



PROAD n. 450/2023

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1. INTRODUÇÃO

1.1. O Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização de Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1. Adequação térmica em ambientes de trabalho e em locais de armazenamento de máquinas que geram calor.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

IN Seges 58/2022, Art. 9º, I / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, I

3.1. Dentre os imóveis ocupados pelo TRT da 5ª Região nas diversas regiões da Bahia há condicionadores de ar instalados em todas as unidades, mesmo naqueles que possuem sistema de refrigeração, a fim de complementar a climatização. Desse modo, é necessário conforto térmico para o desenvolvimento das atividades desempenhadas por servidores e magistrados nos ambientes de trabalho no TRT5, bem como para o público externo. Do mesmo modo, é fundamental que a climatização das salas onde há computadores, servidores, data centers e outros aparelhos de tecnologia da informação seja adequada para que o funcionamento seja eficiente 24 horas por dia e 7 dias por semana, já que se tratam de equipamentos que geram muito calor. Assim, nos locais onde esses aparelhos ficam armazenados é preciso manter a temperatura adequada para evitar prejuízos com superaquecimento. Outrossim, com o retorno das atividades presenciais após a Pandemia de Covid-19, diversos aparelhos de ar condicionado no Regional apresentaram problemas no funcionamento quando religados, necessitando de trocas, quando o custo da manutenção se torna inviável. Finalmente, nos últimos 12 meses, houve mais baixas do que entradas de ar condicionado no acervo patrimonial do Regional.

3.2. Desse modo, no contexto de retomada das atividades presenciais após o pico da pandemia, e a exigência do percentual de 70% da força de trabalho para atuar fisicamente nas dependências dos órgãos do Poder Judiciário, conforme a Resolução CNJ Nº 227 de 15/06/2016 do Conselho Nacional de Justiça, regulamentada no âmbito do TRT5 pela Instrução Normativa N. 1, de 03/03/2023, faz-se necessário manter a disponibilidade dos equipamentos de climatização para o atendimento de demandas internas, **principalmente nas unidades no interior do Estado**. Registra-se, como se verifica na figura a seguir, que o parque de condicionadores de ar do TRT5 apresenta quase 80% do quantitativo com mais de cinco anos de aquisição.




Fl 2 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

Gráfico 1 - Tempo de uso dos condicionadores de ar do TRT5

Aparelhos de Ar Condicionado

Tempo de Uso dos equipamentos

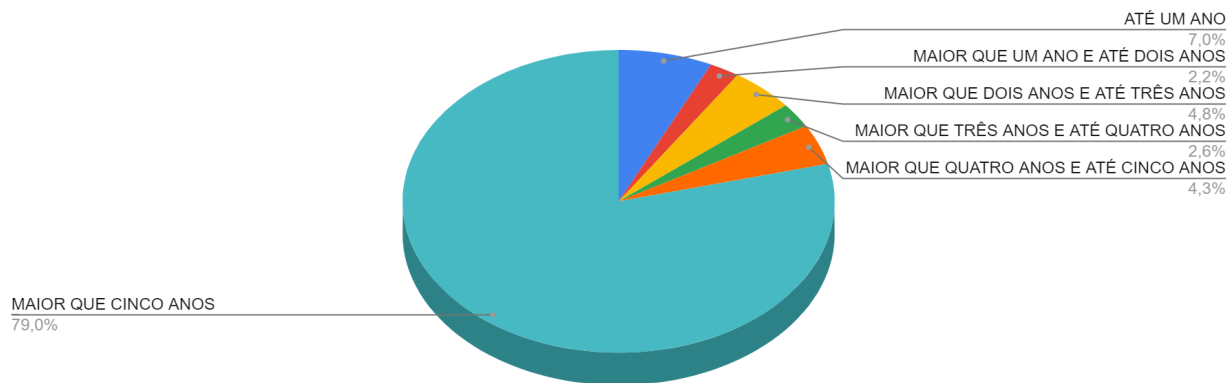


Fonte: Sistema de Controle de Material e Patrimônio para o TRT da 5ª Região Ano 2021 - Versão 1.9_0.1 (HD-LR)

3.3. Do mesmo modo, nos últimos meses houve desequilíbrio entre aquisições e desfazimentos desses equipamentos no TRT5, de forma que as saídas superaram as entradas, conforme se verifica no gráfico 2, a seguir:

Gráfico 2 - Entradas e saídas de condicionadores de ar do TRT5

Balanco Patrimonial de Ar Condicionado

Entradas e Saídas [2019-2023]

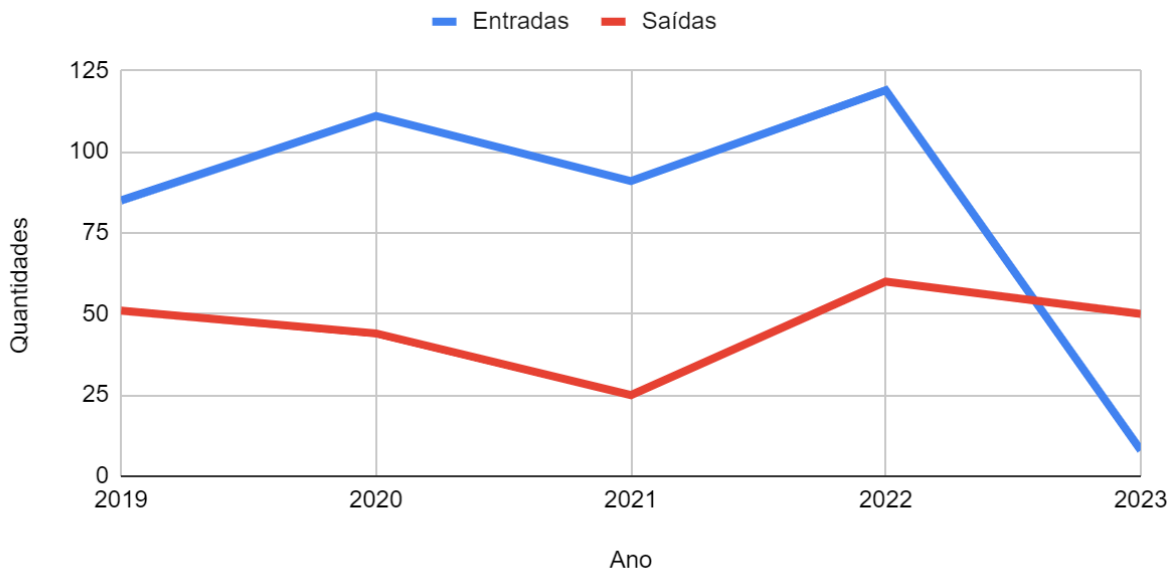

Fonte: Sistema de Controle de Material e Patrimônio para o TRT da 5ª Região Ano 2021 - Versão 1.9_0.1 (HD-LR)

3.4. Finalmente, como será demonstrado na memória de cálculo, as demandas mais imediatas pelos



Fl 3 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

equipamentos foram devidamente mapeadas pelas áreas de Engenharia e de Patrimônio deste Regional, que se somaram à previsão de demandas futuras elaboradas pela CML, sobretudo visando atender às unidades do interior do Estado.

4. ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA)

IN Seges 58/2022, Art. 9º, IX / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, II

4.1. A demanda está prevista no Plano de Contratações Anual <ano>, conforme detalhamento a seguir:

ID	DESCRIÇÃO
PCA 2023-052	Aquisição de Condicionadores de Ar e Refrigeradores Justificativa: Atender à necessidade das diversas unidades, principalmente com a substituição dos equipamentos sem possibilidade de conserto.

5. REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO

IN Seges 58/2022, Art. 9º, II / LEI 14.133/2021, Art. 18, § 1º, III

5.1. **Especificação e requisitos técnicos:** os equipamentos deverão ser novos e acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas e deverão, comprovadamente, estar em fase normal de produção/fabricação, não sendo aceitos equipamentos descontinuados ou fora de linha de produção do fabricante. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo a documentação técnica completa e atualizada, como manuais, guias de instalação e outros pertinentes.

5.2. Sustentabilidade: deverá ser exigido comprovação, por meio de certificado ou por declaração do fabricante, de que “eletrodomésticos, equipamentos de informática e telecomunicações e demais produtos eletroeletrônicos não devem conter certas substâncias nocivas ao meio ambiente como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenilpolibromados, em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS27 (Restriction of Certain Hazardous Substances).”

5.2.1. Serão considerados ainda na especificação dos materiais o quanto disposto na Resolução n. 310-2021/CSJT, sobre Máquinas e Aparelhos Consumidores de Energia; “a) Devem ser adquiridos produtos que apresentem menor consumo e maior eficiência energética dentro de cada categoria; b) Para refrigeradores, condicionadores de ar, forno micro-ondas, ventiladores, televisores, lâmpadas e demais produtos aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do INMETRO a comprovação da conformidade com esses critérios dar-se-á pela Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), aposta ao produto e/ou em sua embalagem; c) Deve-se optar pela aquisição de produtos que possuam a ENCE da classe de maior eficiência, representada pela letra 'A', sempre que haja um número suficiente de produtos e fabricantes nessa classe. Podem ser aceitos produtos das demais classes quando as condições de mercado assim o exigirem; d) Nas aquisições de refrigeradores, condicionadores de ar e demais equipamentos de refrigeração, devem ser adquiridos produtos que utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.”



Fl 4 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

5.2.2. Histórico de ajustes nas especificações: Nos exercícios anteriores foram seguidas criteriosamente as recomendações do guia de contratações sustentáveis do CSJT, com relação à exigência da tecnologia *inverter* nos aparelhos de ar condicionado hi-wall. Contudo, em alguns casos, as especificidades locais demonstraram ser inviável a instalação desses equipamentos em todos os imóveis. Relato de um Engenheiro deste TRT da 5ª Região de 28/08/2020, fiscal de contratos de execução de obras em sedes no interior da Bahia, aponta dificuldades na instalação dos aparelhos tipo *inverter*, devido à necessidade de modificações nas instalações elétricas, gerando custos adicionais às obras.

5.3. **Previsão para o início da execução dos serviços ou aquisição do bem:** 28 de jul. de 2023

5.4. **Legais.** A contratação deve obedecer às normas de licitações e contratos, de sustentabilidade do Governo Federal - especialmente da Política de Resíduos Sólidos - bem como do Poder Judiciário, conforme levantamento de mercado e de acordo com a solução escolhida.

5.5. Deverá ser exigida **garantia** de, no mínimo 1 (um) ano, sendo os primeiros 90 (noventa) dias de garantia legal na forma que os fabricantes disponibilizarem para todo o mercado (Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.078, de 1990) e os demais, caso o fabricante não forneça, pela CONTRATADA. Será obrigatória a entrega do termo de garantia do fabricante com cada item fornecido; e a eventual contratada se responsabilizará pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do CDC.

5.5.1. Os produtos eventualmente adquiridos também deverão possuir rede de assistência técnica autorizada próximo às cidades do Estado da Bahia que possuam sede deste Regional, já que a distribuição dos equipamentos incluirá unidades em todo o Estado; a fim de permitir a adequada utilização da garantia, ou para assegurar a execução de eventuais manutenções corretivas futuras.

5.6. **Necessidade de utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução:** Conforme disposto no §2º do art. 25 da Lei 14.133/21; e considerando o requisito de que haja rede de assistência local, este encargo em si, pressupõe a **utilização** de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas **existentes no local da execução**.

5.7. Não há vedação a uma marca/produto específico, nos termos do Art. 41, inciso III, da Lei 14.133/2021.

5.8. Não se verifica a necessidade da indicação de marcas ou modelos, nos termos do Art. 41, inciso I, da Lei 14.133/2021.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

IN Seges 58/2022, Art. 9º, V / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, IV

6.1. No dimensionamento das quantidades a serem registradas e eventualmente contratadas se considerou a necessidade de renovação de bens substituindo itens cuja manutenção se tornou antieconômica, ou que tenham sofrido desgaste inevitável do tempo; além do extenso período sem aquisições. Assim, a CML realizou levantamento estimativo, como base nessas perspectivas, conforme quadros a seguir (unidade de medida: unidade):



Fl 5 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO ABREVIADA	QUANT
-	1	CORTINA AR 120 cml	5
01	2	SPLIT HI-WALL 9.000 BTU 220v CONVENCIONAL	40
01	3	SPLIT HI-WALL 12.000 BTU 220v CONVENCIONAL	60
01	4	SPLIT HI-WALL 18.000 BTU 220v CONVENCIONAL	40
01	5	SPLIT HI-WALL 22.000 A 24.000 BTU 220v CONVENCIONAL	60
01	6	SPLIT HI-WALL de 30.000 BTU INVERTER	40
02	7	PAREDE/JANELA 12.000 BTU CONVENCIONAL	20
02	8	PAREDE/JANELA 20.000 a 21.000 BTU CONVENCIONAL	20
03	9	SPLIT CASSETE de 30.000 a 36.000BTU, 220 V monofásico CONVENCIONAL	20
03	10	SPLIT CASSETE de 45.000 a 48.000 BTU 220 v monofásico CONVENCIONAL	8
03	11	SPLIT CASSETE de 54.000 a 60.000 BTU 220v monofásico CONVENCIONAL	8
04	12	SPLIT PISO TETO de 30.000 a 37.000BTU, 220 V monofásico CONVENCIONAL	20
04	13	SPLIT PISO TETO de 45.000 a 48.000 BTU, 220V monofásico CONVENCIONAL	8
04	14	SPLIT PISO TETO de 54.000 a 60.000 BTU, 220V monofásico CONVENCIONAL	8

6.2. Apenso a este Estudo constam as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte, e foi considerado a interdependência com outras contratações, e visando a economia de escala.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

IN Seges 58/2022, Art. 9º, III / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, V

7.1. Em atendimento ao disposto no Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado e em outros órgãos e entidades soluções diversas para a demanda, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos apresentados no presente estudo.

7.2. Verifica-se que no mercado existem muitas fornecedoras para ambas as soluções, de forma difusa e abundante. Em pesquisa na página do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, módulo do sistema Compras.gov, onde deve ser processada a licitação, foram encontrados mais de 100 (cem) empresas cadastradas na linha de fornecimento com código: 4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO; e no sistema Banco de Preços, mais de 700 somente para o item com código 458192 - APARELHO AR CONDICIONADO, restando portanto, garantida a competitividade.

7.2.1. Com base nas diretrizes do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, e a partir das especificações das últimas contratações, foi realizada pesquisa no sítio eletrônico do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro para verificação da disponibilidade do mercado de aparelhos que atendam as necessidades da Administração, dentro do



Fl 6 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

Programa Brasileiro de Etiquetagem para um levantamento do número de modelos de cada categoria de produto. Foi constatada ampla diversidade de aparelhos que atendiam às especificações desta demanda, conforme se verifica no anexo a este documento. A pesquisa foi realizada pelo [link: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica/condicionadores-de-ar](https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica/condicionadores-de-ar), acessado em 21/06/2023.

7.3. Neste levantamento de mercado, analisou-se ainda a evolução de **contratações anteriores** aqui deste Regional; entretanto não foram observados achados relevantes, em que se optou também pela aquisição dos aparelhos de ar condicionado.

8. ESTIMATIVAS DE VALOR

IN Seges 58/2022, Art. 9º, VI / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, VI

8.1. Com base nas especificações, o método para estimativa de preços, seguindo as diretrizes dos normativos do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União (TCU), foi a obtenção de preços públicos em contratações de outros órgãos, cotação em sítios eletrônicos especializados. Esta pesquisa é preliminar, com vistas a se obter informação prévia da despesa e poderá ser refinada, na elaboração do Termo de Referência, sendo, portanto, aprimorada para efeito de estimativa dos valores de referência para a licitação, cujos preços estimados constam apenas a este Estudo. A planilha estimativa dos valores contém preços unitários referenciais, memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte.

8.1.1. Salienta-se que em razão da pandemia do Covid 19, durante o ano de 2021 diversos órgãos públicos tiveram seu funcionamento reduzido, em consequência, houve redução das licitações para aquisição de aparelhos de ar-condicionado pela Administração Pública reduzindo assim o parâmetro de preços de contratações similares.

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANT. ESTIMADA	CATMAT	Fonte: contratações similares - Valor Unitário (média) Média - R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO - R\$
-	1	CORTINA AR 120	unidade	5	448184	879,73	4.398,65
SUBTOTAL							4.398,65
01	2	SPLIT HI-WALL 9.000 BTU 220v CONVENCIONAL	unidade	40	414749	1.673,84	66.953,60
01	3	SPLIT HI-WALL 12.000 BTU 220v CONVENCIONAL	unidade	60	399665	1.914,41	114.864,60
01	4	SPLIT HI-WALL 18.000 BTU 220v CONVENCIONAL	unidade	40	458191	2.860,43	114.417,20
01	5	SPLIT HI-WALL 22.000 A 24.000 BTU 220v CONVENCIONAL	unidade	60	453530	3.690,89	221.453,40



Fl 7 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

01	6	SPLIT HI-WALL de 30.000 BTU INVERTER	unidade	40	440748	5.826,58	233.063,20
SUBTOTAL							750.752,00
02	7	PAREDE/JANELA 12.000 BTU	unidade	20	395854	2.217,74	44.354,80
02	8	PAREDE/JANELA 20.000 a 21.000 BTU	unidade	20	395855	4.205,76	84.115,20
SUBTOTAL							128.470,00
03	9	SPLIT CASSETE de 30.000 a 36.000BTU, 220 V monofásico	unidade	20	458221	10.066,61	201.332,20
03	10	SPLIT CASSETE de 45.000 a 48.000 BTU 220 v monofásico	unidade	8	293530	10.615,74	84.925,92
03	11	SPLIT CASSETE de 54.000 a 60.000 BTU 220v monofásico	unidade	8	239608	12.457,53	99.660,24
SUBTOTAL							385.918,36
04	12	SPLIT PISO TETO de 30.000 a 37.000BTU, 220 V monofásico	unidade	20	441655	7.153,72	143.074,40
04	13	SPLIT PISO TETO de 45.000 a 48.000 BTU, 220 V monofásico	unidade	8	355748	8.212,47	65.699,76
04	14	SPLIT PISO TETO de 54.000 a 60.000 BTU, 220 V monofásico	unidade	8	356021	9.136,44	73.091,52
SUBTOTAL							281.865,68
TOTAL							1.551.404,69

Nota - Fonte dos preços: contratações similares feitas pela Administração Pública até 1(um) anterior a data desta pesquisa - Média - R\$, formulada na ferramenta Banco de Preços.

9. ANÁLISE DE POSSÍVEIS SOLUÇÕES

IN Seges 58/2022, Art. 9º, III / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, V

9.1. Após pesquisas, no que tange às soluções para climatização de ambientes no âmbito da Administração Pública e no mercado foram verificadas as seguintes possibilidades: locação dos equipamentos ou aquisição, cujo comparativo consta a seguir:

SOLUÇÃO 1: Locação	
Atendimento aos requisitos	Sim, pois os equipamentos podem ser especificados conforme as necessidades do contratante
Vantagens e	- Contratação possui assistência técnica e suporte;



Fl 8 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

desvantagens da solução	<ul style="list-style-type: none">- Potencial de redução de risco de obsolescência pelo efeito das constantes mudanças tecnológicas;- Desvantagem da despesa continuada com o contrato;- Custos administrativos com a fiscalização e gestão da avença;- Como ponto negativo, haveria elevado custo de eventual desmobilização do atual parque de equipamentos, inclusive com despesas com eventual leilão, dentre outros;- Custo administrativo pela potencial dificuldade de controle na distinção entre os bens de propriedade do TRT5 e da contratada.
Valor estimado	R\$ 7.550.002,62 em cinco anos
Definição: A solução possui alto custo de contratação e também de desmobilização do parque de equipamentos.	

SOLUÇÃO 2: Aquisição	
Atendimento aos requisitos	Sim, pois os requisitos integram as especificações dos itens, bem como os encargos dos eventuais fornecedores
Vantagens e desvantagens da solução	<ul style="list-style-type: none">- A solução disponibiliza equipamentos a partir do mapeamento das demandas pelas unidades técnicas envolvidas (CML e CMP) ;- Já há empresa contratada para a realização do serviço de instalação e manutenções, sendo desnecessário novo processo para este serviço;- A administração possui mais controle sobre os bens do seu acervo patrimonial.- Como o orçamento da locação foi uma estimativa, não foi relacionado o custo da abrangência do atendimento, já que o serviço deveria atender a todo o Estado da Bahia, principalmente no Interior, que poderia aumentar ainda mais a diferença entre os preços;- Abrangência da disponibilidade de equipamentos em todo o órgão e sob a gestão de uma unidade designada para tal função (a CML).
Valor estimado	R\$ 3.783.179,12 em 5 anos (49,89 mais econômica) e atendimento no Interior
Definição: Solução que atende a necessidade pela disponibilidade permanente dos bens, sobretudo para o Interior, onde haverá maior demanda, e custa <u>cerca de 50% menos</u> do que a alternativa 1	

9.1.1. O período de análise financeira das alternativas foi de cinco anos, considerando que os contratos de serviço em geral tem esse prazo de vigência e, para efeito de análise adequada das alternativas deve-se levar em conta custos no mesmo período de tempo; adicionalmente, pela necessidade de se incluírem dados que impactam diretamente na despesa, numa perspectiva de médio prazo, como manutenção. O detalhamento dos cálculos, consta apenas a este documento.



Fl 9 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

IN Seges 58/2022, Art. 9º, IV / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, VII

10.1. A solução encaminhada é a aquisição dos aparelhos de climatização (cortina de ar e ar condicionado), que serão distribuídos conforme a demanda, nas diversas unidades do TRT5 no Estado da Bahia.

10.1.1. A eventual aquisição dos equipamentos assegura a renovação do parque, substituindo aparelhos cuja manutenção se tornou antieconômica.

10.1.2. Os equipamentos demandam uma logística de média complexidade no seu deslocamento, cujos custos de entrega até o local determinado pelo contratante devem estar inclusos no preço dos produtos. A instalação dos aparelhos de ar condicionado é feita por equipe especializada.

10.1.3. A entrega dos equipamentos será em Salvador, mas a contratação visa atender, sobretudo, às demandas das unidades instaladas do Interior da Bahia, cuja distribuição será de responsabilidade da CML; tendo em vista a mudança da sede do Tribunal para o Empresarial 2 de Julho (Processos n. 9254/2022 e 8475/2023), onde a climatização é feita por sistema, na imensa maioria dos espaços.

10.1.4. Assim, considerando a aquisição dos bens e a observância do quanto disposto na Lei 14.133/2021, Art 40, inciso II, seu processamento se mostra pertinente por meio de sistema de registro de preços. De igual modo, nos termos do Art. 3º do Decreto n. 11.462, de 31 de março de 2023, observa-se que a demanda:

10.1.4.1. É conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, para evitar a formação de altos níveis de estoque (inciso II);

10.1.4.2. Pela natureza do objeto não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, cujas demandas são geradas por vezes apenas para substituição de bens que manutenção corretiva não é mais vantajosa, às quais, por sua vez, previsão não é possível de ser feita com muita antecedência (inciso V).

10.2. ESPECIFICAÇÃO. Os equipamentos serão especificados conforme as necessidades do TRT da 5ª Região. Como há diversas formatações nos ambientes de trabalho das unidades do Tribunal, bem como grandes diferenças de clima entre as cidades da Bahia onde se localizam os imóveis utilizados pelo órgão, verifica-se a necessidade de ter equipamentos de diferentes capacidades, tecnologias e modos de instalação.

10.3. Os CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE serão utilizados os indicados no item 4.2 deste documento, como requisitos técnicos.

10.4. NATUREZA. Considerando a solução escolhida, verifica-se que se tratam de materiais comuns, nos termos do Parágrafo Único, do art. 6º, inciso XIII e Art. 20 da Lei 14.133/2021, uma vez que as especificações adotadas possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos e usuais no mercado.

10.4.1. O objeto, portanto, não se enquadra na categoria de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

10.5. REGIME DE EXECUÇÃO. Compra - aquisição remunerada de material para fornecimento



Fl 10 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

parcelado.

10.5.1. Prazo de execução do objeto: serão especificados no modelo de execução do objeto, dispostos no Termo de Referência.

10.6. As condições de julgamento das propostas, bem como critérios de qualificação técnica serão dispostas no Termo de Referência, considerando o quanto exposto neste Estudo.

10.6.1. Os dispositivos da Seção V, do Cap X da Lei 14.133/2021 relativos ao registro de preços constarão no Termo de Referência.

10.7. Exigências relativas à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e os critérios de qualificação econômico-financeira serão dispostos conforme à legislação e constarão no Edital.

10.8. Nos termos do Decreto 11.462/2023, Art. 10, em consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas, **não foram encontrados** Editais e Avisos de Contratações publicados, Atas de Registro de Preços ou Contratos em vigência aptos à participação do conjunto de aparelhos com as especificações e nas quantidades que atendam às necessidades da Administração.

11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

IN Seges 58/2022, Art. 9º, VII / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, VII

11.1. A contratação é divisível pois trata-se de eventual aquisição de equipamentos individuais, passíveis, contudo, de serem agrupados, visando gerar máxima eficiência às aquisições pretendidas, reunindo bens de características semelhantes e de mesma natureza, que podem assim ser atendidos pelo mesmo fornecedor. Registra-se que a licitação por itens exige a realização de igual número de contratações, o que constitui um ônus excessivo de gestão no acompanhamento desses instrumentos para a Administração, sob a perspectiva do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que pode-se colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa, tal como inserto no ACÓRDÃO Nº 5301/2013 – TCU – 2ª Câmara (Proposta de Deliberação, itens 13/14). Assim, a constituição de grupos temáticos visa racionalizar a gestão da ata de registro de preços, **garantir a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos e maior vantagem na contratação com a compra do item do mesmo fornecedor**, nos termos do Inciso I, § 3º do Art. 40 da Lei 14.133/2021; balanceando a quantidade de contratos (substituídos pelas notas de empenho) decorrentes da licitação a serem gerenciados.

11.2. Do mesmo modo, a constituição de cotas reservadas na aplicação do benefício previsto no inciso III do art. 49 da Lei Complementar 123/2006 e do inciso II do art. 10 do Decreto 8.538/2015, por meio da divisão de cada item em duas cotas distintas ('reservada' - de até 25% - e 'principal' - de até 75%), ocasiona, na prática, uma multiplicação - por dois - dos itens originalmente previstos, podendo redundar, ainda, na formalização de contratos com empresas diferentes, para a entrega de produtos não necessariamente idênticos - ainda que similares - e com preços unitários diversos, o que pode virtualmente inviabilizar não apenas a logística de entrega dos bens como a própria gestão dos contratos advindos do certame. Tal situação é altamente custosa administrativamente. Outro risco a que se submete a Administração, no presente processo, caso se opte pela formação de cotas, seria de mercado, na medida em que empresas fornecedoras, na qualidade de ME/EPP, possuem limitações econômico-financeiras, estruturais, de logística - inerentes ao porte de tais empreendimentos -



Fl 11 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

resultando, ao cabo, em baixa capacidade de fornecimento prejudicando o atendimento das necessidades da Administração. Tal situação possui alto potencial de aumentar as chances de itens licitados sejam ao final fracassados, ou tenham na execução dos contratos níveis de serviço logísticos aquém dos critérios estabelecidos no Edital. Desta forma, pelo quanto exposto, considerando toda a logística de execução do objeto, o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio da divisão em cotas, não se mostra vantajoso para a Administração

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

IN Seges 58/2022, Art. 9º, X / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, IX

12.1. A solução descrita neste estudo visa produzir os seguintes resultados efetivos:

TIPO	DETALHAMENTO
<input type="checkbox"/> Ganho de Produtividade	
<input type="checkbox"/> Redução de esforço	
<input checked="" type="checkbox"/> Redução de custo	ASPECTOS ECONÔMICOS: Renovação do acervo patrimonial de ar condicionado, com a substituição de materiais cuja manutenção se tornou antieconômica, ou que tenham sofrido desgaste inevitável do tempo.
<input type="checkbox"/> Redução de uso de recursos	
<input type="checkbox"/> Melhoria de controle	
<input type="checkbox"/> Redução de Riscos	
<input type="checkbox"/> Cumprimento de determinação legal e/ou administrativa	
<input checked="" type="checkbox"/> Melhoria/adequação nas instalações físicas	ASPECTOS TÉCNICOS: Estruturação de ambientes de trabalho com climatização adequada e de acordo com as normas de engenharia de trabalho para que os serviços públicos sejam prestados de forma adequada.
<input type="checkbox"/> Outro	

13. CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTOS CONTÍNUOS

IN Seges 58/2022, Art. 10 / Lei 14.133/2021

13.1. Nos termos do inciso II, Art 10 da IN 58/2022 e § 4º do art. 40 da Lei nº 14.133/2021 a exigência



Fl 12 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico vigorará pelo período da garantia de 12 meses - requisito da demanda.

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

IN Seges 58/2022, Art. 9º, XI / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, X

14.1. Não se verifica a necessidade de providências específicas a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, nem quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização.

TIPO	DETALHAMENTO
<input type="checkbox"/> Necessidade de capacitação de gestores e fiscais da contratação	
<input type="checkbox"/> Instalação elétrica	
<input type="checkbox"/> Instalação lógica	
<input type="checkbox"/> Adaptação do ambiente	
<input type="checkbox"/> Obtenção de licença	
<input type="checkbox"/> Outro	
<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	Já há servidores capacitados para realizar a fiscalização do contrato. Adequação das instalações atuais apenas pontuais.

15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

IN Seges 58/2022, Art. 9º, VIII / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, XI

15.1. Verifica-se correlação direta do objeto com contratações de manutenção de ar condicionado do Tribunal, relacionados a seguir:

Localidade	Proad	Contratada
Salvador (Ar Central -Comércio)	7394/2020	PROAR ENGENHARIA
Salvador (Ar Central -Coqueijo)	11280/2019	PROAR ENGENHARIA
Salvador e Região Metropolitana	44/2023	ADELSERVICE
Salvador(2 de Julho)	9668/2021	CETEST MINAS



Fl 13 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

Alagoinhas / Feira de Santana	12323/2020	AR PROJECT
Região Sul do Estado	22140/2021	PEDRO REFRIGERAÇÃO

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

IN Seges 58/2022, Art. 9º, XII / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, XII

16.1. A utilização dos equipamentos objeto desta contratação pode gerar os seguintes impactos:

16.1.1. Com relação ao consumo de energia, a principal medida mitigadora é a especificação de itens com classificação mais econômicas pelo organismo de certificação (INMETRO).

16.1.2. A falta de exigência de aparelhos de tecnologia que reduzam a emissão de resíduos (como o gás R-410) ou o consumo de energia (Selo A no PBE) pode gerar impactos negativos na camada de ozônio e na capacidade energética do país, respectivamente.

16.1.3. A falta de responsabilidade no ciclo de vida dos insumos eletrônicos pode acarretar prejuízos ambientais, como a poluição de metais pesados e outros compostos químicos contidos nos produtos no solo e na água, quando eles chegam a aterros sanitários. Além disso, alguns componentes possuem tempo de decomposição notavelmente lento para ser completamente decomposto, prejudicando a vida na fauna e flora do planeta.

16.1.4. Dessa forma, pelo fato dos produtos eventualmente adquiridos serem classificados como material permanente, e em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010, bem como nos normativos do Poder Judiciário, a Administração obedecerá ao disposto na legislação específica que trata do desfazimento de bens da Administração Pública, após o fim da sua vida útil, mediante o devido processo administrativo.

A contratação está alinhada com o Plano de Logística Sustentável?

Sim

Não

Não se aplica

17. CONCLUSÃO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

IN Seges 58/2022, Art. 9º, XIII / Lei 14.133/2021, Art. 18, § 1º, XIII

17.1. A equipe de Planejamento da Contratação, após concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui registrados, declara ser viável a contratação para formação de atas de registros de preços de equipamentos de climatização com garantia de 1 ano, rede de assistência técnica em Salvador e Região Metropolitana.

17.2. Conforme o **Art. 12 da IN Seges n. 58/2022**, não se verifica a necessidade de classificação deste documento nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.



Fl 14 de 14 do ETP de equipamentos de climatização

18. APENSOS E ANEXOS

18.1. Constam como apensos a Estudo, os seguintes documentos:

- 18.1.1. Análise comparativa entre a locação com a aquisição;
- 18.1.2. Memória de cálculo do quantitativo;
- 18.1.3. Listagem de fornecedores do SICAF;
- 18.1.4. Listagem de aparelhos que integram o Programa Brasileiro de Etiquetagem e que atendem a demanda.

18.2. Constam como anexos, as planilhas preliminares de estimativas de custo e documentos de suporte.

Salvador/BA, 7 de jul. de 2023

Equipe de Planejamento da Contratação
<p>OTACÍLIO TORRES VILAS BOAS Analista Judiciário <i>Integrante Administrativo</i></p>
<p>NIVALDO SOUZA MAGNAVITA FILHO Chefe do Núcleo de Patrimônio e Suprimentos <i>Integrante Técnico</i></p>
<p>GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES GUIMARÃES Diretor da Coordenadoria de Material e Logística <i>Gestor da Área Requisitante e Técnica da Demanda</i></p>

COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA

Comparativo de custos - AR CONDICIONADO (JUNHO/2023)

Quantidade de aparelhos previstos nesta contratação: 357

Quantitativo das cotações: consideradas entre 320 e 380 aparelhos

PREVISÃO DE DESPESAS NO PRIMEIROS 12 MESES

Despesa com AQUISIÇÃO			Valor R\$
Aquisições em R\$	Ref	90%	1.396.264,13
Depreciação R\$	Ref	20%	279.252,83
TOTAL			1.675.516,96

Considerando a estratégia de aquisição por meio de Registro de Preços ao longo de 12 meses, renovável por igual período, a previsão para as aquisições é uma estimativa apenas, por isso foi prevista a aquisição 90% do previsto em ata

Despesa com LOCAÇÃO	Valor R\$
TOTAL	1.366.360,20

22,63%

Conclusão: primeiros 12 meses a locação é 22,63% mais econômica

PREVISÃO DE DESPESAS EM 5 ANOS

LOCAÇÃO *

Período	Despesa com LOCAÇÃO em R\$
Ano 1	1.366.360,20
Ano 2	1.434.678,21
Ano 3	1.506.412,12
Ano 4	1.581.732,73
Ano 5	1.660.819,36
Total	7.550.002,62

* Reajustes previstos de 5% ao ano

AQUISIÇÃO **

Período	Aquisições	Manutenção
Ano 1	1.551.404,59	276.831,00
Ano 2	162.897,48	290.672,55
Ano 3	171.042,36	305.206,18
Ano 4	179.594,47	320.466,49
Ano 5	188.574,20	336.489,81
Totais	2.253.513,10	1.529.666,02

-49,89%

Despesa total (aq+manut) 3.783.179,12

** Considerando a aquisição prevista como vultosa nos primeiros 12 meses, nos demais 4 anos se prevê uma média de 10% das aquisições estimadas em 2023 com reposições

Conclusão: em 5 anos, no médio/longo prazo, as aquisições são 49,89% mais econômicas, o TRT5 possui controle sobre os bens, e o Órgão tem a garantia que todas as unidades do Estado da Bahia serão atendidas quando houver demanda de ar condicionado, principalmente no Interior

A título meramente informativo, caso fosse levada em consideração a depreciação como despesa efetiva, a diferença poderia ser menor, mas sem refletir custo efetivo para o Regional

Período	Depreciação
Ano 1	310.280,92
Ano 2	342.860,41
Ano 3	377.068,89
Ano 4	412.987,78
Ano 5	450.702,62
Totais	1.893.900,62

PESQUISA DE PREÇOS

Responsável: Nivaldo Magnavita

Matrícula: 65058

Departamento: Núcleo de Patrimônio e Suprimentos / CML



Relatório de Cotação: Aquisição de Ar Condicionado

Pesquisa realizada entre 22/06/2023 14:16:47 e 26/06/2023 14:33:52

Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) CORTINA AR 120	7	5 PEÇA	R\$ 879,73 (un)	-	R\$ 879,73	R\$ 4.398,65
2) SPLIT HI-WALL 9.000 BTU 220v CONVENCIONAL	3	40 PEÇA	R\$ 1.673,84 (un)	-	R\$ 1.673,84	R\$ 66.953,60
3) SPLIT HI-WALL 12.000 BTU 220v CONVENCIONAL	5	60 PEÇA	R\$ 1.914,41 (un)	-	R\$ 1.914,41	R\$ 114.864,60
4) SPLIT HI-WALL 18.000 BTU 220v CONVENCIONAL	5	40 PEÇA	R\$ 2.860,43 (un)	-	R\$ 2.860,43	R\$ 114.417,20
5) SPLIT HI-WALL 22.000 A 24.000 BTU 220v CONVENCIONAL	6	60 PEÇA	R\$ 3.690,89 (un)	-	R\$ 3.690,89	R\$ 221.453,40
6) SPLIT HI-WALL de 30.000 BTU INVERTER	7	40 PEÇA	R\$ 5.826,58 (un)	-	R\$ 5.826,58	R\$ 233.063,20
7) PAREDE/JANELA 12.000 BTU	4	20 PEÇA	R\$ 2.217,74 (un)	-	R\$ 2.217,74	R\$ 44.354,80
8) PAREDE/JANELA 20.000 a 21.000 BTU	5	20 PEÇA	R\$ 4.205,76 (un)	-	R\$ 4.205,76	R\$ 84.115,20
9) SPLIT CASSETE de 30.000 a 36.000BTU, 220 V monofásico	4	20 PEÇA	R\$ 10.066,61 (un)	-	R\$ 10.066,61	R\$ 201.332,20
10) SPLIT CASSETE de 45.000 a 48.000 BTU 220 v monofásico	6	8 PEÇA	R\$ 10.615,74 (un)	-	R\$ 10.615,74	R\$ 84.925,92
11) SPLIT CASSETE de 54.000 a 60.000 BTU 220v monofásico	7	8 PEÇA	R\$ 12.457,53 (un)	-	R\$ 12.457,53	R\$ 99.660,24
12) SPLIT PISO TETO de 30.000 a 37.000BTU, 220 V monofásico	3	20 PEÇA	R\$ 7.153,72 (un)	-	R\$ 7.153,72	R\$ 143.074,40
13) SPLIT PISO TETO de 45.000 a 48.000 BTU, 220 V monofásico	4	8 PEÇA	R\$ 8.212,47 (un)	-	R\$ 8.212,47	R\$ 65.699,76
14) SPLIT PISO TETO de 54.000 a 60.000 BTU, 220 V monofásico	7	8 PEÇA	R\$ 9.136,44 (un)	-	R\$ 9.136,44	R\$ 73.091,52

Valor Global: R\$ 1.551.404,69



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%252bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Detalhamento dos Itens

Item 1: CORTINA AR 120

Preço Estimado: R\$ 879,73 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 879,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 879,73

Quantidade	Descrição	Observação
5 PEÇA	Cortina de ar, 220v, monofásico, com controle remoto, 120cm.	Observação Item 1

Preço ((Compras Net)) 1:

799,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: cortina de ar 120; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

Data: 24/01/2023 14:00

Descrição: Cortina Ar Material: Metal E Plástico , Aplicação: Fluxo Laminar , Comprimento: 120 CM, Potência: 240 W, Tensão: 220

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 1

Código N°Pregão:1252022 / UASG:30100

Quantidade: 2

Referência:

Unidade: Unidade

UASG: 30100

Ata: Link Ata

Identificação: N°Pregão:1252022 / UASG:30100

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.738.393/0001-50

LICITACOES DO BRASIL LTDA

R\$ 799,00

* VENCEDOR *

Marca: EOS

Fabricante: Frigelar Comércio e Indústria Ltda.

Modelo: CA1212S, 120cm

Descrição: Descrição: CORTINA DE AR - DE 1200 A 1400 X 155 A 265 X 128 A 185 MM (L X A X P) Especificações: • COR BRANCA; • TENSÃO: 220 V; • MONOFÁSICO; • ÍNDICE MÁXIMO DE RUÍDO: 50 A 68 DB; • VELOCIDADE DO AR: 9 A 17 M/S • Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no Item 10.4, deste Edital. • Prazo de pagamento: Até 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no Item 13.1, deste Edital • Prazo de garantia: 90 (noventa) dias, conforme estabelecido no Item 1.1 - Anexo IA - Instruções Complementares, deste Edital. • Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias, conforme estabelecido no Item 6.5, deste Edital. • Local de entrega: Serviço de Recebimento de Materiais da Divisão de Almoxarifado do Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM), situado na Praça dos Expedicionários, s/nº - Centro - Niterói, mediante agendamento prévio, que deverá ser realizado pelos telefones: (21) 2718-9728/ (21)2718-9748, com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência. • Declaração 1: Declaramos em havendo reenquadramento tributário e/ou alteração de alíquotas comprometemo-nos a apresentar à Administração, novo documento com as informações pertinentes. • Declaração 2: Declaramos que no(s) preço(s) da proposta está (ão) incluídas todas as despesas relacionadas com o objeto, como tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, de deslocamentos de pessoal, transporte, garantia e quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente no valor total do produto. • Declaração 3: Declaramos nos termos da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins desta contratação, QUE a pessoa jurídica acima indica da não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Trabalho ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõem o art. 3º do Decreto Federal 7.203, de 04 de junho de 2010, e art. 3º, inciso II, da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, atualizada pela Resolução CNMP nº 172/2017. • Declaração 4: É parte integrante desta Proposta, as Declarações, fornecidas em cumprimento a este Edital e seus Anexos. • Declaração 5: Declaramos que produto/serviço ofertado, atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência / Projeto Básico. • Declaração 6: Declaramos que esta proposta e demais documentos, foram elaborados de forma independente. • Declaração 7: Declaramos estar ciente da responsabilidade de manter os dados cadastrais atualizados junto ao Contratante, bem como se compromete a informar qualquer alteração que venha a ser realizada. • Declaração 8: Declaramos que não nos encontramos inadimplente ou impedidos de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadas no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta.

Estado: Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São José dos Campos

R CORONEL JOSE DOMINGUES DE VASCONCELOS, 253

(12) 9140-4940

roberto@licitacoesdobrasil.com.br

Preço ((Compras Net)) 2:

839,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: cortina de ar 120; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de

Data: 05/09/2022 09:30

Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 1

Descrição: Cortina Ar Material: Metal E Plástico , Comprimento: 120 CM, Potência: 240 W, Tensão: 220 V, Aplicação: Fluxo Laminar

Quantidade: 23

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:642022 / UASG:158148

Ata: Link Ata

Referência:

Identificação: N°Pregão:642022 / UASG:158148



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPjz%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPjz%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.854.551/0001-98 * VENCEDOR *	A ECONOMICA COMERCIO LTDA			R\$ 839,00
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: CAD3012 Descrição: Cortina de Ar. Tipo: 120 cm. Alimentação elétrica: 220v, monofásico, 60hz. Características componentes gerais: largura mínima de 1.200mm, controle remoto sem fio com display de cristal líquido capaz de acionar todas as funções do aparelho, barreira de fluxo de ar homogêneo, com duas velocidades, capaz de reter poeira, fumaça, odores e insetos. Marca/Modelo referencial: Elgin. *(SEM INSTALAÇÃO) MARCA/MODELO: ELGIN/CAD 3012				
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: RUA I, 65	Telefone: (62) 8214-2693	Email: thalesferreira.empresa@gmail.com

Preço ((Domínio Amplo)) 3: 859,90

Filtros Utilizados:

Produto: Cortina de Ar 120 cm Elgin Compact 220v

Data: 26/06/2023 14:21

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Modalidade: Domínio Amplo

Telefone: 0800-038-0541

Item: 1

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)

Preço ((Compras Net)) 4: 867,89

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: cortina de ar 120; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Pará | Universidade Federal do Oeste do Pará

Data: 13/01/2023 09:00

Descrição: Cortina Ar Material: Metal E Plástico , Vazão: 1.900 M3/MIN, Aplicação: Fluxo Laminar , Comprimento: 120 CM, Características Adicionais: Com Controle Remoto , Potência: 240

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 1

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:182022 / UASG:158515

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

Identificação: N°Pregão:182022 / UASG:158515

UASG: 158515

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.769.285/0001-68 * VENCEDOR *	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.			R\$ 867,89
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO Descrição: CORTINA AR\, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO\, COMPRIMENTO:120 CM\, POTÊNCIA:240 W\, VAZÃO:1.900 M3/MIN\, APLICAÇÃO:FLUXO LAMINAR \, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONTROLE REMOTO -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)				
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R BERTA METTE, 149	Telefone: (47) 9268-7675	Email: rednov@rednov.com.br

Preço ((Compras Net)) 5: 900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: cortina de ar 120; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Data: 29/11/2022 09:00

Descrição: Cortina Ar Material: Metal E Plástico , Vazão: 1.900 M3/MIN, Aplicação: Fluxo Laminar , Comprimento: 120 CM, Características Adicionais: Com Controle Remoto , Potência: 240

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 1

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:572022 / UASG:153028

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

Identificação: N°Pregão:572022 / UASG:153028

UASG: 153028



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	R\$ 900,00		
* VENCEDOR *				
Marca: ELGIN				
Fabricante: ELGIN				
Modelo: CAD-3012				
Descrição: Cortinadearde1200mm,220V,potênciade240W,vazãodearde1900m³,velocidadedoarde11m/s,nível deruído de 58 dB, dimensão 1200x215x180 mm, peso liq: 13,5 kg. Garantia de 12 meses.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1256, SN	(62) 8490-9975	jm.multimar@gmail.com

Preço ((Domínio Amplo)) 6: 926,00

Filtros Utilizados:

Produto: Cortina De Ar 120 Cm Springer 220V Data: 26/06/2023 14:21
CNPJ: 47.960.950/0449-27 Modalidade: Domínio Amplo
Site: Magazine Luiza Item: 1

Preço ((Domínio Amplo)) 7: 966,30

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 1 Data: 26/06/2023 14:21
Produto: Cortina De Ar 120 Cm 220V Elgin Compact - Cortina De Ar Elgin Modalidade: Domínio Amplo
CNPJ: 47.960.950/0449-27 Item: 1
Site: Magazine Luiza

Item 2: SPLIT HI-WALL 9.000 BTU 220v CONVENCIONAL

Preço Estimado: R\$ 1.673,84 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.673,84 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.673,84

Quantidade	Descrição	Observação
40 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 9.000 BTU 220v, frio, com tecnologia CONVENCIONAL, controle remoto. Classificação no PBE: classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (EN CE) afixada no produto. Fluido Refrigerante R 410. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospecto ou por declaração do fabricante.	Observação Item 2

Preço ((Compras Net)) 1: 1.426,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/06/2022 à 22/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado; Somente Homologados; Apenas Materiais;

Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal da Bahia | Universidade Federal do Oeste da Bahia UFOB Data: 27/02/2023 09:00
Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Tipo: Split, Tensão: 220 Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:22023 / UASG:158717 Quantidade: 1
Unidade: Unidade
Referência: Ata: Link Ata
UASG: 158717 Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:158717

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.999.951/0001-65	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	R\$ 1.426,00			
* VENCEDOR *					
Marca: AGRATTO SPLIT ECO TO					
Fabricante: AGRATTO SPLIT ECO TOP ECST9FR4-02					
Modelo: AGRATTO SPLIT ECO TOP ECST9FR4-02					
Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 9.000 Btu Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Tipo: Split, Tensão: 220 V					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R HERILDO BRITO, 287	Farad	(79) 3222-5186	ficomercio@gmail.com



Filtros Utilizados: Período: 22/06/2022 à 22/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

Data: 15/03/2023 09:00

Descrição: Ar condicionado Split eco inverter frio 9.000 BTUS 220V na cor branca, potência sonora de 40 dB, silencioso, classificação A em eficiência energética, com sistema de esfriar, desumidificar e ventilar o ambiente, com funções de dormir, oscilar e timer. Com níveis de ventilação auto, médio, baixo e automático e controle de temperatura digital 16° C a 32° C.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 2

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:222023 / UASG:450068

Identificação: N°Pregão:222023 / UASG:450068

Referência:

UASG: 450068

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.060.520/0001-65 * VENCEDOR *	GO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.595,52
<p>Marca: AGRATTO Fabricante: VENTISOL Modelo: ICST9FIR402+ICST9FER402 Descrição: Ar condicionado Split eco inverter frio 9.000 BTUS 220V na cor branca, potência sonora de 40 dB, silencioso, classificação A em eficiência energética, com sistema de esfriar, desumidificar e ventilar o ambiente, com funções de dormir, oscilar e timer. Com níveis de ventilação auto, médio, baixo e automático e controle de temperatura digital 16° C a 32° C.</p>		
Estado: ES	Cidade: Serra	Endereço: AV SEISCENTOS, SN
Nome de Contato: Matheus	Telefone: (49) 98868-0984	Email: licitacao.goatacadista@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 3:

2.000,00

Filtros Utilizados: Período: 22/06/2022 à 22/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 6ª Região Militar | Hospital Geral de Salvador

Data: 30/03/2023 09:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Fancolete Hidrônico, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 2

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:12023 / UASG:160039

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:160039

Referência:

UASG: 160039

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.999.951/0001-65 * VENCEDOR *	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	R\$ 2.000,00
<p>Marca: AGRATTO SPLIT INVERT Fabricante: AGRATTO SPLIT INVERTER NEO ICS9FR4-02 Modelo: AGRATTO SPLIT INVERTER NEO ICS9FR4-02 Descrição: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, tipo split high wall, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 220 V – Monofásico, Frequência 60 Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, Classificação Energética classe "A". Capacidade de Refrigeração 9.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confeção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existem e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; interligação de 3,0 a 6,0 metros entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora; conduítes e serpentina de cobre, deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflama, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada na Bahia.</p>		
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: R HERILDO BRITO, 287
Nome de Contato: Farad	Telefone: (79) 3222-5186	Email: ficomercio@gmail.com



Item 3: SPLIT HI-WALL 12.000 BTU 220v CONVENCIONAL

Preço Estimado: R\$ 1.914,41 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.914,41

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.914,41

Quantidade	Descrição	Observação
60 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 12.000 BTU 220v, frio, com tecnologia CONVENCIONAL, controle remoto, Classificação no PBE : classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (E NCE) afixada no produto. Fluido Refrigerante R 410. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospe cto ou por declaração do fabricante.	Observação Item 3

Preço ((Compras Net)) 1:

1.762,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/06/2022 à 22/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Data: 28/12/2022 09:00

Descrição: Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Modelo: Fancolete Hidrônico, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter, Tipo: Split Hi Wall, Tensão: 220 V,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 3

Código N°Pregão:792022 / UASG:989047

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: [Link Ata](#)

UASG: 989047

Identificação: N°Pregão:792022 / UASG:989047

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.907.608/0001-41 * VENCEDOR *	PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES EIRELI	R\$ 1.762,00
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN/UN.EXT.HW ECO INVERTER,12K,F,220V,1PH Descrição: SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT HI WALL, COM CAPACIDADE TERMICA DE 12.000 BTUS, NA VOLTAGEM 220V/60HZ, COMPOSTO P OR 1 UNIDADE CONDENSADORA, COMPRESSOR TIPO INVERTER, COM GAS ECOLOGICO R410A, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DRENAGEM ATRAVES DE TUBULACAO, COM ISOLAMENTO TERMICO ATRAVES DE ESPUMA, COM GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS PARA O COMPRESSOR E 01 ANO PARA OS DEMAIS COMPONENTES;	Estado: MT Cidade: Cuiabá Endereço: RUA PROFESSORA ANTONIA DE ARRUDA CASTRO (NUC HAB CPA II), 09	Telefone: (65) 3621-4663 / (65) 9239-1914

Preço ((Compras Net)) 2:

1.882,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/06/2022 à 22/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado 12.000; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Data: 15/06/2022 14:30

Descrição: Ar Condicionado-Aparelho Nome: Ar Condicionado-Aparelho - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs TIPO SPLIT/HI-WALL INVERTER – 220V - Especificações técnicas mínimas: somente frio, controle remoto com display, cor branca, classificação energética "A", funções timer, sleep, swing e turbo. Com 01 (uma) unidade condicionadora externa e 01 (uma) unidade evaporadora interna. Garantia mínima de 12 meses. * Só será admitida a oferta do produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A, nos termos da Portaria INMETRO n° 234, de 29 de junho de 2020, que estabelece a reclassificação das categorias de eficiência energética.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 3

Quantidade: 113

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:612022 / UASG:154502

Identificação: N°Pregão:612022 / UASG:154502

Referência:

UASG: 154502

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.417.928/0001-79 * VENCEDOR *	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.882,00



Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12FR4-02

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs TIPO SPLIT/HI-WALL INVERTER, 220V, somente frio, controle remoto com display, cor branca, classificação energética "A", funções timer, sleep, swing e turbo. Com 01 (uma) unidade condicionadora externa e 01 (uma) unidade evaporadora interna. * Só será admitida a oferta do produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A, nos termos da Portaria INMETRO nº 234, de 29 de junho de 2020, que estabelece a reclassificação das categorias de eficiência energética. (Fornecimento Sem instalação). Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital e seus anexos. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R AZALEIA, 2421	JULIO	(11) 5521-1841	licitacao@ventisol.com.br

Preço ((Compras Net)) 3:

1.917,91

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/06/2022 à 22/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado; Somente Homologados; Apenas Materiais;

Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 25/10/2022 11:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Modelo: Fancolete Hidrônico, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter, Tipo: Split Hi Wall, Tensão: 220

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 3

Código N°Pregão:322022 / UASG:980143

Quantidade: 19

Unidade: Unidade

Referência:

UASG: 980143

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: N°Pregão:322022 / UASG:980143

44.060.520/0001-65

GO ATACADISTA LTDA

R\$ 1.917,91

* VENCEDOR *

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: ACST12QF-02

Descrição: Aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 BTU's, quente/frio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV SEISCENTOS, SN	Matheus	(49) 98868-0984	licitacao.goatacadista@gmail.com

Preço ((Domínio Amplo)) 4:

1.970,30

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall Gree G-Top Plus 12000 BTUs Frio GWC12AAC

Data: 26/06/2023 14:26

CNPJ: 47.960.950/0449-27

Modalidade: Domínio Amplo

Site: Magazine Luiza

Item: 3

Preço ((Domínio Amplo)) 5:

2.039,84

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 2

Data: 26/06/2023 14:26

Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall Gree G-Top Plus 12000 BTUs Frio GWC12AAC

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 09.316.105/0001-29

Item: 3

Site: Friopeças



Item 4: SPLIT HI-WALL 18.000 BTU 220v CONVENCIONAL

Preço Estimado: R\$ 2.860,43 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.860,43

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.860,43

Quantidade	Descrição	Observação
40 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 18.000 BTU 220v, frio, com tecnologia CONVENCIONAL, controle remoto, Classificação no PBE : classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (E NCE) afixada no produto. Fluido Refeigerante R 410. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospe cto ou por declaração do fabricante.	Observação Item 4

Preço ((Compras Net)) 1:

2.746,16

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT "HI-WALL" "18.000" BTU 220 frio; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 11ª Região/AM

Data: 13/07/2022 09:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Nível Ruído Interno: 57 DB, Tipo: Split , Modelo: Hi Wall , Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 4

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:202022 / UASG:80002

Referência:

Ata: Link Ata

UASG: 80002

Identificação: N°Pregão:202022 / UASG:80002

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA R\$ 2.746,16
* VENCEDOR *

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: SPLIT INVERTER ECO EICS18FR4-02

Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, CAPACIDADE 18.000 BTUs, MODELO HI-WALL (PARA PAREDE), TECNOLOGIA INVERTER, TENSÃO 220V, MO NOFÁSICO, FLUIDO REFRIGERANTE R-410A, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, OPERAÇÃO ELETRONICA, COMPRESSOR ROTATIVO, DOTADO DE VA RIADOR ELETRONICO DE FREQUÊNCIA, SERPENTINA EM COBRE, VENTILADOR COM HÉLICE EM MATERIAL PLÁSTICO, FILTRO ANTIBACTERIANO LAVÁVEL, NÍVEL DE RÚIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORM TÉCNICAS DA ABNT. (Fornecimento Sem instalação). Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábri ca: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias úteis, conta dos da data de apresentação da Nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhist as, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital e seus anexos. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R AZALEIA, 2421	JULIO	(11) 5521-1841	licitacao@ventisol.com.br

Preço ((Domínio Amplo)) 2:

2.789,00

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 3

Data: 26/06/2023 11:42

Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall TCL Elite Series A1 18000 BTUs Frio TAC-18CSA1

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 83.646.984/0067-36

Item: 4

Site: Angeloni

Preço ((Compras Net)) 3:

2.849,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT "HI-WALL" "18.000" BTU 220 frio; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Data: 14/02/2023 10:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Modelo: Hi Wall , Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Tensão: 220

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 4

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:12023 / UASG:925866

Referência:

Ata: Link Ata

UASG: 925866

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:925866



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxiZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxiZ%252bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.587.635/0001-20	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA					R\$ 2.849,00
* VENCEDOR *						
Marca: TCL - TAC-18CSA1-INV Fabricante: TCL - TAC-18CSA1-INV Modelo: UNIDADE Descrição: Ar-condicionado tipo SPLIT 18.000 BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Pare de Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A. Controle remoto: sem fio.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PA	Santarém	AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2203	LUANA	(93) 9225-2522	licitacao@ebsegdistribuidora.com.br	

Preço ((Compras Net) 4:

2.920,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT "HI-WALL" "18.000" BTU 220 frio; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal FLuminense | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 16/12/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Modelo: Hi Wall , Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Tensão: 220

Item: 4

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:1382022 / UASG:150182

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 150182

Identificação: N°Pregão:1382022 / UASG:150182

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.467.682/0001-26	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					R\$ 2.920,00
* VENCEDOR *						
Marca: CONSUL Fabricante: WHIRLPOOL Modelo: CBF18EBBNA Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO H I WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
DF	Brasília	R POLO DE MODAS RUA, 01	Silvana	(61) 3354-6196	maximumimportadora@gmail.com	

Preço ((Compras Net) 5:

2.998,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT "HI-WALL" "18.000" BTU 220 frio; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | Hospital Universitário Julio Muller

Data: 30/11/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Modelo: Hi Wall , Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Tensão: 220

Item: 4

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:852022 / UASG:155019

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 155019

Identificação: N°Pregão:852022 / UASG:155019

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.343.998/0001-77	XM CONSTRUCOES EIRELI					R\$ 2.998,00
* VENCEDOR *						
Marca: Fontaine Fabricante: Fontaine Modelo: Fontaine Descrição: Ar Condicionado Split Inverter Fontaine Plus Save 18.000 BTU/h Frio Monofásico FIN18F2R4CON02 – 220 Volts						



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA 03 CONJUNTO 3A LOTE, 47	Edson	(61) 99921-8549	edsonvilas2009@hotmail.com

Item 5: SPLIT HI-WALL 22.000 A 24.000 BTU 220v CONVENCIONAL

Preço Estimado: R\$ 3.690,89 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.690,89

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.690,89

Quantidade	Descrição	Observação
60 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 22.000 a 24.000 BTU, 220 V, com tecnologia CONVENCIONAL, controle remoto, Classificação n o PBE: classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospecto ou por declaração do fabricante.	

Preço ((Compras Net)) 1:

3.333,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT "HI-WALL" "24.000" BTU 220 V; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Unidade Estadual do IBGE no Ceará

Data: 10/11/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 5

Descrição: Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tipo: Split Hi Wall, Características Adicionais: Controle Remoto S/Fio, Seleção De Temperatura, Su, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220 V,

Quantidade: 47

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:122022 / UASG:114610

Identificação: N°Pregão:122022 / UASG:114610

Referência:

UASG: 114610

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.999.951/0001-65	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	R\$ 3.333,00
* VENCEDOR *		

Marca: tcl tac24csa1

Fabricante: tcl tac24csa1

Modelo: tcl tac24csa1

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, 220 V, 57DB, SPLIT, HI WALL, CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R HERILDO BRITO, 287	Farad	(79) 3222-5186	ficomercio@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 2:

3.509,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT "HI-WALL" "24.000" BTU 220 V; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Data: 03/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 5

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Modelo: Hi Wall , Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Tensão: 220

Quantidade: 69

Unidade: Unidade

Ata: [Link Ata](#)

Código N°Pregão:1412022 / UASG:120016

Identificação: N°Pregão:1412022 / UASG:120016

Referência:

UASG: 120016

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.509,00
* VENCEDOR *		



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PHILCO PAC 24.000 TFM9W
Descrição: FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT HI-WALL CICLO FRIO DE 24.000 BTU /H, SELO PROCEL "A", NÍVEL DE RUÍDO (UNIDADE E INTERNA) DE NO MAXIMO: 40 DB(A), VAZÃO DE AR (UNIDADE INTERNA) DE NO MÍNIMO: 500 M³/H, REMOÇÃO DE UNIDADE DE NO MÍNIMO:1,8 M³/H. MARC A/ MODELO : PHILCO – PAC 24.000 TFM9W

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07 Telefone: (61) 3378-6065/ (61) 8409-3091 Email: jebcomercio@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 3:

3.699,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split wi wall "24.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima

Data: 27/02/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 220 V, Nível Ruído Interno: 57 DB, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio,

Item: 5

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:12023 / UASG:926196

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 926196

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:926196

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.639.045/0001-85 ELETROMOVEIS POPULAR LTDA R\$ 3.699,00
* VENCEDOR *

Marca: CONCONSUL
Fabricante: whirlpool s.a
Modelo: CBG22EBBNA
Descrição: Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 220 V, Nível Ruído Interno: 57 DB, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio,

Estado: RR Cidade: Boa Vista Endereço: R IZIDIO GALDINO DA SILVA, 1804 Telefone: (95) 3627-9195 Email: eletromoveispopular@hotmail.com

Preço ((Compras Net)) 4:

3.714,34

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split wi wall "24.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | Superintendência Regional no Piauí

Data: 28/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000, TENSÃO 220, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO

Item: 5

Quantidade: 27

Unidade: UNIDADE

Código N°Pregão:12022 / UASG:373044

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 373044

Identificação: N°Pregão:12022 / UASG:373044

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

44.060.520/0001-65 GO ATACADISTA LTDA R\$ 3.714,34
* VENCEDOR *

Marca: AGRATTO
Fabricante: VENTISOL
Modelo: ICS24F-02
Descrição: Aparelho ar- condicionado novo, de capacidade refrigeração 24.000 BTU, tensão de alimentação 220 v, 60 hz, tipo split hi wall inverter de parede, com ao menos um controle remoto, display digital, selo Procel eficiência A, e copma nível com ruído refrigerante ecológico. Copmpleto: evaporadora e condensadora.



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV SEISCENTOS, SN	Matheus	(49) 98868-0984	licitacao.goatacadista@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 5:

3.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split wi wall "24.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 1ª Região Militar

Data: 11/11/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Modelo: Hi Wall, Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio, Tipo: Split, Tensão: 220 V,

Item: 5

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:202022 / UASG:160298

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 160298

Identificação: N°Pregão:202022 / UASG:160298

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.603.315/0001-48	GRC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.900,00
* VENCEDOR *		

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: AGRATTO 24K

Descrição: Aparelho ar-condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 Btu/h, tensão: 220 v, 60 hz, tipo split HighWall inverter de parede, controle remoto, display digital, selo Procel, e compatível com fluido refrigerante ecológico. Completo: evaporadora e condensadora. (COTA RESERVADA PARA ME/EPP – ITEM 3) - SEM INSTALAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA LELIO BOAVENTURA, 2	Simone	(21) 3734-5732	grcomercios2021@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 6:

3.990,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split wi wall "24.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Departamento de Polícia Federal | Superintendência Regional no Maranhão

Data: 11/01/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Tensão: 220 V, Nível Ruído Interno: 57 DB, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Item: 5

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:52022 / UASG:200388

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

UASG: 200388

Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:200388

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.701.121/0001-26	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	R\$ 3.990,00
* VENCEDOR *		

Marca: TCL

Fabricante: TCL

Modelo: TAC24CSA1/0

Descrição: Condicionador de ar do tipo Split High-Wall Inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, cor branca, somente frio, tensão 220V, gás d e refrigeração R410a, compressor rotativo, Selo Procel classificação energética INMETRO "A", manual do usuário em língua portuguesa, controle remoto sem fio; capacidade de instalação para comprimento máximo da tubulação igual ou superior a 10 m (dez metros) e para desnível máximo igual ou superior a 5 m (cinco metros), serpentina em cobre. Garantia mínima: - 2 (dois) anos para peças da evaporadora ou condensadora. - 5 (cinco) anos para o compressor MARCA: TCL MODELO: TAC24CSA1/0

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	JD PRIMAVERA, 12	(98) 8723-2417	sancutrim@hotmail.com



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d>

12 / 29

Item 6: SPLIT HI-WALL de 30.000 BTU INVERTER

Preço Estimado: R\$ 5.826,58 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5.826,58

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.826,58

Quantidade	Descrição	Observação
40 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 30.000 BTU, frio, 220 V monofásico, tecnologia INVERTER controle remoto Classificação no PB E: classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto. Fluido Refrigerante R 410. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospecto ou por declaração do fabricante.	

Preço ((Compras Net)) 1:

4.709,36

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT "30.000" "INVERTER"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA Comissão de Valores Mobiliários	Data: 24/11/2022 10:00
Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:132022 / UASG:173030	Item: 6
Referência:	Quantidade: 4
UASG: 173030	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:132022 / UASG:173030

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.486.276/0001-80 * VENCEDOR *	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 4.709,36
Marca: AGRATTO		
Fabricante: AGRATTO		
Modelo: ECST30		
Descrição: Condicionador de ar tipo split, HI-WALL; Capacidade de 30.000 BTUS; Ciclo Frio; Uso de gás refrigerado ecológico: R410-A (não prejudica a camada de ozônio); Controle Remoto; Display Digital; Timer; Aletas defletoras de ar: movimento vertical automático; Selo PROCEL A; Classificação INMETRO; Voltagem: 220 volts; serpentina da unidade condensadora (externa) de cobre; Garantia mínima de 01 (um) ano. MARCA/MODELO : AGRATTO- ECST30		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07
	Telefone: (61) 3378-6065/ (61) 8409-3091	Email: jebcomercio@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 2:

5.120,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT "HI WALL" "30.000" BTU frio 220 "INVERTER"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano Campus Guanambi	Data: 27/06/2022 09:00
Descrição: Aquisição de 20 unidades de Aparelho de Ar condicionado tipo "Split Hi Wall" (unidades condensadora e evaporadora) de 30.000 BTUs, 220v, funcionamento convencional (inverter); com serpentina da unidade condensadora em cobre, com classificação energética "A" e selo PROCEL; fluido refrigerante ecológico R 410A; sistema de filtragem de ar e garantia mínima de um ano.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Código N°Pregão:72022 / UASG:158442	Item: 6
Referência:	Quantidade: 20
UASG: 158442	Unidade: Unidade
	Ata: Link Ata
	Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:158442

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.430.226/0002-74 * VENCEDOR *	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.120,00
Marca: AGRATTO SPLIT INVERT		
Fabricante: AGRATTO SPLIT INVERTER NEO ICS30FR4		
Modelo: AGRATTO SPLIT INVERTER NEO ICS30FR4		
Descrição: Aparelho de Ar condicionado tipo "Split Hi Wall" (unidades condensadora e evaporadora) de 30.000 BTUs, 220v, funcionamento convencional (inverter); com serpentina da unidade condensadora em cobre, com classificação energética "A" e selo PROCEL; fluido refrigerante ecológico R 410A; sistema de filtração de ar e garantia mínima de um ano.		



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Jequié	R ANTONIO ORRICO, 315	Anderson	(79) 3231-6577	futuraclimatizacao1@gmail.com

Preço ((Domínio Amplo)) 3:

5.250,94

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco 30000 BTUs Frio Inverter PAC30000IFM8 Data: 26/06/2023 14:34
CNPJ: 09.316.105/0001-29 Modalidade: Domínio Amplo
Site: Friopeças Item: 6

Preço ((Compras Net)) 4:

5.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT "HI WALL" "30.000" BTU frio 220 "INVERTER"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 18ª Região/GO Data: 14/03/2023 09:30

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Modelo: Split Inverter, Garantia: 1 ANO, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Tipo: Split, Tensão: 220 Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 6

Código N°Pregão:192023 / UASG:80020

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: Link Ata

UASG: 80020

Identificação: N°Pregão:192023 / UASG:80020

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.319.557/0005-30	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 5.600,00
--------------------	------------------------------	--------------

* VENCEDOR *

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: EICS30FR4

Descrição: Aparelho de Ar-condicionado Tipo Split High-Wall Frio 30.000BTU/h, INVERTER, voltagem de 220V/1 fase, frequência de operação 60 Hz, gás refrigerante R- 410A, composto por: - Unidade interna/externa - Controle remoto - Manuais de utilização e de instalação - Certificado de Garantia - Eficiência energética a classe A (Programa Brasileiro de Etiquetagem)

Endereço:

Preço ((Domínio Amplo)) 5:

5.665,56

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall Elgin Eco 30000 BTUs Frio Inverter 45HVFE30B2IA / 45HVFI30B2IA Data: 26/06/2023 14:34
Site: Webcontinental Marketplace Modalidade: Domínio Amplo
Item: 6

Preço ((Domínio Amplo)) 6:

6.713,30

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall LG Dual Inverter Voice 30000 BTUs Quente/Frio Inverter S4-W30L43FA Data: 26/06/2023 14:35
CNPJ: 47.960.950/0449-27 Modalidade: Domínio Amplo
Site: Magazine Luiza Item: 6

Preço ((Domínio Amplo)) 7:

7.726,88

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 4 Data: 26/06/2023 14:34
Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall Elgin Eco 30000 BTUs Frio Inverter 45HVFE30B2IA / 45HVFI30B2IA Modalidade: Domínio Amplo
CNPJ: 33.041.260/0652-90 Item: 6
Site: Casas Bahia



Item 7: PAREDE/JANELA 12.000 BTU

Preço Estimado: R\$ 2.217,74 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.217,74

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.217,74

Quantidade	Descrição	Observação
20 PEÇA	Ar-condicionado de PAREDE/JANELA 12.000 BTU 220V, mecânico, compressor rotativo, Classificação no PBE: classe A ou B de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	

Preço ((Domínio Amplo)) 1:

2.059,90

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: preço muito baixo

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Janela / Parede Springer Midea 12000 BTUs Frio Mecânico
MCI128B MCI125B

Data: 26/06/2023 11:50

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Item: 7

Telefone: 0800-038-0541

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)

Preço ((Domínio Amplo)) 2:

2.138,91

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 5

Data: 26/06/2023 11:50

Produto: Ar-Condicionado Janela / Parede Springer Midea 12000 BTUs Frio Mecânico
MCI128B MCI125B

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 33.041.260/0652-90

Item: 7

Site: Casas Bahia

Preço ((Domínio Amplo)) 3:

2.222,91

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Janela / Parede Springer Midea 12000 BTUs Frio Mecânico
MCI128B MCI125B

Data: 26/06/2023 11:50

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 47.960.950/0449-27

Item: 7

Site: Magazine Luiza

Preço ((Domínio Amplo)) 4:

2.291,40

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Janela / Parede Springer Midea 12000 BTUs Frio Mecânico
MCI128B MCI125B

Data: 26/06/2023 11:50

Modalidade: Domínio Amplo

Site: Webcontinental Marketplace

Item: 7

Item 8: PAREDE/JANELA 20.000 a 21.000 BTU

Preço Estimado: R\$ 4.205,76 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.205,76

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.205,76

Quantidade	Descrição	Observação
20 PEÇA	Ar-condicionado de PAREDE/JANELA 20.000 ou 21.000 220V, mecânico, compressor rotativo, Classificação no PBE: classe A ou B de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	

Preço ((Compras Net)) 1:

3.970,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado parede; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal FLuminense | PRÓ-REITORIA
DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 16/12/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 21.000 BTU, Modelo:
Janela , Características Adicionais 1: Com Selo Procel , Tipo: Controle
Mecânico/Compressor Rotativo/3 Velocidade , Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220

Item: 8

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:1382022 / UASG:150182

Ata: [Link Ata](#)

Referência:

Identificação: N°Pregão:1382022 / UASG:150182

UASG: 150182



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%252bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 3.970,00

Marca: SPRINGER MIDEA

Fabricante: SPRINGER MIDEA

Modelo: ZCI215BB

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 21.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO CONTROLE MECÂNICO/COMPRESSOR ROTATIVO/3 VELOCIDADE E, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R POLO DE MODAS RUA, 01	Silvana	(61) 3354-6196	maximumimportadora@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 2:

4.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado parede; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DAS CIDADES | Companhia Brasileira de Trens Urbanos | CBT-STU/REC-Superintendência de Trens Urbanos de Recife

Data: 26/12/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 21.000 BTU/H, Vazão Ar: 1.400 M3/H, Potência Elétrica Refrigeração: 2.200 W, Tipo: Janela, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

Item: 8

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:902022 / UASG:275057

Ata: Link Ata

Referência:

UASG: 275057

Identificação: N°Pregão:902022 / UASG:275057

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 4.000,00

Marca: Springer Midea

Fabricante: Springer Midea

Modelo: ZCI215BB

Descrição: CONDICIONADOR DE AR, TIPO JANELA, CAPACIDADE 21.000BTU/H COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE ELETROMECAÂNICO OU ELETRÔNICO QUE PROPORCIONE ACIONAMENTO MANUAL NO PAINEL FRONTAL, GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. SERPENTINA DE COBRE, SELO PROC EL TIPO "A/B". TENSÃO NOMINAL 220,00V - 60HZ, COM GARANTIA DE 01 ANO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R POLO DE MODAS RUA, 01	Silvana	(61) 3354-6196	maximumimportadora@gmail.com

Preço ((Domínio Amplo)) 3:

4.133,79

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Janela / Parede Springer Midea 21000 BTUs Frio ZCI215RB

Data: 26/06/2023 11:54

CNPJ: 47.960.950/0449-27

Modalidade: Domínio Amplo

Site: Magazine Luiza

Item: 8

Preço ((Compras Net)) 4:

4.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado parede; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 1ª Região Militar

Data: 11/11/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 21.000 BTU, Modelo: Janela, Características Adicionais 1: Com Selo Procel, Tipo: Controle Mecânico/Compressor Rotativo/3 Velocidade, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

Item: 8

Quantidade: 96

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:202022 / UASG:160298

Ata: Link Ata

Referência:

UASG: 160298

Identificação: N°Pregão:202022 / UASG:160298



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPjZ%252bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d

16 / 29

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.603.315/0001-48 GRC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

R\$ 4.300,00

* VENCEDOR *

Marca: SPRINGER

Fabricante: SPRINGER

Modelo: SPRINGER 21K JANELA

Descrição: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 21.000 Btu/h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, tipo: controle mecânico, compressor rotativo, 3 v elocidades, modelo: Janela, selo Procel. (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - SEM INSTALAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA LELIO BOAVENTURA, 2	Simone	(21) 3734-5732	grcomercios2021@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 5:

4.625,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: ar condicionado parede; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal Rural de Pernambuco

Data: 21/11/2022 09:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 21.000 BTU, Modelo:

Modalidade: Pregão Eletrônico

Janela , Características Adicionais 1: Com Selo Procel , Tipo: Controle

Item: 8

Mecânico/Compressor Rotativo/3 Velocidade , Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

Quantidade: 62

Código N°Pregão:472022 / UASG:153165

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: Link Ata

UASG: 153165

Identificação: N°Pregão:472022 / UASG:153165

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.073.854/0001-10 LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

R\$ 4.625,00

* VENCEDOR *

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo: ZQI215BB

Descrição: Aparelho Ar CondicionadoCapacidade Refrigeração: 21.000Btu Tensão: 220 V Frequência: 60Hz Tipo: ControleMecânico/Compressor Rotativo/3Vel ocidade Modelo: JanelaCaracterísticas Adicionais 1: ComSelo Procel

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1255, SN	Departamento de Licitação	(62) 8553-5500	lendarioatacadista@gmail.com

Item 9: SPLIT CASSETE de 30.000 a 36.000BTU, 220 V monofásico

Preço Estimado: R\$ 10.066,61 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 10.066,61

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.066,61

Quantidade	Descrição	Observação
20 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT CASSETE de 30.000 a 36.000BTU, 220 V monofásico, controle remoto. Fluido refrigerante R 410 ou R 32. F rio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	

Preço ((Domínio Amplo)) 1:

8.917,77

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 7

Data: 26/06/2023 12:10

Produto: Ar-Condicionado Split Cassete Hitachi PrimAiry 36000 BTUs Frio SCI36F3L / RCI36F3P

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 33.041.260/0652-90

Item: 9

Site: Casas Bahia

Preço ((Domínio Amplo)) 2:

9.688,09

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 6

Data: 26/06/2023 12:09

Produto: Ar-Condicionado Split Cassete Philco 36000 BTUs Frio PAC36000CFM5

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 09.316.105/0001-29

Item: 9



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNjW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNjW5JKikjEiguPxjZ%252bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d

17 / 29

Site: Friopeças

Preço ((Domínio Amplo)) 3:

10.648,56

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Split Cassete Hitachi PrimAiry 36000 BTUs Frio SCI36F3L / RCI36F3P

Data: 26/06/2023 12:10

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Modalidade: Domínio Amplo

Telefone: 0800-038-0541

Item: 9

Site: Amazon (https://www.amazon.com.br/)

Preço ((Compras Net)) 4:

11.012,01

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: Ar condicionado SPLIT CASSETE 36.000BTU 220; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARA SEBRAE PA

Data: 10/03/2023 09:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Cassete 4 Vias Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto, Bomba De Dreno

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 9

Código N°Pregão:22023 / UASG:927312

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: [Link Ata](#)

UASG: 927312

Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:927312

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.567.668/0001-53 * VENCEDOR *	LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 11.012,01
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: OXFE36B2CB KVFI36B2NB KVZP00B2DA Descrição: AR-CONDICIONADO CASSETE 36.000 BTU INVERTER Endereço:		

Item 10: SPLIT CASSETE de 45.000 a 48.000 BTU 220 v monofásico

Preço Estimado: R\$ 10.615,74 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 10.615,74

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.615,74

Quantidade	Descrição	Observação
8 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT CASSETE de 45.000 a 48.000 BTU, 220 V monofásico, controle remoto. Fluido refrigerante R 410 OU R 32. Frio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	

Preço ((Domínio Amplo)) 1:

9.516,99

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: preço muito baixo/preço muito baixo

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Split Cassete Hitachi PrimAiry 48000 BTUs Frio SCI48F5L-3F

Data: 26/06/2023 12:12

CNPJ: 47.960.950/0449-27

Modalidade: Domínio Amplo

Site: Magazine Luiza

Item: 10

Preço ((Domínio Amplo)) 2:

9.837,36

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: preço baixo

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Split Cassete Hitachi PrimAiry 48000 BTUs Frio SCI48F5L-3F

Data: 26/06/2023 12:12

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Modalidade: Domínio Amplo

Telefone: 0800-038-0541

Item: 10

Site: Amazon (https://www.amazon.com.br/)



Preço ((Compras Net)) 3:

9.999,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split cassete 48.000; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal da Bahia | Universidade Federal do Oeste da Bahia UFOB

Data: 27/02/2023 09:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU/H, Modelo: Cassete, Vazão Ar: 30 A 58 M3/MIN, Tipo: Split, Características Adicionais: Timer, Controle Remoto, Filtro Purificador Antifun, Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220 V, Quantidade Fases: 1 U

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 10

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

Ata: Link Ata

Código N°Pregão:22023 / UASG:158717

Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:158717

Referência:

UASG: 158717

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.820.086/0001-74 * VENCEDOR *	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 9.999,98
<p>Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo: ON OFF Descrição: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 48.000, vazão ar 30 a 58, tensão 220, frequência 60, quantidade fases 1, tipo split, modelo casete, características adicionais timer, controle remoto, filtro purificador antifunção. Marca: Elgin modelo: on off</p>		
Estado: PB	Cidade: Cabedelo	Endereço: AV MAR VERMELHO, 280
	Nome de Contato: Marinalva	Telefone: (83) 9386-5680
		Email: mavigcomercio@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 4:

10.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split cassete 48.000; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal da Bahia

Data: 12/08/2022 09:00

Descrição: Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU/H, Modelo: Cassete, Vazão Ar: 30 A 58 M3/MIN, Tipo: Split, Características Adicionais: Timer, Controle Remoto, Filtro Purificador Antifun, Freqüência: 60 HZ, Tensão: 220 V, Quantidade Fases: 1 UN,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 10

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

Ata: Link Ata

Código N°Pregão:122022 / UASG:153038

Identificação: N°Pregão:122022 / UASG:153038

Referência:

UASG: 153038

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.073.854/0001-10 * VENCEDOR *	LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	R\$ 10.000,00
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: ELGIN / CASSETE PLUS 48.000 BTU/H (COBRE) Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 48.000BTU/H, 30 A 58 M3/MIN, 220 V, 60 HZ, 1 UN, TIPO SPLIT CASSETE, TIMER, CONTROLEREMOTO, FILTRO PURIFICADOR ANTIFUNGOSADENDO: TENSÃO DE 220V OU 360V, MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO, CICLO FRIO, SERPENTIN A DE COBRE, USO OBRIGATÓRIODE GÁS ECOLÓGICO NO QUAL NÃO EMITEMCFCS (CLOROFLUORCARBONOS), CONTROLEREMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍN IMA DE 12(DOZE) MESES. COM ETIQUETA NACIONAL DECONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) DOINMETRO. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOSFORA DE LINHA. A VOLTAGEM E O NÚMERODE FASES SERÃO INFORMADOS JUNTAMENTECOM A NOTA DE EMPENHO.</p>		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1255, SN
	Nome de Contato: Departamento de Licitação	Telefone: (62) 8553-5500
		Email: lendarioatacadista@gmail.com

Preço ((Domínio Amplo)) 5:

10.073,00

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 8

Data: 26/06/2023 12:12

Produto: Ar-Condicionado Split Cassete Hitachi PrimAiry 48000 BTUs Frio SCI48F5L-3F

Modalidade: Domínio Amplo

CNPJ: 33.041.260/0652-90

Item: 10

Site: Casas Bahia



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxiZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxiZ%252bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split cassete 48.000; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 6ª Região Militar | Hospital Geral de Salvador

Data: 30/03/2023 09:00

Descrição: Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU/H, Tensão: 380 V, Frequência: 60 HZ, Quantidade Fases: 3 UN, Tipo: Mini Split, Modelo: Teto/Piso,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 10

Código N°Pregão:12023 / UASG:160039

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

Referência:

UASG: 160039

Ata: Link Ata

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:160039

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI R\$ 12.390,00
* VENCEDOR *

Marca: ELGIN PVFI48B2NB PVF

Fabricante: ELGIN PVFI48B2NB PVFE48B2CB

Modelo: ELGIN PVFI48B2NB PVFE48B2CB

Descrição: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, Modelo: Teto-Piso, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, Classificação Energética classe "A" ou classe "B". Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confeção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inc lUI: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte e de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; interligação de 3, 0 a 6,0 metros entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora; conduítes e serpentina de cobre; deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada na Bahia

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SE

Aracaju

R HERILDO BRITO, 287

Farad

(79) 3222-5186

ficomercio@gmail.com

Item 11: SPLIT CASSETE de 54.000 a 60.000 BTU 220v monofásico

Preço Estimado: R\$ 12.457,53 (un)

Percentual: - **Preço Estimado Calculado:** R\$ 12.457,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12.457,53

Quantidade **Descrição** **Observação**

8 PEÇA Ar-condicionado SPLIT CASSETE de 54.000 a 60.000 BTU, 220 V monofásico, controle remoto. Fluido refrigerante R 410 ou R 32. Ciclo frio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto

Preço ((Domínio Amplo)) 1:

11.397,93

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 10

Data: 26/06/2023 13:57

Produto: Ar-Condicionado Split Cassete Elgin Atualle Eco 60000 BTUs Quente/Frio KTQI60B2IC / OUQE60B3CA

Modalidade: Domínio Amplo

Item: 11

CNPJ: 09.316.105/0001-29

Site: Friopecas

Preço ((Compras Net)) 2:

11.700,00

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: cassete "60.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data: 12/01/2023 10:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Tipo: Split Cassete, Características Adicionais: Controle Remoto / Ciclo Reverso (Quente/Frio) / Ga, Tensão: 110/220

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 11

Código N°Pregão:22023 / UASG:925129

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

Referência:

UASG: 925129

Ata: Link Ata

Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:925129



33.859.616/0001-71	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	R\$ 11.700,00		
* VENCEDOR *				
Marca: ELGIN				
Fabricante: ELGIN				
Modelo: CASSETE ECO				
Descrição: Aparelho de Ar Condicionado, tipo SPLIT, modelo CASSETE, capacidade de 60.000 BTU/h, com serpentina de cobre das unidades evaporadoras e condensadoras, baixo nível de ruído, alimentação (V-Ph-Hz) 380-3-60, com filtro lavável, com função sleep (repouso), com três velocidades, com função desumidificação, timer e swing, com selo PROCEL classificação até "C", com controle remoto sem fio e com visor de cristal líquido e gás refrigerante ecológico R410. NBR nº10.152/2017 (Versão Corrigida: 2022) – Estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados na execução de medições de níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações, bem como os valores de referência para avaliação dos resultados em função da finalidade de uso do ambiente. Garantia mínima de 01 ano, tanto para a evaporadora como para a condensadora e, assistência técnica autorizada de fábrica.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV ADALBERTO SIMAO NADER, 1631	(27) 4004-2218	mastereletricita@gmail.com

Preço ((Domínio Amplo)) 3: 11.916,01

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 9 Data: 26/06/2023 13:57
Produto: Ar-Condicionado Split Cassete Elgin Atualle Eco 60000 BTUs Quente/Frio Modalidade: Domínio Amplo
KTQI60B2IC / OUQE60B3CA Item: 11
Site: Ponto

Preço ((Compras Net)) 4: 11.982,72

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: cassete "60.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 6ª Região/PE Data: 15/07/2022 10:00
Descrição: Split Cassete 60.000 BTUs Condicionador de ar de 60.000/58.000 BTUs, eletrônico, ciclo frio, gás refrigerante ecológico R410, controle remoto sem fio, 380V. Trifásico, aletas que distribuem o ar em quatro direções. Cfe. Modalidade: Pregão Eletrônico
especificações constantes no TR - Anexo I do Edital Item: 11
Quantidade: 8
Código N°Pregão:92022 / UASG:80006 Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Referência: Identificação: N°Pregão:92022 / UASG:80006
UASG: 80006

34.073.854/0001-10	LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI	R\$ 11.982,72			
* VENCEDOR *					
Marca: ELGIN					
Fabricante: ELGIN					
Modelo: Cassete Eco (Cobre) 60.000Btus					
Descrição: Split Cassete 60.000 BTUs Condicionador de ar de 60.000/58.000 BTUs, eletrônico, ciclo frio, gás refrigerante ecológico R410, controle remoto sem fio, 380V. Trifásico, aletas que distribuem o ar em quatro direções.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1255, SN	Departamento de Licitação	(62) 8553-5500	lendariaoacadista@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 5: 15.291,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split cassete "60.000" btu; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Governo do Estado do Maranhão | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Data: 13/03/2023 09:00
Descrição: Condensador Aparelho Ar Condicionado Referência: Rca00506ax26xppp , Modalidade: Pregão Eletrônico
Potência Nominal: 60.000 BTU, Tipo Aparelho: Split Hitachi , Tensão Item: 11
Alimentação: 220 Quantidade: 1
Código N°Pregão:22023 / UASG:450955 Unidade: Unidade
Ata: Link Ata
Referência: Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:450955
UASG: 450955



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.130.412/0001-16 * VENCEDOR *	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 15.291,00	
Marca: Philco/Britânia Fabricante: Philco/Britânia Modelo: Philco/Britânia Descrição: Central De Ar Condicionado Com Cap. Mínima De 57000btus Controle Remoto Sem Fio E Voltagem De 220 V, certificado Inmetro Com Selo Procel Índice A/B De Eficiência Energética. Instalação por conta do contratante. CATMAT: 372039.			
Estado: MA	Cidade: São Luís	Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA, 43	Telefone: (98) 2106-0164

Preço ((Compras Net) 6:

17.220,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: preço excessivo/preço excessivo

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split cassete "60.000" btu; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Governo do Estado do Maranhão | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Data: 12/04/2023 10:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Modelo: Split Inverter, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro, Tipo: Split, Tensão: 127/220

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 11

Código N°Pregão:262023 / UASG:453204

Quantidade: 7

Referência:

Unidade: Unidade

UASG: 453204

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: N°Pregão:262023 / UASG:453204

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.189.144/0001-54 * VENCEDOR *	HIDROZON - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 17.220,00		
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo: SPLIT PISO TETO Descrição: CENTRAL DE AR TIPO SPLIT, de parede, tipo frio, capacidade de refrigeração mínima de 60.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão no minial. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano e 3 (três) a 5 (cinco) anos para o motor compressor, prestada na Cidade de Imperatriz/ Maranhão, instalada com todo material incluindo, tais como: cabos, tubos, suporte, dreno e demais materiais necessários. (distância entre as unidades de 5 até 20 metros) (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso I).				
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: R CINCO, 13	Telefone: (99) 3525-0016	Email: hidrozonrefrigeracao@yahoo.com.br

Preço ((Compras Net) 7:

17.499,57

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: preço excessivo

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split cassete "60.000" btu; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Instituto Nacional do Seguro Social | Gerência Regional em Florianópolis

Data: 01/03/2023 10:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Hi Wall, Características Adicionais 1: Quente/Frio, Controle Remoto, Filtragem Anti-Bacté

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 11

Código N°Pregão:412022 / UASG:510181

Quantidade: 4

Referência:

Unidade: Unidade

UASG: 510181

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: N°Pregão:412022 / UASG:510181



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

R\$ 17.499,57

* VENCEDOR *

Marca: MIDEA

Fabricante: MIDEA

Modelo: 42ZQVB60C5/38CQVB60515MC

Descrição: Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Piso/Teto e/ou Teto, inverter, ciclo reverso (Q/F), de capacidade 53K/60K Btus (valor referencial SINAPI 42421).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Mundo Novo	AV SIDNEY GIRAO, 230	Jeferson	(51) 3762-4010	licitacao@denteck.com.br

Item 12: SPLIT PISO TETO de 30.000 a 37.000BTU, 220 V monofásico

Preço Estimado: R\$ 7.153,72 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 7.153,72

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.153,72

Quantidade	Descrição	Observação
20 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT PISO TETO de 30.000 a 37.000 BTU, 220 V monofásico, controle remoto. Fluido refrigerante R 410 ou R 32. Ciclo frio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto	

Preço ((Domínio Amplo)) 1:

6.622,16

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 11

Data: 26/06/2023 12:39

Produto: Ar-Condicionado Split Piso / Teto Gree 37000 BTUs Frio GU36ZD/ADB GUL36H/AHB

Modalidade: Domínio Amplo

Site: Ponto

Item: 12

Preço ((Domínio Amplo)) 2:

6.839,00

Filtros Utilizados:

Produto: Ar-Condicionado Split Piso / Teto Gree 37000 BTUs Frio GU36ZD/ADB GUL36H/AHB

Data: 26/06/2023 12:39

CNPJ: 15.436.940/0001-03

Modalidade: Domínio Amplo

Telefone: 0800-038-0541

Item: 12

Site: Amazon (<https://www.amazon.com.br/>)

Preço ((Compras Net)) 3:

8.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: SPLIT PISO TETO DE 37.000 220 V MONOFÁSICO; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Prefeitura Municipal de Monte Alegre

Data: 13/09/2022 09:00

Descrição: Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Compressor Inverter,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 12

Código N°Pregão:342022 / UASG:980495

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: [Link Ata](#)

UASG: 980495

Identificação: N°Pregão:342022 / UASG:980495

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.073.854/0001-10 LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

R\$ 8.000,00

* VENCEDOR *

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN/PISO TETO ECO 60.000 BTU/H

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTUS FRIO 220V TRIFASICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1255, SN	Departamento de Licitação	(62) 8553-5500	lendarioatacadista@gmail.com



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%252bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 13: SPLIT PISO TETO de 45.000 a 48.000 BTU, 220 V monofásico

Preço Estimado: R\$ 8.212,47 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 8.212,47

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.212,47

Quantidade	Descrição	Observação
8 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT PISO TETO de 45.000 a 48.000 BTU, 220 V monofásico, controle remoto. Flúido refrigerante R 410 ou R 32. Ciclo frio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto	

Preço ((Domínio Amplo)) 1: 7.698,87

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 12

Data: 26/06/2023 12:42

Produto: Ar-Condicionado Split Piso / Teto Elgin Eco 48000 BTUs Frio PEFI48B2NC
OUFE48B3NA

Modalidade: Domínio Amplo

Item: 13

Site: Ponto

Preço ((Compras Net)) 2: 7.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: piso teto "48.000" monofasico; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal da Bahia

Data: 12/08/2022 09:00

Descrição: Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU/H, Tipo: Split Piso Teto, Características Adicionais: Somente Frio, Tensão: 220 V,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 13

Código N°Pregão:122022 / UASG:153038

Quantidade: 7

Referência:

Unidade: Unidade

UASG: 153038

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: N°Pregão:122022 / UASG:153038

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.073.854/0001-10 LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI R\$ 7.800,00
* VENCEDOR *

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: PHILCO / 096662055 / 096662054 OUPAC60000PFM5

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO,CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 48.000BTU/H, 220 V, TIPO SPLIT PISO TETO,SOMENTE FRIOADENDO: TE NSÃO DE 220V OU 380V,MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO, CICLO FRIO,SERPENTINA DE COBRE, USO OBRIGATÓRIODE GÁS ECOLÓGICO NO QUAL NÃO EMITEMC FCS (CLOROFLUORCARBONOS), CONTROLEREMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES. COM ETIQUETA NACIONAL DECONSERVAÇÃO DE E NERGIA (ENCE) DOINMETRO. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOSFORA DE LINHA. A VOLTAGEM E O NÚMERODE FASES SERÃO INFORMADOS JUNTAMENTEC OM A NOTA DE EMPENHO.

Estado: Cidade: Endereço:

DF Brasília Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1255, SN

Nome de Contato:

Departamento de Licitação

Telefone:

(62) 8553-5500

Email:

lendarioatacadista@gmail.com

Preço ((Compras Net)) 3: 8.599,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: piso teto "48.000" monofasico; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Data: 14/02/2023 10:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU, Modelo: Teto/Piso , Nível Ruído Interno: 57 DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Tensão: 220

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 13

Código N°Pregão:12023 / UASG:925866

Quantidade: 15

Referência:

Unidade: Unidade

UASG: 925866

Ata: [Link Ata](#)

Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:925866

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.587.635/0001-20 EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA R\$ 8.599,00
* VENCEDOR *



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ELGIN - PISO TETO EC

Fabricante: ELGIN - PISO TETO ECO INVERTER

Modelo: UNIDADE

Descrição: Ar-condicionado tipo SPLIT 47.000* BTU/h, INVERTER. Especificação técnica: Compressor de rotação variável, com inversor de frequência Tipo: Par ede ou Piso/Teto. Voltagem/Tensão: 220V; Fabricação: Nacional ou Importado; Selo Procel ou Registro do INMETRO de eficiência energética, A, B ou C. Controle remoto: sem fio. * ou superior em até 3.000BTUS a depender do fabricante do equipamento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2203	LUANA	(93) 9225-2522	licitacao@ebsegdistribuidora.com.br

Preço ((Compras Net)) 4:

8.752,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: piso teto "48.000" monofásico; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR.CE

Data: 06/12/2022 09:00

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU/H, Tipo: Split Piso Teto, Características Adicionais: Controle Remoto / Ciclo Reverso (Quente/Frio) / Ga, Tensão: 110/220

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 13

Código N°Pregão:1022022 / UASG:451023

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: Link Ata

UASG: 451023

Identificação: N°Pregão:1022022 / UASG:451023

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.319.557/0003-78

DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

R\$ 8.752,00

* VENCEDOR *

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: PEFC48B4NCCB

Descrição: Aquisição de condicionador de ar piso teto com tecnologia convencional, capacidade de refrigeração (btu/h) 48.000, gás refrigerante R410A, voltagem (V) 380, frequência (HZ) 60, serpentina de cobre. Garantia total de fábrica de no mínimo 1 anos, possuir assistência técnica autorizada no estado do Ceará.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Mundo Novo	AV SIDNEY GIRAO, 230	Jeferson	(51) 3762-4010	licitacao@denteck.com.br

Item 14: SPLIT PISO TETO de 54.000 a 60.000 BTU, 220 V monofásico

Preço Estimado: R\$ 9.136,44 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 9.136,44

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.136,44

Quantidade	Descrição	Observação
8 PEÇA	Ar-condicionado SPLIT PISO TETO de 54.000 a 60.000 BTU, 220 V monofásico, controle remoto. Fluido R 410 ou R 32. Ciclo frio. Cl assificação no PBE: A, B ou C, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	

Preço ((Compras Net)) 1:

7.963,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split piso teto "60.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sudeste | 2ª Divisão de Exército | 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel) | 22º Batalhão Logístico Leve

Data: 10/03/2023 09:00

Descrição: Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Modelo: Teto/Piso, Garantia: 3 ANOS, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Compressor Scholl, Acumulador, Tipo: Split, Frequência: 60 HZ, Tensão: 380 V,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Item: 14

Quantidade: 27

Unidade: Unidade

Código N°Pregão:42022 / UASG:160456

Ata: Link Ata

Referência:

Identificação: N°Pregão:42022 / UASG:160456

UASG: 160456



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxjZ%252bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d

25 / 29

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

48.630.415/0001-75 ONIX COMERCIO LTDA

R\$ 7.963,00

* VENCEDOR *

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: PISO TETO 60.000

Descrição: AR CONDICIONADO PISO TETO 60.000 (NOVO) *(SEM INSTALAÇÃO E NÃO INVERTER)

Endereço:

Preço ((Compras Net)) 2:

8.139,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split piso teto "60.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia
| Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Data: 27/03/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Modelo:
Teto/Piso, Tipo: Split, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem
Fio, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

Item: 14

Quantidade: 9

Código N°Pregão:62023 / UASG:160515

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: [Link Ata](#)

UASG: 160515

Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:160515

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

48.630.415/0001-75 ONIX COMERCIO LTDA

R\$ 8.139,00

* VENCEDOR *

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: PISO TETO 60K

Descrição: Aparelho Ar Condicionado, capacidade refrigeração: 60.000 BTU/H, tensão:220V, frequência: 60Hz, tipo: Split, modelo: teto/piso, características adicionais: refrigera/ventila/desumidifica, frio, com controle remoto sem fio. Selo Procel de Economia de Energia Classe A. *(SEM INSTALAÇÃO E NÃO INVERTER)

Endereço:

Preço ((Compras Net)) 3:

8.345,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split piso teto "60.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe

Data: 10/01/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Modelo:
Teto/Piso, Tipo: Split, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem
Fio, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

Item: 14

Quantidade: 4

Código N°Pregão:342022 / UASG:70012

Unidade: Unidade

Referência:

Ata: [Link Ata](#)

UASG: 70012

Identificação: N°Pregão:342022 / UASG:70012

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI

R\$ 8.345,00

* VENCEDOR *

Marca: elgin pefi60b2nc

Fabricante: elgin pefi60b2nc

Modelo: elgin pefi60b2nc

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Modelo: Teto/Piso, Tipo: Split, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R HERILDO BRITO, 287	Farad	(79) 3222-5186	ficomercio@gmail.com

Preço ((Compras Net) 4:

8.440,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split piso teto "60.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data: 04/01/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Modelo:

Item: 14

Teto/Piso, Vazão Ar: 1.750 M3/H, Corrente Elétrica Refrigeração: 17,20 A, Potência Elétrica Refrigeração: 2.800 W, Nível Ruído Interno: 58 DB, Nível Ruído Externo: 65 DB, Tipo: Split, Características Adicionais:

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

Refrigera/Ventila/Desumidifica/Controle Remoto, Freqüência: 60 HZ, Altura

Ata: [Link Ata](#)

Interna: 230 MM, Largura Interna: 895 MM, Altura Externa: 700 MM, Largura

Identificação: NºPregão:352022 / UASG:160176

Externa: 840 MM, Tensão: 380 V, Quantidade Fases: 3 UN, Profundidade Interna:

897 MM, Profundidade Externa: 810 MM, Peso Externo: 35 KG, Peso Interno: 35

K

Código NºPregão:352022 / UASG:160176

Referência:

UASG: 160176

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.516.591/0001-69	I C SERAFINI REFRIGERACAO	R\$ 8.440,00
* VENCEDOR *		

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: PAC6000PFM5

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 57.000 a 60.000 BTU/H MODELO: TETO/PISO VAZÃO AR: 1.750 M3/H, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO: 17,20 A POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO: 2.800 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO: 58 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO: 65 DB TIPO: SPLIT CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/CONTROLE REMOTO FREQUÊNCIA: 60 HZ ALTURA INTERNA: 230 MM, LARGURA INTERNA: 895 MM, ALTURA EXTERNA: 700 MM, LARGURA EXTERNA: 840 MM, TENSÃO: 380 V QUANTIDADE FASES: 3 UN. PROFUNDIDADE INTERNA: 897 MM PROFUNDIDADE EXTERNA: 810 MM, PESO EXTERNO: 35 KG. PESO INTERNO: 35 KG. *Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Colatina	ROD ARMANDO MARTINELLI, 15	IVAN	(27) 3722-5330	refrigeracao@refrigeracaovilanova.com.br

Preço ((Domínio Amplo) 5:

8.773,14

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 14

Data: 26/06/2023 12:49

Produto: Ar-Condicionado Split Piso / Teto Elgin Eco 60000 BTUs Quente/Frio
45PEQI60B2NC 45OUQE60B3NA

Modalidade: Domínio Amplo

Item: 14

CNPJ: 33.041.260/0652-90

Site: Casas Bahia

Preço ((Domínio Amplo) 6:

9.904,91

Filtros Utilizados:

Descrição: Anexo 13

Data: 26/06/2023 12:49

Produto: Ar-Condicionado Split Piso / Teto Elgin Eco 60000 BTUs Quente/Frio
45PEQI60B2NC 45OUQE60B3NA

Modalidade: Domínio Amplo

Item: 14

CNPJ: 09.316.105/0001-29

Site: Friopeças

Preço ((Compras Net) 7:

12.390,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 26/06/2022 à 26/06/2023; Palavra Chave: split piso teto "60.000"; Somente Homologados; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:



Relatório gerado no dia 26/06/2023 14:38:15 (IP: 177.87.100.225)

Código Validação: U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxiZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=U5drS4BPXsAh5qQPSfZkNJW5JKikjEiguPxiZ%2bDP9dYqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste |
6ª Região Militar | Hospital Geral de Salvador
Descrição: Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU/H, Tensão: 380 V, Frequência: 60 HZ,
Quantidade Fases: 3 UN, Tipo: Mini Split, Modelo: Teto/Piso,
Código N°Pregão:12023 / UASG:160039
Referência:
UASG: 160039

Data: 30/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Item: 14
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
Ata: [Link Ata](#)
Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:160039

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

07.999.951/0001-65 F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI R\$ 12.390,00
* VENCEDOR *

Marca: ELGIN PVFI48B2NB PVF

Fabricante: ELGIN PVFI48B2NB PVFE48B2CB

Modelo: ELGIN PVFI48B2NB PVFE48B2CB

Descrição: Condicionador de ar com tecnologia INVERTER, Modelo: Teto-Piso, composto por unidade condensadora e evaporadora, tipo de ciclo: frio; funções: Ventilação; Desumidificação; Timer; Sleep; filtro de ar lavável; compressor rotativo; com controle remoto sem fio, display com indicação digital da temperatura, 03 velocidades de ventilação; alimentação elétrica 380 V – Trifásico, Frequência 60 Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, Classificação Energética classe "A" ou classe "B". Capacidade de Refrigeração 48.000 BTUs, com garantia total mínima de 1 ano, com instalação completa (confeção e fixação de suportes) em locais em que os pontos de força e de dreno já existam e/ou retirada total de equipamentos por ventura existentes no local da instalação. Inclui: Manuais em Português BR; Instruções de Instalação em Português BR; Unidade Interna; Unidade Externa; Controle Remoto (com suporte de parede); Suporte e de Fixação para unidade interna; Suporte de Fixação para unidade externa; Tubo de Dreno + Tampa; Parafusos de fixação; Cabos de energia; interligação de 3, 0 a 6,0 metros entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora; conduítes e serpentina de cobre; deverá conter revestimento para os conduítes, gás ecológico não inflamável, não afeta camada de ozônio, não tóxico, deverá ter assistência técnica autorizada na Bahia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R HERILDO BRITO, 287	Farad	(79) 3222-5186	ficomercio@gmail.com





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 23/06/2022 12:00:33
[Acessar a fonte aqui](#)



Anexo 1

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus

Magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis

Descubra as ofertas mais próximas de você!
Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.
Cadastrar CEP

Magalu > Ar e Ventilação > Cortina de Ar > Cortina de Ar 120 cm 220v Elgin Compact - Cortina de Ar

Cortina de Ar 120 cm 220v Elgin Compact - Cortina de Ar Elgin

Código jd532j0hb6 | [Ver descrição completa](#) | [Cortina de Ar Elgin](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Cor: Branco



O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba](#)

Não disponível [Ver produtos similares](#)

Avise-me quando estiver disponível

Nome

Digite seu nome

E-mail

Digite seu e-mail

Quero receber ofertas e conteúdos por e-mail

AVISE-ME

Quem viu este produto, viu estes também



Ar Condicionado Split High Wall Inverter Eco Star Elgin 30000 BTU/h Frio...

★★★★★

R\$ 5.647,25

R\$ 4.673,30

no Pix (15% de desconto)

ou R\$ 5.498,00 em 10x de R\$ 549,80 sem juros

Seleção especial do Magalu pra você

Anexo 2

ZOOM Todas as categorias Alertas Entrar ativar cashback

09600-004 Próximo a Anchi... Categories Cupons Blog Extensão Cashback



Vendido e entregue por FRIOPEÇAS

Ar Condicionado Split Hi Wall Gree G-Top Plus 12000 BTU/h Frio CA476N10300A - 220 Volts

Compare em mais 10 lojas. Ver mais opções deste modelo

★★★★★ (25)

por **R\$ 2039,84**

Ou 6x de R\$ 386,33

18x R\$ 201,40 c/ juros
Sujeito à aprovação de crédito.

Listamos as principais características deste produto em nossa seção de **Detalhes**

- **Quantidade: 1** +

Comprar agora

Valor do frete para

09600-004

Detalhes do produto Ar Condicionado Split Hi Wall Gree G-Top Plus 12000 BTU/h Frio CA476N10300A - 220 Volts

Ar Condicionado Split Hi Wall Gree G-Top Plus 12000 BTU/h Frio CA476N10300A - 220 Volts

O Ar Condicionado Split Hi Wall Gree G-Top Plus 12000 BTU/h Frio CA476N10300A - 220 Volts proporciona maior conforto térmico.

O novo ar-condicionado G-Top, desenvolvido especialmente para otimizar espaço e garantir conforto em um ambiente livre de ruídos e impurezas.

Possui selo de certificação classe A de eficiência energética aprovado pela Inmetro.

Para intensificar ainda mais o bem estar cotidiano, o ar-condicionado também conta com cinco filtros diferentes.

Os filtros de tela, chá verde, ion de prata e anti-bactérias barram os mais diversos tipos de impurezas como mofo, odores, fumaça, agentes carcinogênicos, poeira e possuem uma eficiência de 99% na eliminação dos vírus e bactérias.

O G-Top foi desenvolvido com alta tecnologia para trazer ao consumidor diversos benefícios em um só aparelho.

Além de segurança, durabilidade, desempenho, economia e bem estar, ele contribui para a saúde em coletivo, proporcionando um ar limpo e purificado, livre de impurezas e também dos ruídos", afirma o Diretor Comercial da Gree Brasil, Alex Chen.

Com capacidade de se adequar facilmente em qualquer ambiente, o ar-condicionado G-Top traz praticidade tanto na instalação quanto na manutenção e conta com peças de alta qualidade.

Salvamos dados da sua visita para melhorar e personalizar sua experiência aqui no Zoom. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Concordar

Conheça a nossa Página de privacidade e fique por dentro.



Buscar...




Informe seu CEP e veja as melhores ofertas e prazos para a sua região

PAGUE COM **PayPal**
GANHE **5% OFF**

E PARCELE
SUAS COMPRAS
EM ATÉ
12X SEM JUROS

*Consulte condições. Vendido e entregue por Angeloni. Parcelamento em compras acima de R\$ 500,00.

Ar-Condicionado Split HW TCL Elite Series A1 18.000 BTUs Só Frio 220V

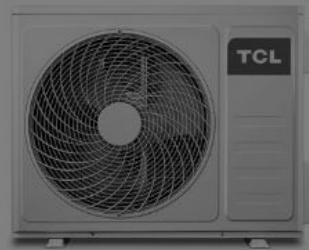

★★★★★ (0)

TCL

Vendido e entregue por: [LEVEROS](#)

Voltagem **220V**

R\$ 2.789,00

Em até 10x de R\$ 278,90 sem juros

[Ver opções de pagamento e parcelamento](#)

- 1 +

Comprar



Frete e prazo
Não sabe seu CEP?


00000-000


Ok

O Angeloni Eletro utiliza cookies para melhorar sua experiência no site, segurança e personalizar o conteúdo proposto. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#), [Política de Cookies](#) e [Termos de Uso](#).


CONCORDAR E CONTINUAR

Anexo 4


☰ **CASASBAHIA**  


O que você tá procurando? 

📍 Informe seu CEP

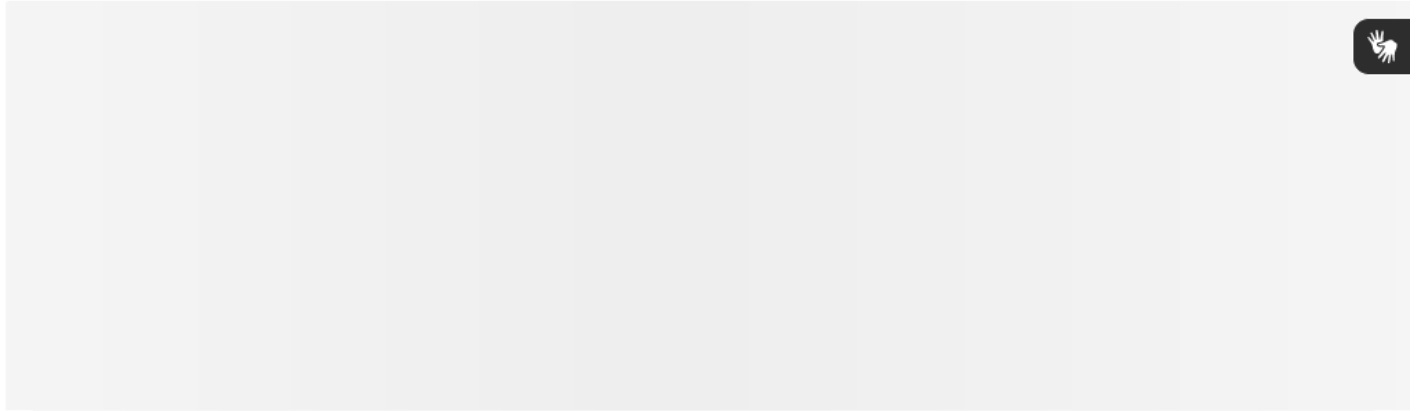


Descrição do produto 

Especificações Técnicas 


Contato Elgin 

[Denunciar produto](#)

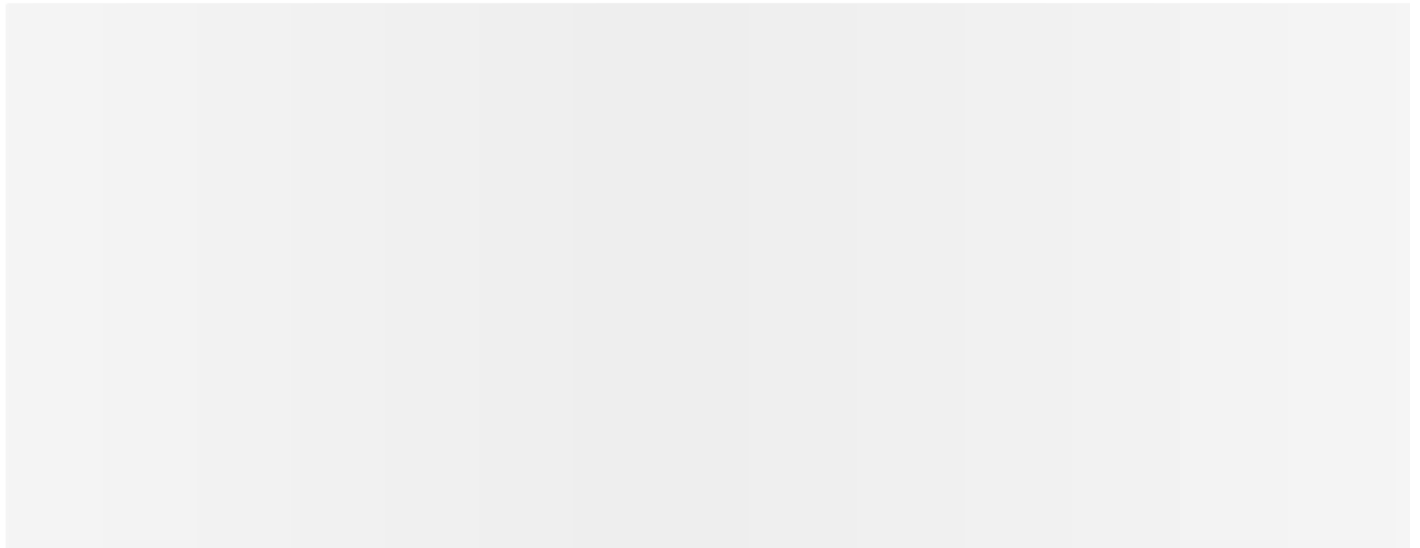



Avaliações de Clientes

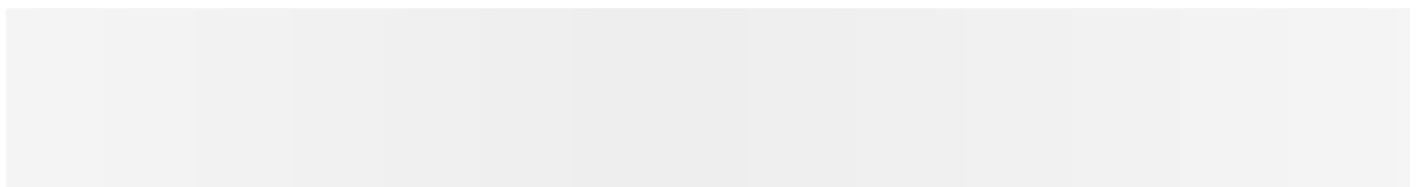Ainda não há avaliações sobre este produto.




Anexo 5

☰ **CASASBAHIA**  


O que você tá procurando? 

📍 Informe seu CEP

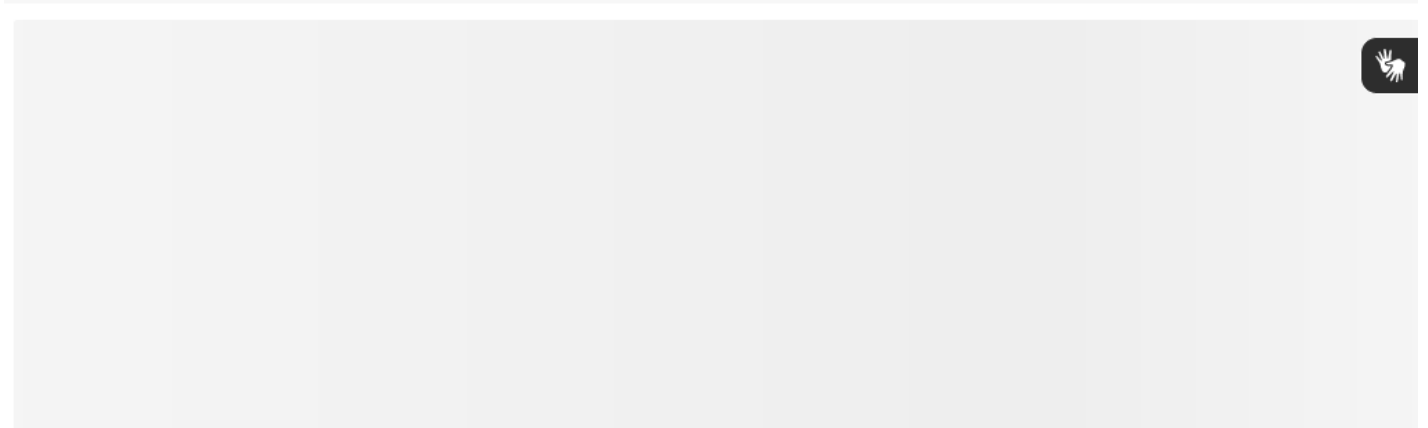


Descrição do produto 

[Denunciar produto](#)

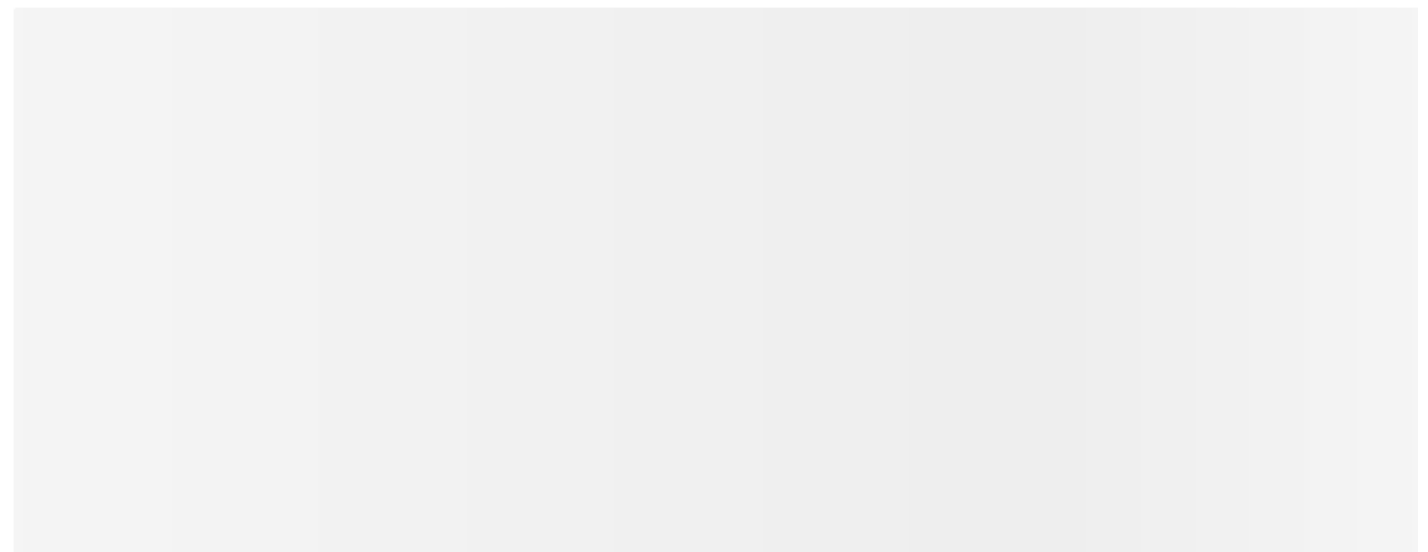


Avaliações de Clientes

5.0 
Total de 7 avaliações

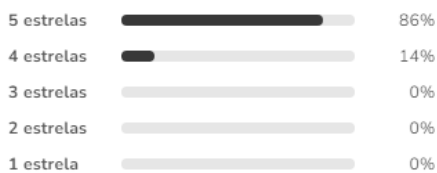

Recomendação do produto



Principais avaliações

Ordenar por

Data 

Wagner

★★★★★ Avaliado em 09 de janeiro de 2023

Excelente

Essa avaliação foi útil?



Ana

★★★★★ Avaliado em 09 de janeiro de 2023

Até agora , está muito bom. 👍

Essa avaliação foi útil?



Anexo 6



Todas as categor...

Digite sua busca...



Alertas

Entrar
ativar cashback

01001-000
Próximo a Sé, ...

Categories

Cupons

Blog

Extensão

Cashback



Vendido e entregue por FRIOPEÇAS

Ar Condicionado Split Cassete Philco 36.000 BTU/h Frio – 220 volts 220V

Compare em mais 2 lojas. Ver mais opções deste modelo

por
R\$ 9688,09
Ou 6x de R\$ 1.614,68



18x R\$ 841,78 c/juros
Sujeito à aprovação de crédito.

Listamos as principais características deste produto em nossa seção de **Detalhes**

Quantidade: 1

Comprar agora

Valor do frete para

01001-000

Ok

Detalhes do produto Ar Condicionado Split Cassete Philco 36.000 BTU/h Frio – 220 volts

Ar Condicionado Split Cassete Philco 36.000 BTU/h Frio Monofásico – 220 volts

A linha **Split Cassete Elgin Plus** proporciona ao ambiente uma nova experiência térmica, com saídas de ar 360 Graus, permite que tenha vazão para todas as direções, além disso conta com três modos de operação que permitem muito mais possibilidades.

Tratamento anticorrosão:

Alta durabilidade das serpentinas, graças ao tratamento anticorrosão, que evita que a variação da temperatura oxide a serpentinas.

Silencioso e a não ocupa espaço interno:

Maior conforto e espaço para o ambiente de trabalho.

Função Air Swing:

Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente, na horizontal e vertical.

Função Sleep.

Função Timer.

Auto Restart:

Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.

Gás Ecológico R-410A:

Não agride a camada de ozônio.

Serpentina: Cobre.


Ficha técnica


Salvamos dados da sua visita para melhorar e personalizar sua experiência aqui no Zoom. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Concordar


Conheça a nossa Página de privacidade e fique por dentro.

Anexo 7


☰ **CASASBAHIA**  

O que você tá procurando? 


📍 Informe seu CEP

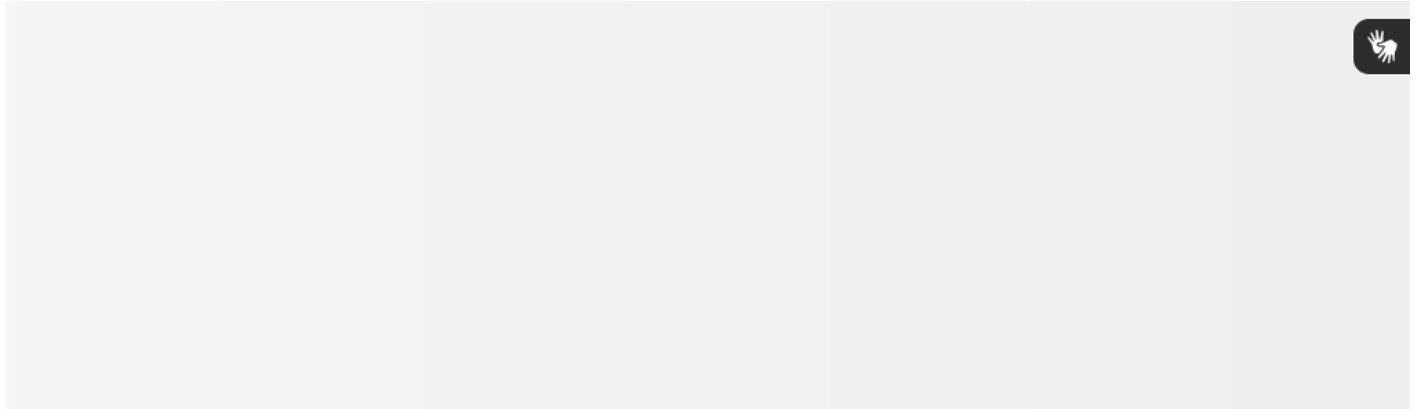

Descrição do produto 


Contato Hitachi 

[Denunciar produto](#)

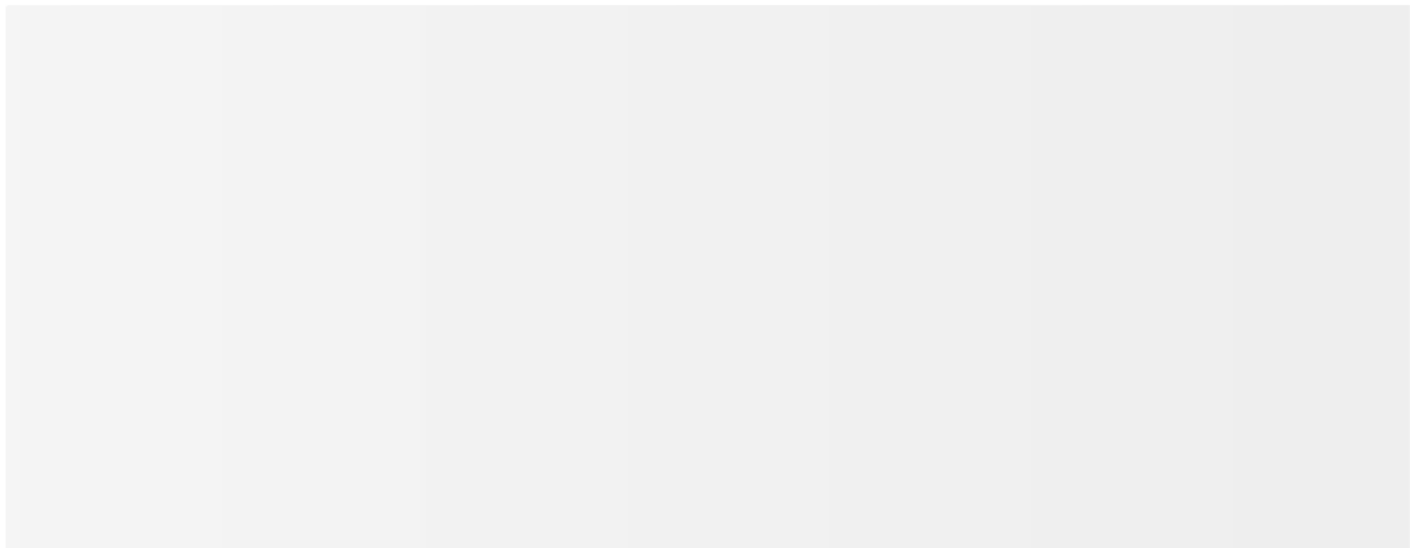




Avaliações de Clientes

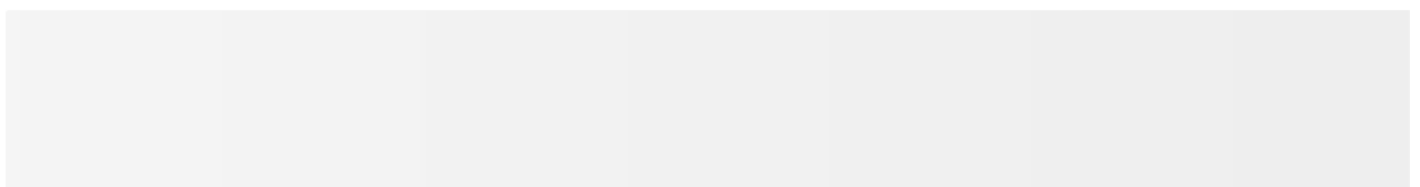Ainda não há avaliações sobre este produto.




Anexo 8


☰ **CASASBAHIA**  

O que você tá procurando? 


📍 Informe seu CEP

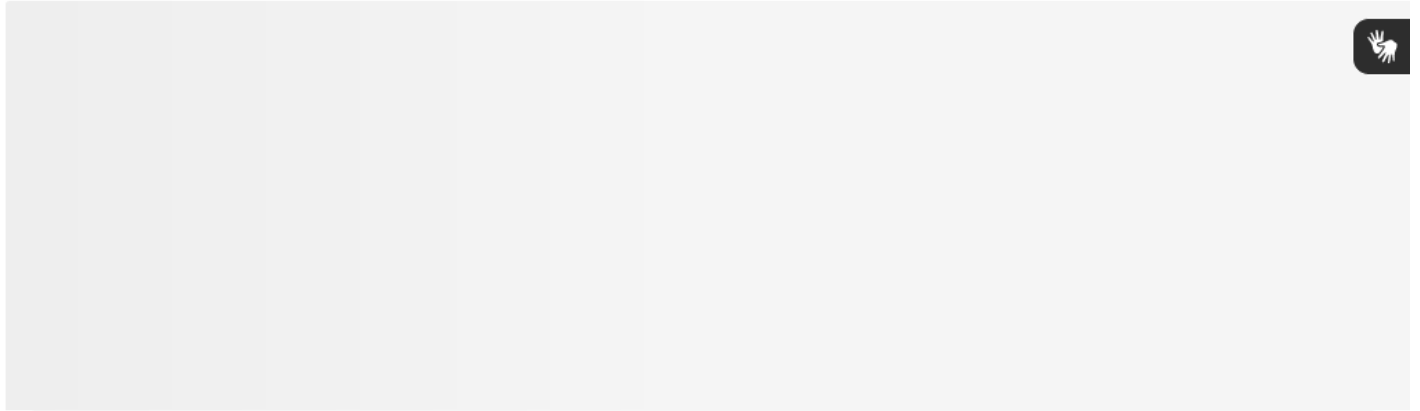

Descrição do produto 


Contato Hitachi 

[Denunciar produto](#)

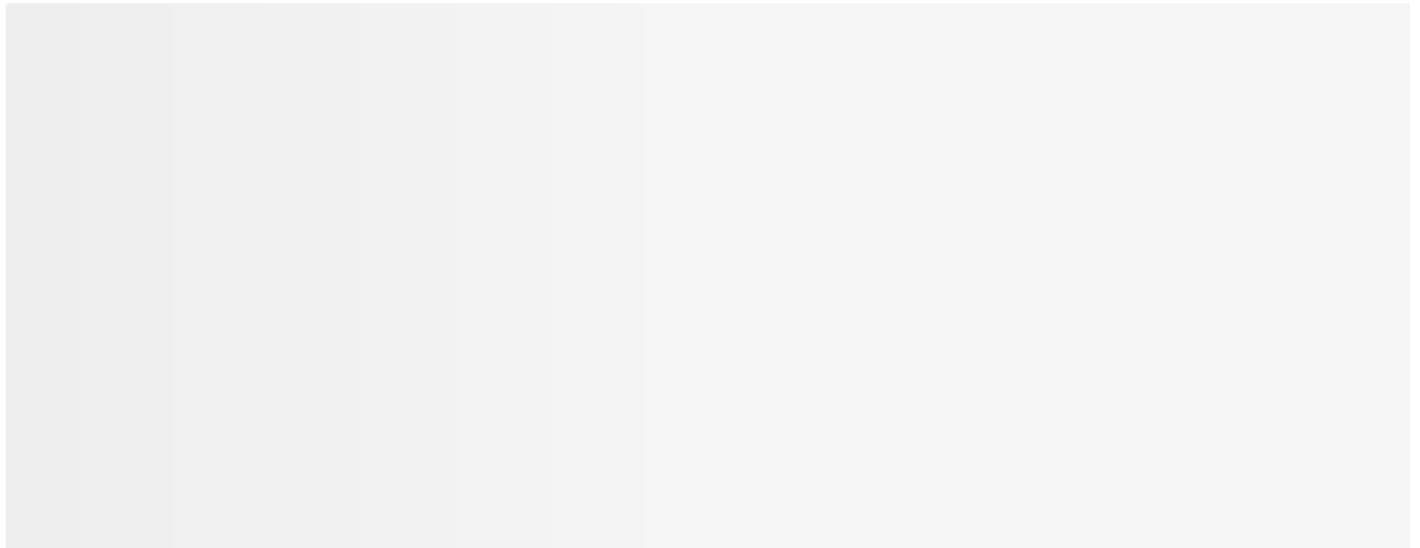

Avaliações de Clientes

Ainda não há avaliações sobre este produto.

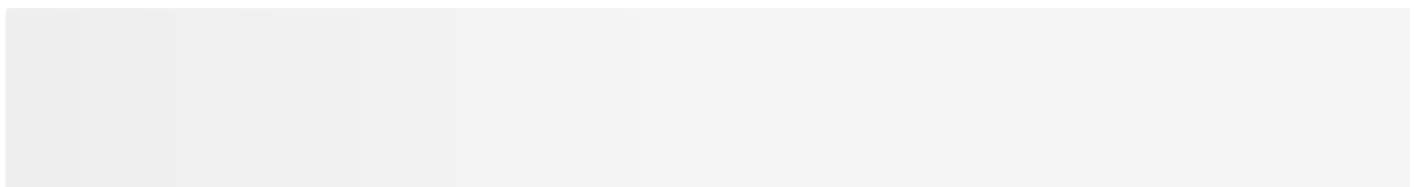


Anexo 9

☰ ponto: ♥ 🛒

Encontre aqui as melhores ofertas 🔍


📍 Informe seu CEP 👤

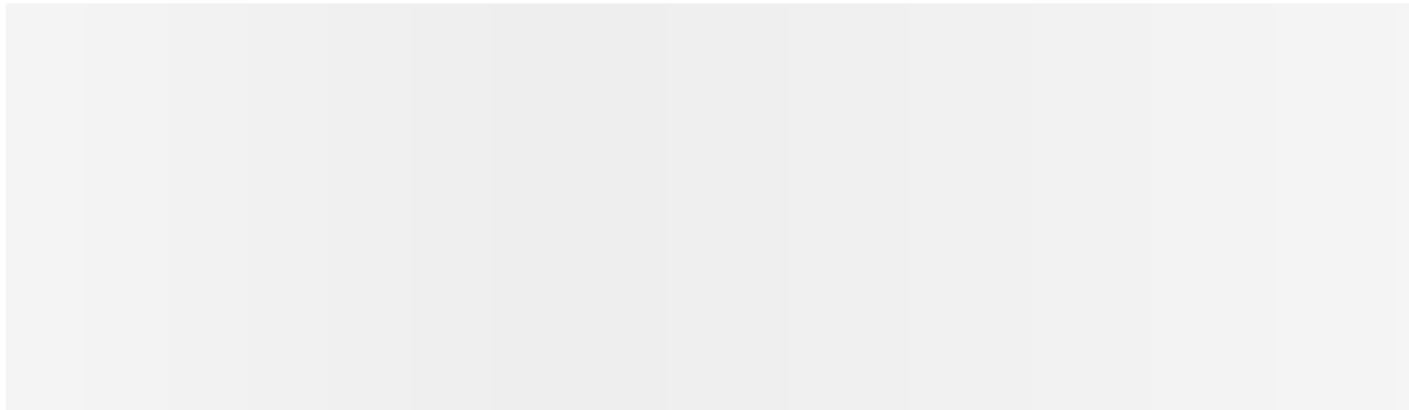

Descrição do produto ▼


Contato Elgin +

[Denunciar produto](#)

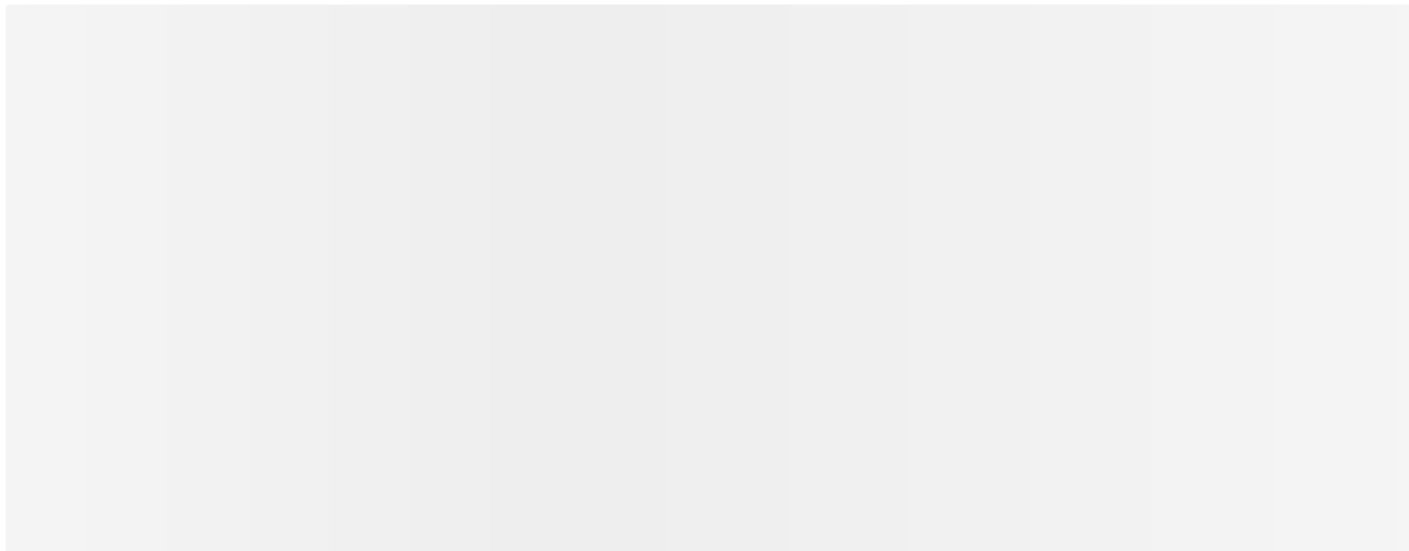

Avaliações de Clientes

Ainda não há avaliações sobre este produto.

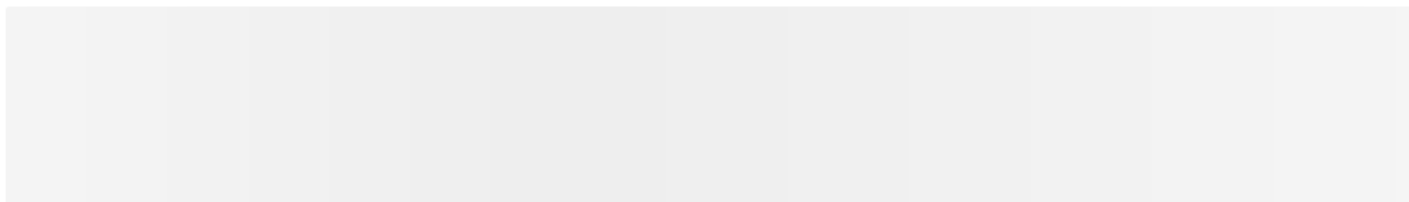



Vendido e entregue por FRIOPEÇAS

Ar Condicionado Split Cassete Elgin Plus 60000 BTU/h Quente e Frio Trifásico 45KPQI60B2NA – 220 Volts 220V

Compare em mais 6 lojas. Ver mais opções deste modelo

por
R\$ 11397,93
Ou 6x de R\$ 2.158,70



18x R\$ 1.125,39 c/juros
Sujeito à aprovação de crédito.

Listamos as principais características deste produto em nossa seção de **Detalhes**

- Quantidade: 1 +

Comprar agora

Valor do frete para

89700-001

Ok

Detalhes do produto Ar Condicionado Split Cassete Elgin Plus 60000 BTU/h Quente e Frio Trifásico 45KPQI60B2NA – 220 Volts

Ar Condicionado Split Cassete Elgin Plus 60.000 BTU/h Quente e Frio Trifásico 45KPQI60B2NA – 220 Volts

Com Design Discreto E Elegante, O **Cassete Plus da Elgin** É Uma Opção Sustentável Que Harmoniza Perfeitamente Em Qualquer Espaço Já Que Apenas A Grelha Fica Visível No Ambiente.

É Uma Solução Em Climatização Sustentável Que Atende Bem A Ambientes Comerciais E Empresariais.

Excelente distribuição de ar:

Permite a utilização de um duto para a renovação de ar, além de um duto para condicionar uma sala adjacente.

Insuflamento 360°:

Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos resultando em melhor distribuição do ar.

Climatize mais um ambiente:

Conta Com Display Na Unidade Interna Para Indicar E Facilitar A Visualização Da Temperatura, Possibilidade De Colocar Um Duto Para Renovação Do Ar E Outro Para Condicionar Uma Sala Adjacente.

Renove o ar do ambiente:

Tomada de ar externo através do duto de captação, garantindo qualidade do ar no ambiente.

Classificação A no INMETRO sem agredir o meio ambiente:

Classificação A nas avaliações do INMETRO e ainda utiliza o gás R-410A que não é tóxico nem inflamável e não prejudica a camada de ozônio pois não possui clorofluorcarboneto (CFC).

Serpentina de Cobre:

A serpentina de cobre proporciona uma grande durabilidade e resistência contra intempéries com a maresia, por exemplo.

Salvamos dados da sua visita para melhorar e personalizar sua experiência aqui no Zoom. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Conheça a nossa Página de privacidade e fique por dentro.


Concordar

Anexo 11

☰ **ponto:** ♥ 🛒

Encontre aqui as melhores ofertas 🔍


📍 Informe seu CEP 👤

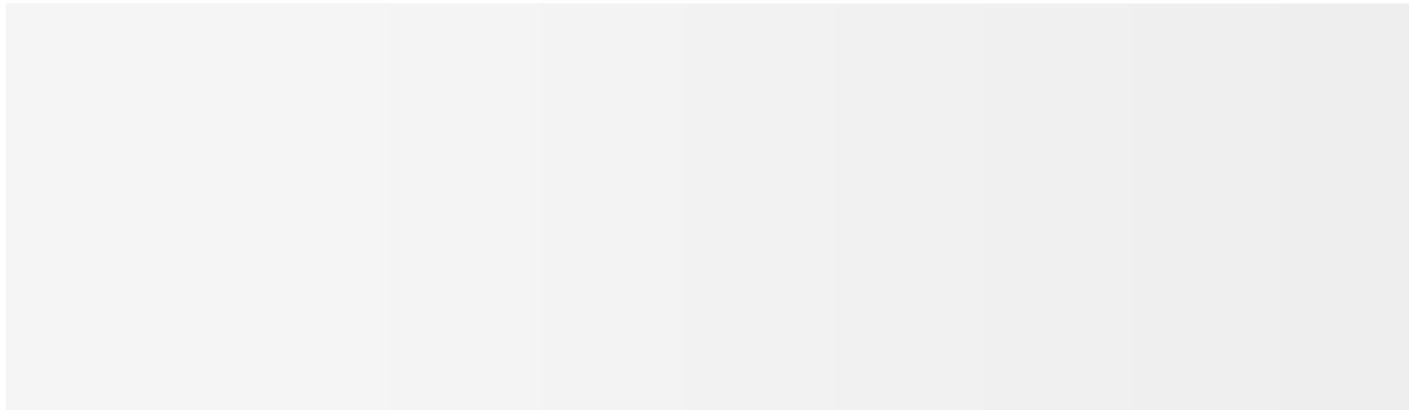

Descrição do produto ▼


Contato Gree +

[Denunciar produto](#)

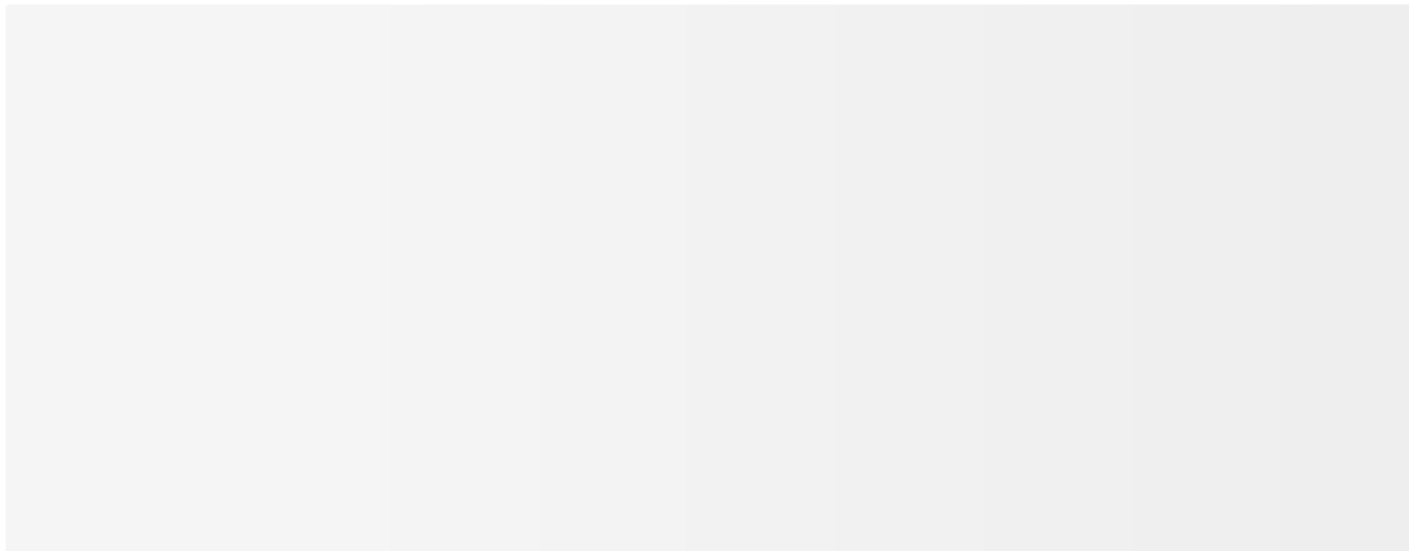

Avaliações de Clientes

Ainda não há avaliações sobre este produto.

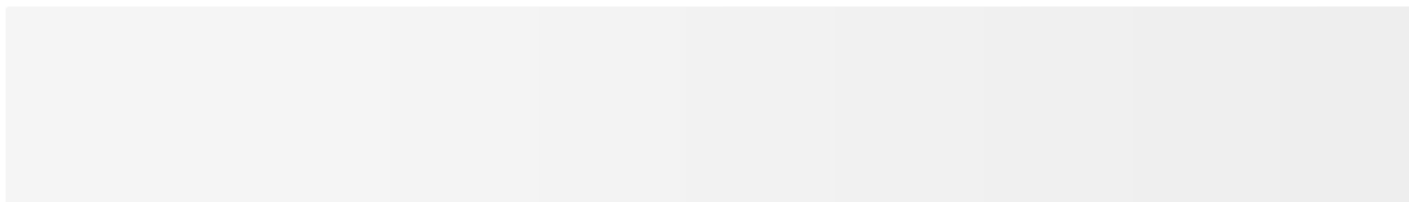


Anexo 12

☰ **ponto:** ♥ 🛒

Encontre aqui as melhores ofertas 🔍


📍 Informe seu CEP

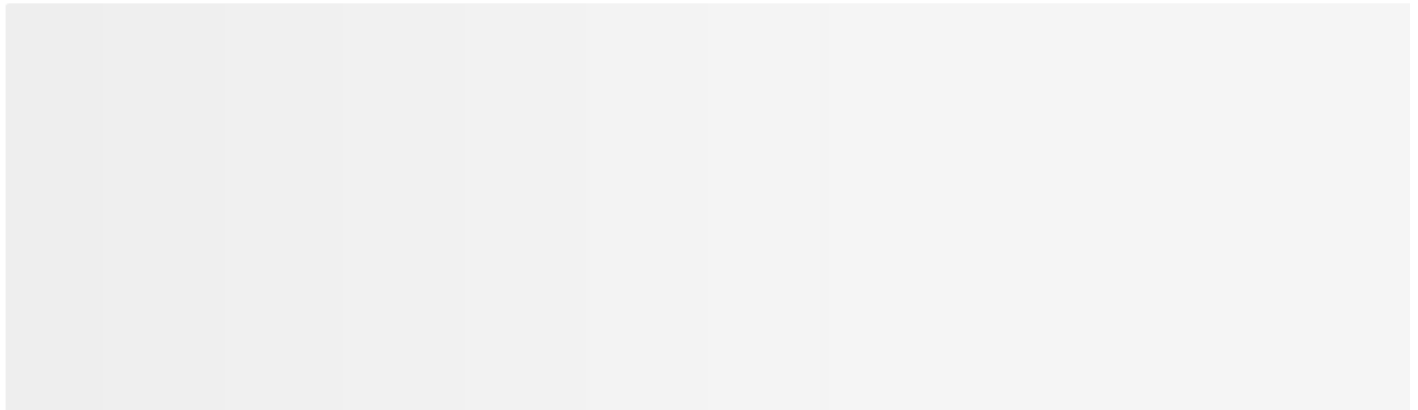

Descrição do produto ▼


Contato Elgin +

[Denunciar produto](#)

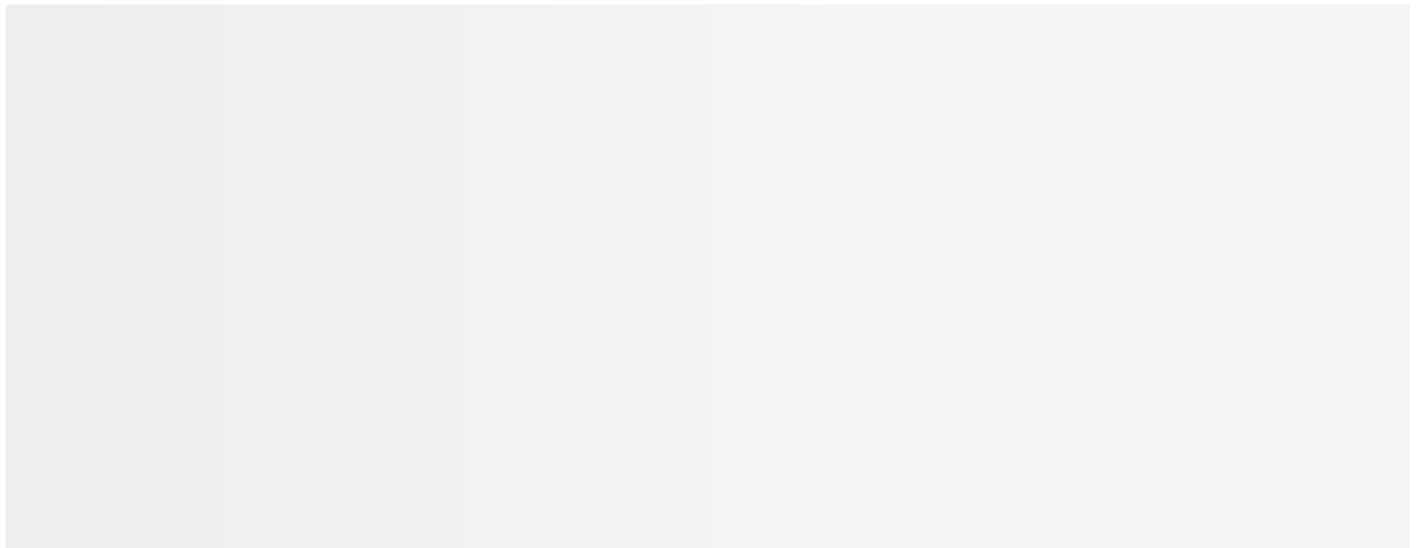


Avaliações de Clientes

Ainda não há avaliações sobre este produto.

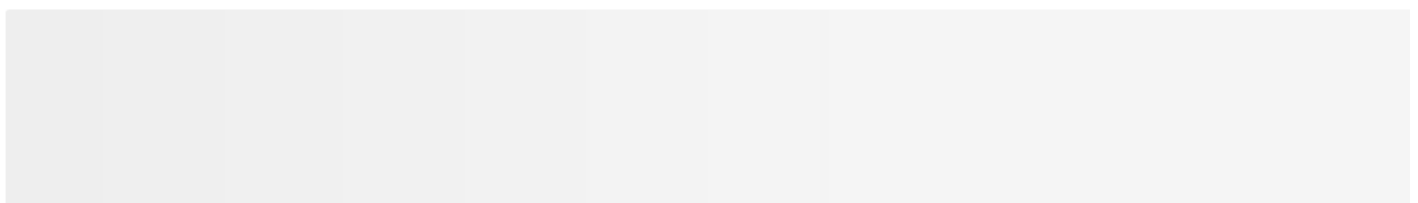

ZOOM Todas as categor... Digite sua busca... Alertas Entrar ativar cashback

Informe seu C... Categorias Cupons Blog Extensão Cashback



Vendido e entregue por FRIOPEÇAS

Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Eco 60.000 BTU/h Quente e Frio Trifásico – 380 volts

Compare em mais 4 lojas. Ver mais opções deste modelo

por
R\$ 9904,91

Ou 6x de R\$ 1.650,82

**18x R\$ 860,62 c/juros**

Sujeito à aprovação de crédito.

Listamos as principais características deste produto em nossa seção de **Detalhes**

Quantidade: 1

Comprar agora

Valor do frete para

Detalhes do produto Ar Condicionado Split Piso Teto Elgin Eco 60.000 BTU/h Quente e Frio Trifásico – 380 volts

Ar Condicionado Split Teto Elgin Eco 60.000 BTU/h Quente e Frio - 380 volts

Com um design sofisticado e elegante, o **Piso Teto Eco da Elgin** é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.

Duplo Air Swing - Distribuição de Ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.

Trabalha com o **Gás Ecológico R-410^a**.

Serpentina: Cobre

Ficha técnica

Informações Básicas

Marca	<u>Elgin</u>
Modelo	45PEQ160B2NC / 45OUQE60B3NA
Linha	<u>Eco</u>



Características e Funções do Produto


Tipo	<u>Split Piso / Teto</u>
Capacidade de Refrigeração	<u>60000 BTUs</u>
Tipo de Ciclo	<u>Quente/Frio</u>
Controle Remoto	<u>Sim</u>
Características e	<u>Swing</u>

Salvamos dados da sua visita para melhorar e personalizar sua experiência aqui no Zoom. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.


Conheça a nossa Página de privacidade e fique por dentro.

Anexo 14


☰ **CASASBAHIA**  

O que você tá procurando? 


📍 Informe seu CEP

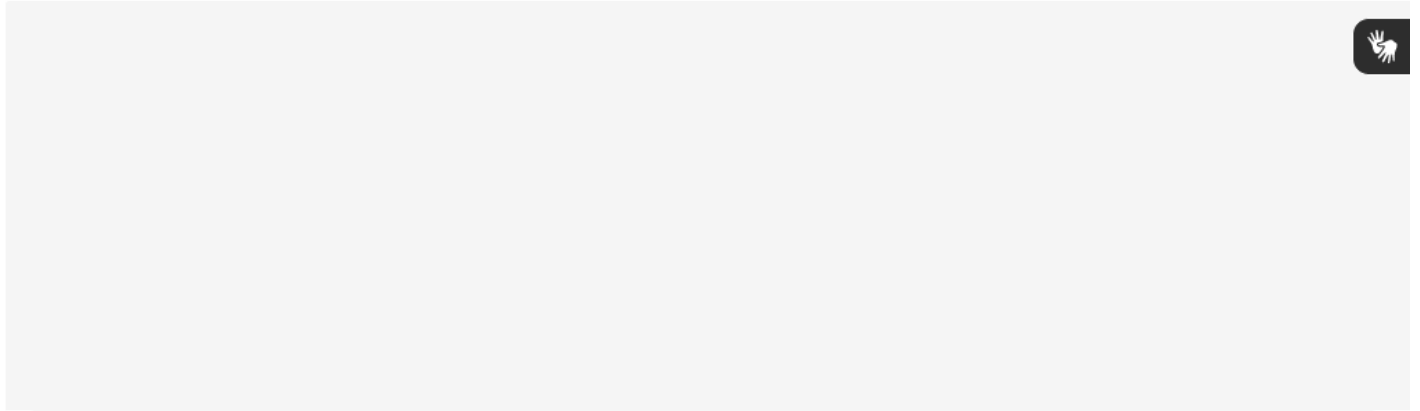

Descrição do produto 


Contato Elgin 

[Denunciar produto](#)



Avaliações de Clientes

Ainda não há avaliações sobre este produto.





EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – CEP 59.025-520 Natal/RN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.136/2022
PROCESSO Nº 20210908717

OBJETO: contratação de empresa especializada em locação, instalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar condicionados tipo Split novos e cortina de ar, visando a atender à solicitação do Setor de Manutenção de modo a atender as Unidades Descentralizadas e Sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa Steel Empreendimentos e Serviços Técnicos Eireli, regularmente inscrita no CNPJ nº 08.787.408/0001-67, situada a Rua Agostinho Leitão, térreo “A” 348 Alecrim, Natal RN, através do Sr. Hudson Barreto Fernandes, portador do CPF 011.203.764-08 e RG 002.267.835, vem por meio desta apresentar a nossa proposta de preços, que se segue abaixo:

Item	Descrição do objeto	Unid	Marca/ fabricante	QTD	Valor Unit	Valor mensal	Valor anual
1	Serviço de locação, instalação e manutenção corretiva e preventiva mensal de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Capacidade: 9.000 BTU'S – Equipamentos novos.	Unid	Gree/ Elgin/ Carrier	39	R\$ 206,30	R\$ 8.045,70	R\$ 96.548,40
2	Serviço de locação, instalação e manutenção corretiva e preventiva mensal de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Capacidade: 12.000 BTU'S - Equipamentos novos.	Unid	Gree/ Elgin/ Carrier	98	R\$ 232,60	R\$ 22.794,80	R\$ 273.537,60
3	Serviço de locação, instalação e manutenção corretiva e preventiva mensal de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Capacidade: 18.000 BTU'S - Equipamentos novos.	Unid	Gree/ Elgin/ Carrier	102	R\$ 344,40	R\$ 35.128,80	R\$ 421.545,60
4	Serviço de locação, instalação e manutenção corretiva e preventiva mensal de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Capacidade: 22.000 BTU'S - Equipamentos novos.	Unid	Gree/ Elgin/ Carrier	3	R\$ 391,85	R\$ 1.175,55	R\$ 14.106,60



EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

5	Serviço de locação, instalação e manutenção corretiva e preventiva mensal de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Capacidade: 24.000 BTU'S - Equipamentos novos.	Unid	Gree/ Elgin/ Carrier	51	R\$ 454,70	R\$ 23.189,70	R\$ 278.276,40
6	Serviço de locação, instalação e manutenção corretiva e preventiva mensal de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Capacidade: 30.000 BTU'S - Equipamentos novos.	Unid	Gree/ Elgin/ Carrier	4	R\$ 692,50	R\$ 2.770,00	R\$ 33.240,00
7	Serviço de locação, instalação e manutenção corretiva e preventiva mensal de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Capacidade: 36.000 BTU'S - Equipamentos novos.	Unid	Gree/ Elgin/ Carrier	4	R\$ 767,70	R\$ 3.070,80	R\$ 36.849,60
8	Serviço de locação, instalação e manutenção corretiva e preventiva mensal de aparelhos de ar-condicionado tipo Split Capacidade: 60.000 BTU'S - Equipamentos novos.	Unid	Gree/ Elgin/ Carrier	18	R\$ 977,00	R\$ 17.586,00	R\$ 211.032,00
TOTAL DE UNIDADES A SEREM INSTALADAS				319		R\$ 113.761,35	R\$ 1.365.136,20
9	Serviço de locação, instalação e manutenção corretiva e preventiva mensal de cortinas de ar de 1,5 metros	Unid	Gree/ Elgin/ Carrier	1	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 1.224,00
TOTAL DE UNIDADES A SEREM INSTALADAS				1			
TOTAL GERAL DE UNIDADES A SEREM INSTALADAS				320			R\$ 1.366.360,20

- Valor total Global da proposta: **R\$ 1.366.360,20** (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e vinte centavos);

- Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

- Validade da proposta: 90 (noventa) dias;

- Declaramos que estamos de acordo com todas as cláusulas do edital em questão e seus anexos.

Natal RN, 28 de dezembro de 2022

STEEL EMP. E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME

Hudson Barreto Fernandes
Sócio-Administrador
CPF- 011.203.764-08



EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – CEP 59.025-520 Natal/RN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.136/2022
PROCESSO Nº 20210908717

OBJETO: contratação de empresa especializada em locação, instalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar condicionados tipo Split novos e cortina de ar, visando a atender à solicitação do Setor de Manutenção de modo a atender as Unidades Descentralizadas e Sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social/SEMTAS/PMN.

DADOS DA LICITANTE

Razão social: STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI

CNPJ: 08.787.408/0001-67

Dados Bancários: Banco do Brasil, CC 107209-9, Agencia: 0022-1;

Endereço: Rua Agostinho Leitão, 348 térreo "A" Alecrim;

Telefone/Fax: (84) 3206-9824

E-mail (se houver): steeltda@hotmail.com;

Nome do Signatário (para assinatura do contrato): Hudson Barreto Fernandes;

Estado civil do Signatário: solteiro;

Identidade do Signatário: 0226835 SSP RN;

Nacionalidade do Signatário: Brasileiro

CPF do Signatário: 011.203.764-08;

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;

Local de Entrega: Locais de atendimento da SEMTAS.

- Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.


Natal RN, 28 de novembro de 2022



EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

STEEL EMP. E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME

Hudson Barreto Fernandes
Socio-Administrador
CPF- 011.203.764-08

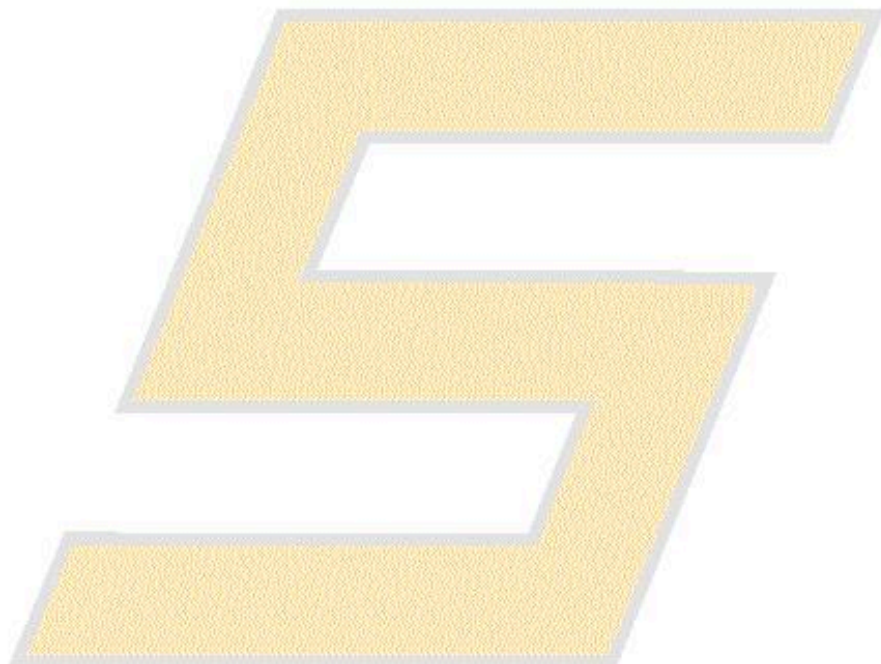

M. VESSLING LTDA

CNPJ:26.171.407/0001-75

AV PORTO ALEGRE, Nº 1565- SALA 01 - TERREO - ALVORADA

FRANCISCO BELTRÃO - PR

FONE: (46) 2601-0243

CEP: 85.601-480

tropicalar2020@hotmail.com

EDITAL DE PREGÃO Nº 003/2023**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO****TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**

OBJETO: contratação de empresa para Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, bem como a manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, remanejamento de equipamentos de ar condicionado e aquisição de peças e acessórios para as diversas marcas de equipamentos, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

ANEXO II**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa M. Vessling LTDA, estabelecida na Avenida Porto Alegre, 1565, Sala 01, Térreo, Alvorada – Francisco Beltrão – PR, CEP: 85.601-480, (46) 2601-0243, tropicalar2020@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 26.171.407/0001-75, neste ato representada por Marcio Vessling, sócio administrador, RG 7.522.009-0 SESP/PR, CPF 035.339.859-46, residente a Travessa Antônio Coterno, nº 40, CEP: 85603-890, Francisco Beltrão - Paraná, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2023, conforme abaixo discriminado:

Item	Qtde.	Unid. Medida	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	180	Serv.	Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC - Para Aparelhos de Ar Condicionado de 7.000 A 60.000 Btu's/H – Tipo Split, Janela, Cassete. Diversas Marcas.	PRÓPRIA	45,00	8.100,00
2	360	Serv.	Manutenção Preventiva Conforme PMOC, Em aparelhos de Ar Condicionado de 7.000 A 60.000 Btu's/H – Tipo Split, Janela, Cassete. Diversas Marcas - Valor Anual Por Equipamento.	PRÓPRIA	120,00	43.200,00
3	14	Un.	Instalação de ar-condicionado de 18.000 BTUs.	PRÓPRIA	244,50	3.423,00
4	16	Un.	Instalação de ar-condicionado de 24.000 e/ou 30.000 BTUs.	PRÓPRIA	294,50	4.712,00
5	31	Un.	Instalação de ar-condicionado de 9.000 e/ou 12.000 BTUs.	PRÓPRIA	217,00	6.727,00
6	65	Un.	Serviço de limpeza de ar-condicionado de 24.000 e/ou 30.000 BTUs.	PRÓPRIA	244,00	15.860,00
7	150	Un.	Serviço de limpeza de ar-condicionado de 9.000 e/ou 12.000 BTUs.	PRÓPRIA	193,87	29.080,50
8	44	Un.	Serviço de limpeza de ar-condicionado de	PRÓPRIA	215,25	9.471,00

M. VESSLING LTDA

CNPJ:26.171.407/0001-75

AV PORTO ALEGRE, Nº 1565- SALA 01 - TERREO - ALVORADA

FRANCISCO BELTRÃO - PR

FONE: (46) 2601-0243

CEP: 85.601-480

tropicalar2020@hotmail.com

			18.000 BTUs.			
9	7	Un.	Serviço de limpeza de ar-condicionado de 36.000 BTUs.	PROPRIA	238,25	1.667,75
10	703	Hora	Serviços de manutenção/conserto/reparos em ar- condicionado.	PROPRIA	73,89	51.944,67
11	51	Un.	Desinstalação e/ou retirada de ar-condicionado em geral do local onde está instalado.	PROPRIA	151,50	7.726,50
12	15	Hora	Serviços de manutenção/conserto/reparos	PROPRIA	110,00	1.650,00
13	27	Un.	Tubo de cobre de 1/2 para instalação de Ar Condicionado-bobinas de 15 mts.	ELUMA	425,95	11.500,65
14	26	Un.	Tubo de cobre de 1/4 para instalação de Ar Condicionado bobinas de 15 mts.	ELUMA	262,00	6.812,00
15	28	Un.	Tubo de cobre de 3/8 para instalação de Ar Condicionado bobinas de 15 mts.	ELUMA	359,00	10.052,00
16	53	Rolos	Fitas em PVC Branca, para acabamento de tubulações de Split Ar condicionado. Rolos de 100 mm por 10metros.	UNICPARTS	13,00	689,00
17	38	Un.	Controle Remoto Universal para Ar condicionado de 9.000 a 36.000BTU's, em plástico, 18 cm, teclas em borracha, 02 pilhas AAA 1.5V, na cor branca comgarantia.	UNICPARTS	61,00	2.318,00
18	64	Metros	Mangueira de dreno para Ar Condicionado.	CRISTAL	8,29	530,56
19	77	Un.	Plugs Macho 20 amp. para Ar condicionado.	WEG	13,25	1.020,25
20	37	Un.	Suporte externo para Ar Condicionado p/ 9.000 a 12.000BTU's.	EOS	46,23	1.710,51
21	23	Un.	Suporte externo para Ar Condicionado p/ 18.000 a 24.000BTU's.	EOS	67,02	1.541,46
22	64	Un.	Carga de gás R22, para Ar Condicionado 9.000 a 12.000 BTU's, para tubulação de 2 mts - 1.000 gramas.	EOS	208,00	13.312,00
23	52	Un.	Carga de gás R410-A, para Ar Condicionado 9.000 a 12.000 BTU's, para tubulação de 2 mts - 1.000 gramas.	EOS	205,50	10.686,00
24	34	Un.	Carga de gás R22, para Ar Condicionado 18.000 a 24.000 BTU's, para tubulação de 2 mts - 1.000 gramas.	EOS	241,75	8.219,50
25	31	Un.	Carga de gás R410-A, para Ar Condicionado 18.000 a 24.000 BTU's, para tubulação de 2 mts - 1.000,gramas.	EOS	241,75	7.494,25
26	29	Un.	Carga de gás R22, para Ar Condicionado 30.000 a 36.000 BTU's, para tubulação de 2 mts - 1.000 gramas.	EOS	306,43	8.886,47
27	28	Un.	Carga de gás R410-A, para Ar Condicionado 30.000 a 36.000 BTU's, para tubulação de 2 mts - 1.000 gramas.	EOS	303,43	8.496,04
Valor Total						276.831,11

Valor total: 276.831,11 (duzentos e setenta e seis mil e oitocentos e trinta e um reais e onze centavos).

M. VESSLING LTDA

CNPJ:26.171.407/0001-75

AV PORTO ALEGRE, Nº 1565- SALA 01 - TERREO - ALVORADA

FRANCISCO BELTRÃO - PR

FONE: (46) 2601-0243

CEP: 85.601-480

tropicalar2020@hotmail.com

A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.


Prazo máximo de execução dos serviços será de acordo com o ANEXO I do edital.

Informar Agência e Conta para pagamento.

Ag: 0740 C/C: 07768-7 - Sicredi

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Francisco Beltrão-PR, 20 de Fevereiro de 2023.



Marcio Vessling

CPF: 035.339.859-46, RG: 7.522.009-0 SESP-PR

Representante Legal

COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEMANDAS DE AR CONDICIONADO (JUNHO/2023)

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	DESCRIÇÃO ABREVIADA	Quantidades registradas em 2023/2025	Demandas da área de Engenharia	Expectativa demanda adicional CML	QUANT TOTAL (soma)
-	1	Cortina de ar, 220v, monofásico, com controle remoto, 120cm.	CORTINA AR 120	5		5	5
01	2	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 9.000 BTU 220v, frio, com tecnologia CONVENCIONAL, controle remoto. Classificação no PBE: classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto. Fluido Refrigerante R 410. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospecto ou por declaração do fabricante.	SPLIT HI-WALL 9.000 BTU 220v CONVENCIONAL	40	3	37	40
01	3	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 12.000 BTU 220v, frio, com tecnologia CONVENCIONAL, controle remoto, Classificação no PBE: classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto. Fluido Refrigerante R 410. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospecto ou por declaração do fabricante.	SPLIT HI-WALL 12.000 BTU 220v CONVENCIONAL	60	35 [1]	25	60
01	4	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 18.000 BTU 220v, frio, com tecnologia CONVENCIONAL, controle remoto, Classificação no PBE: classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto. Fluido Refrigerante R 410. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospecto ou por declaração do fabricante.	SPLIT HI-WALL 18.000 BTU 220v CONVENCIONAL	40	30	10	40
01	5	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 22.000 a 24.000 BTU, 220 V, com tecnologia CONVENCIONAL, controle remoto, Classificação no PBE: classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospecto ou por declaração do fabricante.	SPLIT HI-WALL 22.000 A 24.000 BTU 220v CONVENCIONAL	60	30	30	60
01	6	Ar-condicionado SPLIT HI-WALL de 30.000 BTU, frio, 220 V monofásico, tecnologia INVERTER controle remoto Classificação no PBE: classe A de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto. Fluido Refrigerante R 410. Obs: Serpentina da condensadora em cobre, comprovada por meio de prospecto ou por declaração do fabricante.	SPLIT HI-WALL de 30.000 BTU INVERTER		27	13	40
02	7	Ar-condicionado de PAREDE/JANELA 12.000 BTU 220V, mecânico, compressor rotativo, CONVENCIONAL, Classificação no PBE: classe A ou B de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	PAREDE/JANELA 12.000 BTU	20		20	20
02	8	Ar-condicionado de PAREDE/JANELA 20.000 ou 21.000 220V, mecânico, compressor rotativo, CONVENCIONAL, Classificação no PBE: classe A ou B de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	PAREDE/JANELA 20.000 a 21.000 BTU	20		20	20
03	9	Ar-condicionado SPLIT CASSETE de 30.000 a 36.000BTU, 220 V monofásico, CONVENCIONAL, controle remoto. Fluido refrigerante R 410 ou R 32. Frio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	SPLIT CASSETE de 30.000 a 36.000BTU, 220 V monofásico	20	2	18	20
03	10	Ar-condicionado SPLIT CASSETE de 45.000 a 48.000 BTU, 220 V monofásico, CONVENCIONAL, controle remoto. Fluido refrigerante R 410 OU R 32. Frio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	SPLIT CASSETE de 45.000 a 48.000 BTU 220 v monofásico	8	2	6	8
03	11	Ar-condicionado SPLIT CASSETE de 54.000 a 60.000 BTU, 220 V monofásico, CONVENCIONAL, controle remoto. Fluido refrigerante R 410 ou R 32. Ciclo frio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	SPLIT CASSETE de 54.000 a 60.000 BTU 220v monofásico	8	2	6	8
04	12	Ar-condicionado SPLIT PISO TETO de 30.000 a 37.000 BTU, 220 V monofásico, CONVENCIONAL, controle remoto. Fluido refrigerante R 410 ou R 32. Ciclo frio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	SPLIT PISO TETO de 30.000 a 37.000BTU, 220 V monofásico	20		20	20
04	13	Ar-condicionado SPLIT PISO TETO de 45.000 a 48.000 BTU, 220 V monofásico, CONVENCIONAL, controle remoto. Fluido refrigerante R 410 ou R 32. Ciclo frio. Classificação no PBE: A ou B, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	SPLIT PISO TETO de 45.000 a 48.000 BTU, 220 V monofásico	8		8	8
04	14	Ar-condicionado SPLIT PISO TETO de 54.000 a 60.000 BTU, 220 V monofásico, CONVENCIONAL, controle remoto. Fluido R 410 ou R 32. Ciclo frio. Classificação no PBE: A, B ou C, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	SPLIT PISO TETO de 54.000 a 60.000 BTU, 220 V monofásico	8		8	8

[1] 3 de 9k e 35 de 12K



Nivaldo Souza Magnavita Filho <nivaldo_65058@trt5.jus.br>

Pedidos pendentes de ar-condicionado na CMP

11 mensagens

Gustavo Henrique Fernandes Guimarães <gustavo_35094@trt5.jus.br> 22 de março de 2023 às 15:48

Para: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>

Cc: Aristóteles Antonio Cerqueira Longuinho <aristoteles.longuinho@trt5.jus.br>, Nivaldo Souza Magnavita Filho <nivaldo_65058@trt5.jus.br>, Caroline Oliveira Guimarães Andrade <caroline_52789@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Lissandro Brito Viena <lissandro_68219@trt5.jus.br>

Ana,

Preciso que a CMP informe todos os pedidos de fornecimento de ar condicionados efetuados pelas diversas unidades e as respectivas quantidades que devem ser atendidas para que possamos ajustar a reserva técnica, uma vez que a ata de registro de preços irá vencer no próximo mês.

Dito isso, preciso da informação até o dia 27/03/2023.

Atenciosamente,

Gustavo Henrique Fernandes Guimarães
Coordenadoria de Material e Logística
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

nivaldo_65058@trt5.jus.br <nivaldo_65058@trt5.jus.br> 23 de março de 2023 às 09:41

Para: gustavo_35094@trt5.jus.br, gustavo_35094@trt5.jus.br

Sua mensagem

Para: gustavo_35094@trt5.jus.br

Assunto: Pedidos pendentes de ar-condicionado na CMP

Enviada: 22/03/2023, 15:48:54 GMT-3

foi lida em 23/03/2023, 09:41:39 GMT-3

Caroline Oliveira Guimarães Andrade <caroline_52789@trt5.jus.br> 29 de março de 2023 às 09:56

Para: Gustavo Henrique Fernandes Guimarães <gustavo_35094@trt5.jus.br>

Cc: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Aristóteles Antonio Cerqueira Longuinho <aristoteles.longuinho@trt5.jus.br>, Nivaldo Souza Magnavita Filho <nivaldo_65058@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Lissandro Brito Viena <lissandro_68219@trt5.jus.br>, Fábio Costa Damasceno <fabio_29965@trt5.jus.br>, Maria Aparecida Grisi Casali <maria_65503@trt5.jus.br>, Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

Bom dia!

Considerando a informação de que a ata irá vencer daqui a 2 dias, precisamos saber ainda hoje quantos condicionadores de ar estão sem o devido funcionamento para que possamos adquirir o quantitativo correspondente.

Solicito o compartilhamento da planilha com todos os equipamentos de condicionadores de ar solicitada à Seção de Elétrica no status em que se encontrar o seu preenchimento.

Atenciosamente,

Caroline Oliveira Guimarães Andrade
Diretora da Secretaria de Administração
Tel: (71) 3319-7033



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br> 29 de março de 2023 às 13:18

Para: Caroline Oliveira Guimarães Andrade <caroline_52789@trt5.jus.br>

Cc: Gustavo Henrique Fernandes Guimarães <gustavo_35094@trt5.jus.br>, Aristóteles Antonio Cerqueira Longuinho <aristoteles.longuinho@trt5.jus.br>, Nivaldo Souza Magnavita Filho <nivaldo_65058@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Lissandro Brito Viena <lissandro_68219@trt5.jus.br>, Fábio Costa Damasceno <fabio_29965@trt5.jus.br>, Maria Aparecida Grisi Casali <maria_65503@trt5.jus.br>, Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

Prezados

Atualmente as máquinas com problemas, conforme solicitações enviadas pelas unidades à CMP são os listados abaixo, que foram objeto de chamado no Patrimônio Atende, número 64051, gostaríamos de saber da CML o andamento desses pedidos:

DIRETORIA SETIC : 03 aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 Btus para substituição dos equipamentos de janela existentes que apresentam ruído, não sendo esse ruído um defeito, mas sim ruído de operação do aparelho de janela.

SOF : 02 aparelhos de ar condicionado do tipo split de 12.000 Btus em substituição aos aparelhos tipo janela existentes que apresentam ruído, não sendo esse ruído um defeito, mas sim ruído de operação do aparelho de janela.

CÁLCULOS (G2, COQUEIJO, BL B): 01 aparelho de ar condicionado tipo split de 21.000 Btus e 01 um aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 Btus para substituição dos equipamentos de janela existentes que apresentam ruído, não sendo esse ruído um defeito, mas sim ruído de operação do aparelho de janela.

FÓRUM DE EUNÁPOLIS: 01 aparelho de ar condicionado tipo split de 9.000 Btus, Tombo: 072317, em substituição ao equipamento existente que encontra-se com defeito sem possibilidade de manutenção.

ESCOLA JUDICIAL: 01 aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 Btus para substituição do equipamento de janela existente que encontra-se com defeito sem possibilidade de manutenção.

Além desses aparelhos, serão necessários os equipamentos abaixo para o Fórum de Itabuna:

FÓRUM TRABALHISTA DE ITABUNA:

2 Cassetes de 36.000 BTU/h

2 Cassetes de 45.000 BTU/h

2 Cassetes de 54.000 BTU/h

1 Split HI-WALL de 30.000 BTU/h

1 Split HI-WALL de 12.000 BTU/h

1 Split HI-WALL de 9.000 BTU/h

Sobre a planilha solicitada CMP com todos os equipamentos condicionadores de ar, informamos que ela foi compartilhada com a Diretora da SA. Ressaltamos que as unidades do interior e da capital devem comunicar à CMP sempre que os aparelhos de ar condicionado apresentarem defeito, para que a CMP tenha essas informações de todas as unidades atualizadas. Caso, em alguma unidade, exista aparelho quebrado sem que isso tenha sido comunicado, a CMP não terá essa informação. A CMP precisa alinhar com a SA qual a melhor forma de obter essas informações e já tem uma sugestão a apresentar. Assim que Felipe voltar do treinamento do CSJT em Brasília, agendaremos uma reunião.

Vale salientar ainda que não temos como prever quantos aparelhos vão apresentar defeito ou quantos serão necessários para eventuais salas que sejam criadas a pedido do TRT5; essas demandas são imprevisíveis, ainda mais nesse momento onde estão sendo recebidos diversos pedidos de criação de novos ambientes devido ao retorno ao trabalho presencial.

É importante também saber uma previsão de início da vigência da nova ATA de Registro de Preços para aparelhos de ar condicionado, pois, para uma estimativa mais consistente, teremos que saber essa informação. Além disso, para essa nova ATA, solicitamos que a CML entre em contato com a CMP para avaliação dos itens que devem ser incluídos, para que reflitam as especificações dos aparelhos existentes nas unidades do TRT5.

Lissandro fez estimativa abaixo para servir como base para compra dos aparelhos do registro de preços que está com proximidade do término da vigência. Esses aparelhos ficarão aguardando o surgimento de problemas nas máquinas. A estimativa é de splits do tipo hi wall, que são os predominantemente utilizados. Segue abaixo:

Ana, bom dia. Fiz uma estimativa de quantidade de aparelhos de ar condicionado a ser adquirida pelo TRT5 para ser utilizada à medida que ocorrerem as seguintes situações:

- 1) Substituição dos equipamentos tipo janela existentes.
- 2) Substituição de equipamentos que estão em fim de vida útil e que não há mais possibilidade de serem consertados.
- 3) Equipamentos que não tem mais peças de reposição no mercado, resultando em atrasos na execução da manutenção corretiva.

OBS: Trata-se de quantitativo estimado considerando os setores críticos das unidades do TRT5 e as capacidades que são comuns.

CAPITAL E UNIDADES DO INTERIOR			
SEQ	CAPACIDADE (BTUs)	LOCAL	QTDE
1	12000	AMBIENTES MENORES COMO SALA DE DIRETOR E SALA LÓGICA	40
2	30000	SALAS DE AUDIÊNCIAS E SECRETARIA	40
3	24000	SETORES DIVERSOS	40
4	18000	SETORES DIVERSOS	40

Assim, além dos equipamentos solicitados no Patrimônio Atende número 64051 e dos equipamentos para o Fórum de Itabuna, sugerimos que sejam compradas as quantidades acima estimadas, mas é preciso opinativo da CML sobre a viabilidade desse quantitativo e em quanto tempo podemos ter a nova Ata vigente.

Atenciosamente,

Ana Maria Guimarães
Analista Judiciário - Arquitetura
Diretora da CMP - Coordenadoria de Manutenção e Projetos
(71) 3319-7844



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Caroline Oliveira Guimarães Andrade <caroline_52789@trt5.jus.br> 29 de março de 2023 às 14:15
Para: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Orocil Pedreira Santos Júnior <orocil_28179@trt5.jus.br>
Cc: Gustavo Henrique Fernandes Guimarães <gustavo_35094@trt5.jus.br>, Aristóteles Antonio Cerqueira Longuinho <aristoteles.longuinho@trt5.jus.br>, Nivaldo Souza Magnavita Filho <nivaldo_65058@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Lissandro Brito Viena <lissandro_68219@trt5.jus.br>, Fábio Costa Damasceno <fabio_29965@trt5.jus.br>, Maria Aparecida Grisi Casali <maria_65503@trt5.jus.br>, Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

Prezados,

Agradeço as informações prestadas, ao tempo em que sugiro que seja criado no CMP-Atende a localidade Fórum/Vara do Trabalho do Interior para que seja possível o registro de chamados relacionados aos condicionadores de ar. A providência, além de permitir um maior controle da situação dos equipamentos, organizará a prestação de apoio e orientação aos gestores locais quanto às manutenções ou substituições necessárias com a ação de empresa contratada por processo licitatório (fCMP) ou mediante suprimento de fundos.

Atenciosamente,

Caroline Oliveira Guimarães Andrade
Diretora da Secretaria de Administração
Tel: (71) 3319-7033



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gustavo Henrique Fernandes Guimarães <gustavo_35094@trt5.jus.br> 29 de março de 2023 às 14:19
Para: Aristóteles Antonio Cerqueira Longuinho <aristoteles.longuinho@trt5.jus.br>
Cc: Nivaldo Souza Magnavita Filho <nivaldo_65058@trt5.jus.br>

Aristóteles,

Veja se dá para pedir tudo que está pendente para deixarmos o que já está no estoque como reserva.

Obrigado

Gustavo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nivaldo Souza Magnavita Filho <nivaldo_65058@trt5.jus.br> 29 de março de 2023 às 15:33
Para: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>
Cc: Caroline Oliveira Guimarães Andrade <caroline_52789@trt5.jus.br>, Gustavo Henrique Fernandes Guimarães <gustavo_35094@trt5.jus.br>, Aristóteles Antonio Cerqueira Longuinho <aristoteles.longuinho@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Lissandro Brito Viena <lissandro_68219@trt5.jus.br>, Fábio Costa Damasceno <fabio_29965@trt5.jus.br>, Maria Aparecida Grisi Casali <maria_65503@trt5.jus.br>, Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>, PATRIMONIO <cml@trt5.jus.br>

Prezados,

Corroborando o pedido de Gustavo do dia 22/03, sugiro que sejam condensados todos os pedidos pendentes para a CML verificar a possibilidade de atendimento. (Por exemplo, deixar claro se o estudo de Lissandro contempla os pedidos mencionados acima por Ana (?). Enfim, fazer uma planilha só.

Ao meu ver, Ana está super correta que sem informação não há como a unidade tratar nenhuma demanda. Toda instituição grande deve ter uma sistematização de pedidos, capitaneado por alguma área a nível tático para gerenciar processos, principalmente de demandas que envolvem mais de uma área operacional. Mapear os processos e com ajuda de um sistema de TI, fazer os controles,

talvez se inspirando até no método Kanban, enfim... Sistemas como esses padronizam os processos, se consegue fazer o acompanhamento de forma organizada, colocar metas e dar transparência entre as unidades envolvidas, etc..

Especificamente sobre o Patrimônio Atende 64051 já está sendo tratado e já foi informado a CMP que há aparelhos disponíveis (exceto o de 9K) em depósito, aguardando apenas agendamento. Contudo, destaco que com o retorno das atividades presenciais a demanda por movimentações e pedidos de materiais aumentou bastante, como bem destacado por Ana... e com a equipe extremamente reduzida, a CML tem ajustado constantemente a logística de atendimentos, conforme a disponibilidade de recursos (humanos - servidor, almoxarifes e carregadores; de caminhão, etc) e atender todos os pedidos, de forma mais racional e eficiente possível.

Sobre a ata de registro de registro de preços atual de ar condicionado, **a seguir segue um resumo do saldo**. A ata tem vigência até 09/05/2023.

O processo novo de ar condicionado segue programado para início do planejamento para esse segundo trimestre, considerando que há outras demandas também sendo tratadas. Eventual necessidade de priorização deste processo pode ser discutida com Gustavo após as férias dele, no retorno da semana santa.

RESUMO DO OBJETO	PROCESSO (PROAD/ANO)	FINAL VIGÊNCIA	COTA	SEQ. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE REGISTRADA TRT5	PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO	SALDO	QTDE TOTAL CONTRATADA
Equipamentos de refrigeração	2747/2022	09/05/23	ME/EPP	9	Ar-condicionado de parede/janela 10.000 BTU 220V, mecânico, compressor rotativo, Classificação no PBE: classe A ou B de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	5	1.614,35	5	0
Equipamentos de refrigeração	2747/2022	09/05/23	ME/EPP	10	Ar-condicionado de parede/janela 12.000 BTU 220V, mecânico, compressor rotativo, Classificação no PBE: classe A ou B de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) afixada no produto.	5	1.741,77	3	2
Equipamentos de refrigeração	2747/2022	09/05/23	ME/EPP	11	Ar-condicionado de parede/janela 21.000 a 24.000 BTU 220V, mecânico, compressor rotativo, Classificação no PBE: classe A ou B de economia de energia, classificado pelo INMETRO, comprovada com	5	3.524,58	3	2

Fico à disposição.

Cordialmente,

NIVALDO MAGNAVITA

Coordenadoria de Material e Logística

cml@trt5.jus.br | 71 3319-7067



Em qua., 29 de mar. de 2023 às 13:18, Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>

29 de março de 2023 às 17:09

Para: Nivaldo Souza Magnavita Filho <nivaldo_65058@trt5.jus.br>

Cc: Caroline Oliveira Guimarães Andrade <caroline_52789@trt5.jus.br>, Gustavo Henrique Fernandes Guimarães <gustavo_35094@trt5.jus.br>, Aristóteles Antonio Cerqueira Longuinho <aristoteles.longuinho@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Lissandro Brito Viena <lissandro_68219@trt5.jus.br>, Fábio Costa Damasceno <fabio_29965@trt5.jus.br>, Maria Aparecida Grisi Casali <maria_65503@trt5.jus.br>, Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>, PATRIMONIO <cml@trt5.jus.br>, Wilena Bastos Leahy <wilena.leahy@trt5.jus.br>

Prezada Caroline e prezado Nivaldo

Esses pedidos que informei foram alinhados com Lissandro e contemplavam as solicitações que tínhamos na CMP, até aquele momento.

Conforme informado, do nosso pedido número 64051, só falta o aparelho de 9000. Esse aparelho já foi pedido à contratada?

Lissandro ia fazer hoje o pedido no Patrimônio Atende dos aparelhos de Itabuna.

Como eu havia falado no meu e-mail anterior, essa dinâmica de solicitação de layouts vai trazer novos pedidos de aparelhos de ar condicionado e aproveito para incluir na lista mais um aparelho que será necessário para o novo layout do Cejusc 2, recém aprovado.

CEJUSC 2, ED. COQUEIJO COSTA = aparelho de 9.000 BTU.

Vou pedir a Wilena para abrir o Patrimônio Atende com esse pedido.

Outra questão que gostaria de pontuar é que muitas unidades estão solicitando aparelhos split para substituição de aparelhos de janela que estão funcionando, mas que fazem barulho, não sendo esse barulho considerando um defeito, mas uma característica do aparelho por seu tempo de uso. As unidades alegam que o aparelho faz barulho em um nível que incomoda o desenvolvimento das tarefas. Assim, gostaria de orientação sobre o atendimento desses pedidos, considerando que a Ata está prestes a acabar e o saldo de aparelhos a pedir é limitado. Na lista que mandei existem solicitações desse tipo de troca na Setic, na Sof e na sala de Cálculos na G2, bl B do Coqueijo. Ressalto ainda que a troca de aparelhos de janela por split levam à necessidade de fechamento na parede do vão da caixa de ar condicionado, instalação da condensadora na fachada, pintura interna, ajustes na instalação elétrica.

Quando a solicitação de Nivaldo reunirmos as solicitações em um só pedido, fazemos isso na medida do possível, mas, como ocorreu hoje com o aparelho para o Cejusc 2, as demandas chegam sempre e pode ficar algum pedido isolado por esse motivo.

Sobre as quantidades a pedir na Ata vigente, sugerimos pedir as quantidades indicadas por Lissandro no meu e-mail ou, caso não haja o saldo disponível para toda a quantidade indicada por ele, seja adquirido o saldo disponível daqueles itens que ele estimou.

Atenciosamente,

Ana Maria Guimarães

Diretora da CMP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nivaldo Souza Magnavita Filho <nivaldo_65058@trt5.jus.br>

29 de março de 2023 às 17:49

Para: Gustavo Henrique Fernandes Guimarães <gustavo_35094@trt5.jus.br>

Cc: Aristóteles Antonio Cerqueira Longuinho <aristoteles.longuinho@trt5.jus.br>, Seção de Controle de Patrimônio - TRT 5 <sps_patrimonio@trt5.jus.br>

Seu Toti (hehehe Arist... demora muito pra escrever) ,

Veja se essa planilha ajuda a organizar o pensamento e os pedidos.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i1eW1FGxfvFzeug_r-4d12fMwhrxUA4WCWhfpfBaGs8/edit?usp=sharing

A primeira tabela faz o levantamento de tudo, de forma resumida. A segunda tabela faz a contagem.

Pede ajudas aos meninos aí.

Qualquer dúvida me procure.

EQUIPAMENTO	SALDOS DISPONÍVEIS EM ARP				TOTAL DISPONÍVEL PARA PEDIDO EM ARP	RESERVA TÉCNICA DISPONÍVEL NO TRT5	QUANTIDADE SOLICITADA	ATENDIMENTO IMEDIATO	EXPECTATIVA DE COMPRA
	ME/EPP		AMPLA						
	INVERTER	CONVENCIONAL	INVERTER	CONVENCIONAL					
HI-WALL 9000	0	0	0	8	8	0	3	0	-3
HI-WALL 12000	0	0	10	30	40	9	44	9	-35
HI-WALL 18000	0	0	15	37	52	7	40	7	-30
HI-WALL 22000/24000	0	0	11	39	50	13	43	13	-30
HI-WALL 30000	0	0	14	0	14	4	41	4	-27
CASSETE 36000	0	2	0	0	2	0	2	0	-2
CASSETE 45000	0	2	0	0	2	0	2	0	-2
CASSETE 54000	0	2	0	0	2	0	2	0	-2
Em 30.03.2023.									
Aristoteles Antonio Cerqueira Longuinho				ARP ATENDE					
Seção de Controle de Patrimônio				ARP NÃO ATENDE					

[Consultas](#)
[Cadastro](#)
[Segurança](#)
[Área de Trabalho](#)

Sair

Consulta Parametrizada de Fornecedores

Pesquisar Fornecedor

Tipo de Pessoa

Pessoa Jurídica
 Pessoa Física
 Estrangeiro

CNPJ

* UF

Município

Bahia

Porte da Empresa

Linha de Fornecimento

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

SELECIONAR

PESQUISAR

RELATÓRIO

Resultado

Fornecedores

Identificador	Nome / Razão social	Ação
Amélia Rodrigues		
02.284.658/0001-06	FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	<input type="checkbox"/>
Barreiras		
07.666.744/0001-99	BURITI VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
05.513.871/0001-22	INDUSTRIA E COMERCIO DE EXAUSTORES BOM AR LTDA	<input type="checkbox"/>
04.572.498/0001-18	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
07.329.802/0001-99	UTP - INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA	<input type="checkbox"/>

803.124.825 NIVAL DO SOUZA MAGNAVITA FILHO

A consulta retornou mais de 100 registros. Foram apresentados os 100 primeiros registros. Refine sua consulta para obter melhor resultado.

Identificador	Nome	Ação
13.846.365/0001-83	ELETRO MENDONCA REFRIGERACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
Camaçari		
01.994.598/0001-44	CLIMABOM REFRIGERACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
Catu		
09.051.499/0001-30	DIVAN LIMPEZA PREDIAL LTDA	<input type="checkbox"/>
Cipó		
09.527.388/0001-58	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	<input type="checkbox"/>
Cruz das Almas		
00.301.324/0001-60	COMERCIAL GR DE ALIMENTOS E ELETRODOMESTICO LTDA	<input type="checkbox"/>
05.289.653/0001-56	CRUZ DAS ALMAS REFRIGERACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
Feira de Santana		
11.460.579/0001-91	ELITE AIR CLIMATIZACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
04.702.241/0001-33	LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA	<input type="checkbox"/>
Itabuna		
00.778.793/0001-74	CHILLER REFRIGERACAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	<input type="checkbox"/>
05.966.143/0001-76	HIPERFRIO - HIPERMERCADO DO AR CONDICIONADO, REFRIGERACAO E VENTLACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
04.027.122/0001-22	TEMPECONTROL PECAS EQUIPAMENTO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
Juazeiro		
08.427.232/0001-32	CARLOS ALBERTO GUIMARAES MENEZES E CIA LTDA	<input type="checkbox"/>
Lauro de Freitas		
04.370.972/0001-29	DELTA LOCACAO DE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	<input type="checkbox"/>
02.416.518/0001-36	EVEN SERVICOS AUXILIARES LTDA	<input type="checkbox"/>
10.711.210/0001-41	GUMMATECH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	<input type="checkbox"/>
02.964.976/0001-00	JRS COMERCIAL LTDA	<input type="checkbox"/>
05.372.591/0001-41	MAVE COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
10.209.862/0001-82	PEIXOTO COMERCIAL EIRELI	<input type="checkbox"/>
05.555.832/0001-98	PMK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	<input type="checkbox"/>
08.738.867/0001-50	VGA REFRIGERACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
Mucuri		

A consulta retornou mais de 100 registros. Foram apresentados os 100 primeiros registros. Refine sua consulta para obter melhor resultado.

Identificador	Nome / Razão social	Ação
01.350.411/0001-70	FF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	<input type="checkbox"/>
Salvador		
09.120.605/0001-90	ABREU GANDARELA CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA	<input type="checkbox"/>
00.872.538/0001-96	AC COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
05.878.578/0001-69	ADRIANO DE CARVALHO ALMEIDA SANTOS	<input type="checkbox"/>
01.414.056/0001-55	ALEXANDRE AMORIM ALFANO REFRIGERACAO	<input type="checkbox"/>
02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
04.646.661/0001-40	ALSR - DISTRIBUIDORA DE LIVROS E REPRESENTACOES LTDA	<input type="checkbox"/>
01.288.200/0001-54	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	<input type="checkbox"/>
04.372.641/0001-28	ASERV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	<input type="checkbox"/>
11.190.555/0001-60	BOM AR CLIMATIZACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
07.289.695/0001-12	C & AR CLIMATIZACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
08.872.024/0001-42	CALDAS SERVICE LTDA	<input type="checkbox"/>
05.307.840/0001-15	CASA DO AR ENGENHARIA LTDA	<input type="checkbox"/>
02.736.550/0002-80	CHIPNET TECNOLOGIA LTDA	<input type="checkbox"/>
00.497.516/0001-93	CLOTILDE COMERCIO DE MOVEIS E DE INFORMÁTICA EIRELI	<input type="checkbox"/>
01.612.176/0001-67	COMERCIAL ZIGURATE LTDA	<input type="checkbox"/>
16.493.405/0001-49	CONSTRUTORA MESTRE SILVA LTDA	<input type="checkbox"/>
04.281.054/0001-23	CRISTAL PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
01.571.159/0001-29	CST COMERCIO E SERVIOS LTDA	<input type="checkbox"/>
06.077.121/0001-18	D.C.V. MANUTENCAO ELETRO-ELETRONICA LTDA	<input type="checkbox"/>
16.111.056/0001-53	DIRETIZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	<input type="checkbox"/>
11.315.509/0001-40	DITUDO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	<input type="checkbox"/>
05.588.761/0001-20	DRIMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
02.029.362/0001-30	EBN - EMPRESA BAHIANA DE NEGOCIOS LTDA	<input type="checkbox"/>
14.701.700/0001-18	ELETROTECNICA JOSILCO LTDA	<input type="checkbox"/>
03.057.694/0001-91	ELINFOTEL TELECOMUNICACOES LTDA	<input type="checkbox"/>
03.326.448/0001-98	ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	<input type="checkbox"/>

A consulta retornou mais de 100 registros. Foram apresentados os 100 primeiros registros. Refine sua consulta para obter melhor resultado.

Identificador	Nome / Razão social	Ação
08.711.781/0001-34	ENFASE COMERCIAL LTDA	<input type="checkbox"/>
04.738.069/0001-78	EURO INFORMATICA EIRELI	<input type="checkbox"/>
03.133.588/0001-40	FLEXDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
05.196.046/0001-41	FORTALEZA DOS MALOTES COMERCIO LTDA	<input type="checkbox"/>
13.582.762/0001-95	FRIGERAL CLIMATIZACAO LTDA	<input type="checkbox"/>
15.145.717/0001-07	FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	<input type="checkbox"/>
05.330.643/0001-17	G. CARDOSO COMERCIAL LTDA	<input type="checkbox"/>
04.404.025/0001-01	GD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	<input type="checkbox"/>
05.261.566/0001-90	GRANDE BAHIA COMERCIO LTDA	<input type="checkbox"/>
09.212.826/0001-99	HG - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO, ELETRICA, INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA	<input type="checkbox"/>
07.019.834/0001-98	IARA RIBEIRO DA ROCHA	<input type="checkbox"/>
01.149.752/0001-81	IDOFRIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	<input type="checkbox"/>
06.893.086/0001-05	INFOR BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
06.256.384/0001-94	JGN COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	<input type="checkbox"/>
05.470.488/0001-34	JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO, PECAS E ACESSORIOS LTDA	<input type="checkbox"/>
11.158.871/0001-54	KEYNES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
08.967.756/0001-16	LAVER COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
04.211.930/0001-45	LT COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO EIRELI	<input type="checkbox"/>
07.406.920/0001-53	MAGAMAQ BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
01.167.494/0001-66	MAR DE VIDRO COMERCIAL LTDA	<input type="checkbox"/>
00.123.077/0001-59	MARCOS ANTONIO DE MORAES	<input type="checkbox"/>
05.521.279/0001-72	MARFER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
02.326.220/0001-35	MEGLI CONSTRUCAO, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>
15.169.469/0001-26	METALUX GROUP MERCANTIL LIMITADA	<input type="checkbox"/>
01.251.229/0001-61	MICRO MIL COMERCIO LTDA	<input type="checkbox"/>
06.311.319/0001-14	MOVEIS FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input type="checkbox"/>

A consulta retornou mais de 100 registros. Foram apresentados os 100 primeiros registros. Refine sua consulta para obter melhor resultado.

Identificador	Nome / Razão social	Ação
01.283.600/0001-77	MULTIBEL UTILIDADES E ELETR... DOMESTICAS	<input type="checkbox"/>
07.520.501/0001-48	NSL COMERCIO E SERVICOS EM... EQUIPAM... HOSPITALARES LTDA.	<input type="checkbox"/>
13.290.044/0001-45	PAPELON ARTIGOS PARA ESCRIT... TORIO LTDA	<input type="checkbox"/>
12.279.330/0001-47	PARETO COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
05.028.747/0001-71	PONTEVEDRA COMERCIO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	<input checked="" type="checkbox"/>
06.022.558/0001-54	PONTOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
13.493.713/0001-86	PROAR ENGENHARIA LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
00.838.000/0001-65	RABELO E CUNHA LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
16.080.962/0001-38	RJB OFICINA MECANICA LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
04.079.454/0001-50	S.O.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
04.808.063/0001-20	SERVE JATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
11.045.048/0001-32	SOLUCIONAR CLIMATIZACAO LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
01.894.941/0001-89	STILLO SERVICOS & COMERCIO LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
09.345.425/0001-07	SUPRITECH EXPRESS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO... NICOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
05.024.538/0001-50	THERMO BAHIA CONTROLES TERMICOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
01.101.873/0001-53	ULYFRION COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
04.462.521/0001-11	URSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
03.019.930/0001-85	V.M COMERCIO LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
00.389.412/0001-65	VILAS BOAS & RIOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
Simões Filho		
00.632.068/0001-93	TECTENGE - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
Teixeira de Freitas		
04.993.073/0001-82	T.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITORIO LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
Vitória da Conquista		
11.063.208/0001-76	AR FRIO CONDICIONADORES DE AR LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

A consulta retornou mais de 100 registros. Foram apresentados os 100 primeiros registros. Refine sua consulta para obter melhor resultado.

(Versão 06/06/2023)

(*) Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

(**) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 2.080 horas por ano.

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	DADOS DECLARADOS (PET)				FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA					Capacidade de Refrigeração		IDRS (*) (calculado com base nos dados declarados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
									Btu/h	W			
AB Gomes	Unifrio	Split hi-wall	NV01F	INV01F12	N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	5,98	486	A
AB Gomes	Unifrio	Split hi-wall	NV01F	INV01F18	N/A	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	5,92	735	A
AB Gomes	Unifrio	Split hi-wall	NV01F	INV01F24	N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	5,58	1040	A
AB Gomes	Unifrio	Split hi-wall	NV01F	INV01F30	N/A	Frio	220V	R-410A	30.000	8.790	5,95	1221	A
AB Gomes	Unifrio	Split Piso Teto	T01F6	PT01F36E	N/A	Frio	220V	R-410A	36.000	10.548	5,50	1603	A
AB Gomes	Unifrio	Split Piso Teto	T01F6	PT01F60E	N/A	Frio	220V	R-410A	60.000	17.580	5,05	2649	B
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	KP09Q	KPK09Q5V	N/A	Frio	220 V	R32	9.000	2.637	7,20	303	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	KP12Q	KPK12Q5V	N/A	Frio	220 V	R32	12.000	3.516	7,20	404	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	KP18Q	KPK18Q5V	N/A	Frio	220 V	R32	18.000	5.274	6,80	641	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	KP24Q	KPK24Q5V	N/A	Frio	220 V	R32	24.000	7.032	8,20	708	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	K09P5	RK09P5VL	N/A	Frio	220 V	R410A	9.000	2.637	6,20	351	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	K12P5	RK12P5VL	N/A	Frio	220 V	R410A	12.000	3.516	6,20	469	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	K18P5	RK18P5VL	N/A	Frio	220 V	R410A	18.000	5.274	6,20	703	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	K24P5	RK24P5VL	N/A	Frio	220 V	R410A	24.000	7.032	6,20	937	A
E-Home Comercial	Fontaine	Janela	N/A	N/A	HEJ 10 E 01	Frio	127V	R32	10.000	2.930	3,23	785	A
Elbrus do Brasil	Elbrus	Split hi-wall	BF109	EBF109EXT	N/A	Frio	220V	R-410A	9.000	2.637	5,58	386	A
Elbrus do Brasil	Elbrus	Split hi-wall	BF120	EBF120EXT	N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	5,52	519	A
Elbrus do Brasil	Elbrus	Split hi-wall	BF180	EBF180EXT	N/A	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	5,51	790	A
Elbrus do Brasil	Elbrus	Split hi-wall	BF240	EBF240EXT	N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	5,53	1054	A
Elbrus do Brasil	Elbrus	Split hi-wall	BF300	EBF300EXT	N/A	Frio	220V	R-410A	30.000	8.790	5,53	1306	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	QI12F	QE12F	N/A	Frio	220V	R410a	12.000	3.516	5,50	528	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	XI12F	XE12F	N/A	Frio	220V	R410a	12.000	3.516	5,50	528	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	QI18F	QE18F	N/A	Frio	220V	R410a	18.000	5.274	5,50	793	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	QI22F	QE22F	N/A	Frio	220V	R410a	22.000	6.446	5,50	968	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	XI22F	XE22F	N/A	Frio	220V	R410a	22.000	6.446	5,50	968	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	XI18F	XE18F	N/A	Frio	220V	R410a	18.000	5.274	5,50	793	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	QI09F	QE09F	N/A	Frio	220V	R410a	9.000	2.637	5,50	397	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	XI09F	XE09F	N/A	Frio	220V	R410a	9.000	2.637	5,50	397	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F109B	KFE09B2N	N/A	Frio	220V	R410-A	9.000	2.637	5,82	352	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F112B	KFE12B2N	N/A	Frio	220V	R410-A	12.000	3.516	6,45	465	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F118B	KFE18B2N	N/A	Frio	220V	R410-A	18.000	5.274	6,80	684	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F124B	KFE24B2N	N/A	Frio	220V	R410-A	24.000	7.032	6,43	1028	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F112B	BFE12B1N	N/A	Frio	127V	R410-A	12.000	3.516	6,92	469	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F109B	BFE09B2N	N/A	Frio	220V	R410-A	9.000	2.637	5,51	364	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F118B	BFE18B2N	N/A	Frio	220V	R410-A	18.000	5.274	6,04	664	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F112B	BFE12B2N	N/A	Frio	220V	R410-A	12.000	3.516	5,96	535	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F124B	BFE24B2N	N/A	Frio	220V	R410-A	24.000	7.032	6,31	937	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F109C	SFE09C2NA	N/A	Frio	220V	R32	9.000	2.637	5,60	398	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F112C	SFE12C2NA	N/A	Frio	220V	R32	12.000	3.516	5,72	550	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F118C	SFE18C2NA	N/A	Frio	220V	R32	18.000	5.274	6,38	706	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F124C	SFE24C2NA	N/A	Frio	220V	R32	24.000	7.032	5,60	1015	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F124C	JFE24C2NA	N/A	Frio	220V	R32	24.000	7.032	7,62	769	A
Elgin	ELGIN	Split piso-teto	F136B	KFE36B2QM	N/A	Frio	220V	R410A	36.000	10.548	5,87	1371	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F109C	JFE09C2NA	N/A	Frio	220V	R32	9.000	2.637	7,60	287	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F112C	HJFE12C2NA	N/A	Frio	220V	R32	12.000	3.516	7,62	382	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	DADOS DECLARADOS (PET)				FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNID ADE INTE RNA	UNID ADE EXTERNA					Capacidade de Refrigeração		IDRS (*) (calculado com base nos dados declarados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
									Btu/h	W			
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F18C2	JFE18C2NA		Frio	220V	R32	18.000	5.274	7,61	573	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F130C2	JFE30C2NA		Frio	220V	R32	30.000	8.790	7,02	1035	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F130C2	JFE30C2NA		Frio	220V	R32	30.000	8.790	5,52	1257	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	F122C	SFE12C1NA		Frio	127V	R32	12.000	3.516	7,68	388	A
Gree	GREE	Split hi-wall	A-D3DN	GA-D3DNA1	N/A	Frio	220	R410A	9.000	2.637	5,51	396	A
Gree	GREE	Split hi-wall	A-D3DN	GA-D3DNA1	N/A	Frio	220	R410A	9.000	2.637	5,51	396	A
Gree	GREE	Split hi-wall	A-D3DN	GA-D3DNA4	N/A	Frio	220	R410A	9.000	2.637	6,02	362	A
Gree	GREE	Split hi-wall	A-D3DN	GA-D3DNA4	N/A	Frio	220	R410A	9.000	2.637	6,02	362	A
Gree	GREE	Split hi-wall	C-D3DN	GC-D3DNA1J	N/A	Frio	220	R410A	12.000	3.516	5,50	528	A
Gree	GREE	Split hi-wall	C-D3DN	GC-D3DNA1J	N/A	Frio	220	R410A	12.000	3.516	5,50	528	A
Gree	GREE	Split hi-wall	D-D3DN	GD-D3DNA1	N/A	Frio	220	R410A	18.000	5.274	5,80	752	A
Gree	GREE	Split hi-wall	D-D3DN	GD-D3DNA1	N/A	Frio	220	R410A	18.000	5.274	5,80	752	A
Gree	GREE	Split hi-wall	E-D3DN	GE-D3DNA4	N/A	Frio	220	R410A	22.000	6.446	6,52	862	A
Gree	GREE	Split hi-wall	30AG EXH-S3DN	GEXH-S3DNA4	N/A	Frio	220	R410A	30.000	8.790	6,17	1238	A
Gree	GREE	Split hi-wall	A-D3DN	GA-D3DNA1	N/A	Frio	220	R410A	9.000	2.637	6,13	384	A
Gree	GREE	Split hi-wall	D-D3DN	GD-D3DNA1	N/A	Frio	220	R410A	18.000	5.274	5,70	805	A
Gree	GREE	Janela	N/A	N/A	JC07BV-A6NMND1	Frio	127	R32	7.000	2.051	3,16	566	A
Gree	GREE	Janela	N/A	N/A	JC07BV-D6NMND1	Frio	220	R32	7.000	2.051	3,33	544	A
Gree	GREE	Janela	N/A	N/A	JC07BV-A6NRND1	Frio	127	R32	7.000	2.051	3,21	551	A
Gree	GREE	Janela	N/A	N/A	JC07BV-D6NRND1	Frio	220	R32	7.000	2.051	3,33	544	A
Gree	GREE	Janela	N/A	N/A	JC10BK-A6NMND2	Frio	127	R32	10.000	2.930	3,21	759	A
Gree	GREE	Janela	N/A	N/A	JC10BK-D6NMND2	Frio	220	R32	10.000	2.930	3,25	757	A
Gree	GREE	Janela	N/A	N/A	JC10BK-A6NRND2	Frio	127	R32	10.000	2.930	3,26	773	A
Gree	GREE	Janela	N/A	N/A	JC10BK-D6NRND2	Frio	220	R32	10.000	2.930	3,34	768	A
Gree	GREE	Janela	N/A	N/A	JC12BL-D6NMND2	Frio	220	R32	12.000	3.516	3,78	875	A
Gree	GREE	Split cassette	24T1/A	GULD24 W1/NhA-S(B)	N/A	Frio	220	R32	24.000	7.032	5,69	1065	A
Gree	GREE	Split cassette	36T1/A	GULD36 W1/NhA-S(B)	N/A	Frio	220	R32	36.000	10.548	5,55	1583	A
Gree	GREE	Split piso-teto	40ZD1A	GULD36 W1/NhA-S(B)	N/A	Frio	220	R32	40.000	11.720	6,35	1526	A
Gree	GREE	Split piso-teto	60ZD1A	GULD60 W1/NhA-S(B)	N/A	Frio	220	R32	60.000	17.580	6,20	2214	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GA-D3	AGA-D3D	N/A	Frio	220	R410A	9.000	2.637	5,51	396	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GA-D3	AGA-D3D	N/A	Frio	220	R410A	9.000	2.637	5,51	396	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GC-D3	AGC-D3D	N/A	Frio	220	R410A	12.000	3.516	5,50	528	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GC-D3	AGC-D3D	N/A	Frio	220	R410A	12.000	3.516	5,50	528	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GD-D3	AGD-D3D	N/A	Frio	220	R410A	18.000	5.274	5,80	752	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GD-D3	AGD-D3D	N/A	Frio	220	R410A	18.000	5.274	5,80	752	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q12JA	UQ12JA3	N/A	Frio	220V	R410A	12.000	3.516	6,00	484	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q12JA	UQ12JA3	N/A	Frio	220V	R410A	11.000	3.223	5,50	484	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q09WA	JQ09WA5	N/A	Frio	220V	R410A	9.000	2.637	5,50	396	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q09WA	JQ09WA5	N/A	Frio	220V	R410A	9.000	2.637	5,50	396	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q24K2	UQ24K23	N/A	Frio	220V	R410A	22.000	6.446	6,00	888	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q09AA	UQ09AA3	N/A	Frio	220V	R410A	9.000	2.637	6,00	364	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q12JA	UQ12JA3	N/A	Frio	220V	R410A	12.000	3.516	6,00	484	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q18KL	UQ18KL3	N/A	Frio	220V	R410A	19.000	5.567	6,50	708	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q18KL	UQ18KL3	N/A	Frio	220V	R410A	19.000	5.567	6,50	708	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q15JL	UQ15JL3	N/A	Frio	220V	R410A	15.000	4.395	6,00	605	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q09AA	UQ09AA3	N/A	Frio	127V	R410A	9.000	2.637	6,80	320	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q12JA	UQ12JA3	N/A	Frio	127V	R410A	12.000	3.516	6,30	461	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q09WA	JQ09WA5	N/A	Frio	220V	R410A	9.000	2.637	5,50	396	A
LG Eletronics	LG	Split hi-wall	Q12JA	UQ12JA3	N/A	Frio	220V	R410A	11.000	3.223	6,00	444	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	FVAVV	BVFAVW	N/A	Frio	110 / 220V	R-410A	9.000	2.637	6,00	363	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	FVAVV	BVFAVW	N/A	Frio	110 / 220V	R-410A	12.000	3.516	6,00	485	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	DADOS DECLARADOS (PET)				FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNID ADE INTERNA	UNID E EXTERNA					Capacidade de Refrigeração		IDRS (*) (calculado com base nos dados declarados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
									Btu/h	W			
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFAAVBVFAAW		N/A	Frio	220V	R-410A	9.000	2.637	6,00	364	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFAAVBVFAAW		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,00	485	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFAAVBVFAAW		N/A	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	6,20	703	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFAAVBVFAAW		N/A	Frio	220V	R-410A	22.000	6.446	6,00	888	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VHZCVBVHZCW		N/A	Frio	220V	R-410A	9.000	2.637	6,00	364	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VHZCVBVHZCW		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,00	485	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VHZCVBVHZCW		N/A	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	6,20	703	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VHZCVBVHZCW		N/A	Frio	220V	R-410A	22.000	6.446	6,00	888	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VHABVAVHABW		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,00	485	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VHABVAVHABW		N/A	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	6,20	703	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VHABVAVHABW		N/A	Frio	220V	R-410A	22.000	6.446	6,00	888	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFAMCVFAMW		N/A	Frio	220V	R-410A	10.000	2.930	6,00	403	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VHZAVCVHZAW		N/A	Frio	220V	R-410A	10.000	2.930	6,00	403	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFAMCVFAMW		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,00	480	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VHZAVCVHZAW		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,00	480	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFAAVCVFAAW		-	Frio	220V	R-410A	9.000	2.637	9,00	273	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFAAVCVFAAW		-	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	8,20	355	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFCABCVFCABT		-	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,00	485	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFCABCVFCABT		-	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	6,20	703	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFCABCVFCABT		-	Frio	220V	R-410A	22.000	6.446	6,00	888	A
Samsung	Samsung	Split hi-wall	VFABVCFABW		-	Frio	220V	R-410A	9.000	2.637	6,31	368	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	09CSA1-09CSA2-		N/A	Frio	220V	R410A	9.000	2.637	6,14	355	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	12CSA1-12CSA2-		N/A	Frio	220V	R410A	12.000	3.516	5,60	519	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	18CSA1-18CSA2-		N/A	Frio	220V	R410A	18.000	5.274	6,02	724	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	24CSA1-24CSA2-		N/A	Frio	220V	R410A	24.000	7.032	5,50	1056	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split piso-teto	6CSA1/36CSA/CF-INV			Frio	220	R410A	36.000	10.548	5,50	1586	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split piso-teto	5CSA1/55CSA/CF-INV			Frio	220	R410A	55.000	16.115	5,50	2419	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	GCA09AGCA09M		N/A	Frio	220V	R-410A	9.000	2.637	5,50	396	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	GCA12AGCA12M		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,00	485	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	GCA18AGCA18M		N/A	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	6,00	727	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	GCA24AGCA24M		N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	5,50	1057	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	6VCB0AGVCB09M		N/A	Frio	220V	R-410A	9.000	2.637	5,50	396	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	6VCB1AGVCB12M		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,00	485	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	6VCB1AGVCB18M		N/A	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	6,00	727	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	6VCB2AGVCB24M		N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	5,50	1057	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split cassette	VQC31CVB30515		N/A	Frio	220V	R-410A	30.000	8.790	6,00	1211	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split cassette	VQC31CVB36515		N/A	Frio	220V	R-410A	36.000	10.548	6,80	1282	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split cassette	VQC41CVB48515		N/A	Frio	220V	R-410A	48.000	14.064	6,00	1938	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split cassette	VQC61CVB60515		N/A	Frio	220V	R-410A	54.000	15.822	6,00	2180	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	FVCH1AFVCH12M		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,72	432	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	6VCC0AGVCC09M		N/A	Frio	220V	R-410A	9.000	2.637	6,73	324	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	6VCC1AGVCC12M		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	6,29	462	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	6VCC1AGVCC18M		N/A	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	6,00	727	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	6VCC2AGVCC24M		N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	5,50	1057	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	6VCC3AGVCC30M		N/A	Frio	220V	R-410A	30.000	8.790	7,20	1009	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split piso-teto	QVC31CVB30515		N/A	Frio	220V	R-410A	30.000	8.790	5,70	1275	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split piso-teto	QVC31CVB36515		N/A	Frio	220V	R-410A	36.000	10.548	5,50	1585	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split piso-teto	QVC41CVB48515		N/A	Frio	220V	R-410A	47.000	13.771	5,50	2070	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split piso-teto	QVC61CVB60515		N/A	Frio	220V	R-410A	54.000	15.822	5,50	2378	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	FVCHBTVCC09S		N/A	Frio	220V	R-410A	9.000	2.637	5,50	396	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	FVCHBTVCC12S		N/A	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	5,50	528	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	DADOS DECLARADOS (PET)				FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA					Capacidade de Refrigeração		IDRS (*) (calculado com base nos dados declarados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
									Btu/h	W			
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	FVCH18	STVCC18S	N/A	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	5,50	793	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	FVCH22	STVCC22S	N/A	Frio	220V	R-410A	22.000	6.446	5,50	969	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	QCK075BB	Frio	220 V	R-410A	7.500	2.197	3,10	586	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	QCK078BB	Frio	127 V	R-410A	7.500	2.197	3,10	586	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	QCK105BB	Frio	220V	R-410A	10.000	2.930	3,12	776	B
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	QCK108BB	Frio	220V	R-410A	10.000	2.930	3,12	776	B
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	QCK075RB	Frio	220 V	R-410A	7.500	2.197	3,10	586	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	QCK078RB	Frio	127 V	R-410A	7.500	2.197	3,10	586	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	QCK105RB	Frio	220V	R-410A	10.000	2.930	3,12	776	B
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	QCK108RB	Frio	220V	R-410A	10.000	2.930	3,12	776	B
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	MCK125BB	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	3,12	932	B
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	MCK128BB	Frio	220V	R-410A	12.000	3.516	3,12	932	B
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	ZCK185BB	Frio	220V	R-410A	18.000	5.274	3,00	1454	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Janela	N/A	N/A	ZCK215BB	Frio	220V	R-410A	20.000	5.860	3,00	1615	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ST9FI	CST9FE-0	N/A	Frio	220V	R32	9.000	2.637	5,50	396	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ST12FI	CST12FE-0	N/A	Frio	220V	R32	12.000	3.516	5,50	528	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ST9FI	CST9FE-0	N/A	Frio	220V	R32	9.000	2.637	5,50	396	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ST12FI	CST12FE-0	N/A	Frio	220V	R32	12.000	3.516	5,50	528	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	S18FI	CS18FE-0	N/A	Frio	220V	R32	18.000	5.274	5,50	763	A
Ventisol	Agratto	Split hi-wall	S24FI	CS24FE-0	N/A	Frio	220V	R32	24.000	7.032	5,50	1055	A
Ventisol	Tesla	split hi-wall	ST9FI	CIST9FE-0	N/A	Frio	220V	R32	9.000	2.637	5,50	396	A
Ventisol	Tesla	split hi-wall	ST12FI	CIST12FE-0	N/A	Frio	220V	R32	12.000	3.516	5,50	528	A
Ventisol	Tesla	split hi-wall	S18FI	CIS18FE-0	N/A	Frio	220V	R32	18.000	5.274	5,50	763	A
Ventisol	Tesla	Split hi-wall	S24FI	CIS24FE-0	N/A	Frio	220V	R32	24.000	7.032	5,50	1055	A
Ventisol	AGRATTO	Split hi-wall	S30FI	CS30FE-0	N/A	Frio	220V	R32	30.000	8.790	5,50	1321	A
Ventisol	TESLA	Split hi-wall	S30FI	CIS30FE-0	N/A	Frio	220V	R32	30.000	8.790	5,50	1321	A
Whirlpool	Consul	Split hi-wall	CBK09DBXNA	CBL09DBXNA	N/A	Frio	127 / 220V	R410A	9.000	2.637	5,50	396	A
Whirlpool	Consul	Split hi-wall	CBK09CBXNA	CBL09CBXNA	N/A	Frio	127 / 220V	R410A	9.000	2.637	7,00	311	A
Whirlpool	Consul	Split hi-wall	CBK12DBXNA	CBL12DBXNA	N/A	Frio	127 / 220V	R410A	12.000	3.516	5,50	529	A
Whirlpool	Consul	Split hi-wall	CBK12CBXNA	CBL12CBXNA	N/A	Frio	127 / 220V	R410A	12.000	3.516	6,50	447	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCB07FBANA	Frio	127V	R410A	7.500	2.197	3,11	584	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCB07FBBNA	Frio	220v	R410A	7.500	2.197	3,11	584	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCN07FBANA	Frio	127V	R410A	7.500	2.197	3,11	584	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCN07FBBNA	Frio	220v	R410A	7.500	2.197	3,11	584	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCK07BBXNA	Frio	127 / 220V	R410A	7.000	2.051	4,55	399	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCB10FBANA	Frio	127V	R410A	10.000	2.930	3,22	752	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCB10FBBNA	Frio	220V	R410A	10.000	2.930	3,22	752	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCN10FBANA	Frio	127V	R410A	10.000	2.930	3,22	752	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCN10FBBNA	Frio	220v	R410A	10.000	2.930	3,22	752	A
Whirlpool	Consul	Janela	N/A	N/A	CCK10BBXNA	Frio	127 / 220V	R410A	10.000	2.930	4,80	505	A

CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2022)				
CLASSES	Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal – IDRS (Wh/Wh)			
	Categoria 1 ≤ 9.000 Btu/h	Categoria 2 9.001 a 13.999	Categoria 3 14.000 a 19.999	Categoria 4 ≥ 20.000
	≤ 2.637 W	2.638 a 4.102	4.103 a 5.859	≥ 5.860
A	≥ 3,10	≥ 3,21	≥ 2,95	≥ 2,89
B	≥ 3,01	≥ 3,12	≥ 2,87	≥ 2,81
C	≥ 2,93	≥ 3,03	≥ 2,79	≥ 2,72
D	≥ 2,84	≥ 2,94	≥ 2,71	≥ 2,65

CONDICIONADORES DE AR SPLIT (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2022)	
CLASSES	Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal – IDRS (Wh/Wh)
A	≥ 5,50
B	≥ 5,00
C	≥ 4,50
D	≥ 4,00
E	≥ 3,50
F	≥ 3,14

Tabela III. Classes de eficiência energética para condicionadores de ar tipo split (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2022)

CONDICIONADORES DE AR SPLIT (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2025)	
CLASSES	Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal – IDRS (Wh/Wh)
A	≥ 7,00
B	≥ 6,00
C	≥ 5,30
D	≥ 4,60
E	≥ 3,90
F	≥ 3,50

Tabela IV. Classes de eficiência energética para condicionadores de ar tipo split (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2025)” (NR)

(Versão 06/06/2023)

(*) Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

(**) Consumo de Energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 2.080 horas por ano.

Para consultar os modelos contemplados com o Selo PROCEL de Economia de Energia, acesse a página eletrônica do PROCEL: www.eletronbras.com/procel

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	DADOS DECLARADOS (PET)				FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA					Capacidade de Refrigeração		IDRS (*) (calculado com base nos dados declarados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)	
									Btu/h	W	Wh/Wh	kWh/ano	
Elgin	ELGIN	Split piso-teto	F124B2	EFE24B2C	N/A	Frio	220V	R410A	24.000	7.032	3,16	1816	F
Elgin	ELGIN	Split piso-teto	F130B2	EFE30B2C	N/A	Frio	220V	R410A	30.000	8.790	3,16	2387	F
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split piso-teto	ZQB30	FCB30515	N/A	Frio	220V	R-410A	30.000	8.790	3,14	2315	F
Springer Carrier Ltda.	Admiral	Split piso-teto	ZQB24	FCB24515	N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	3,50	1661	E
Springer Carrier Ltda.	Modemita	Split piso-teto	ZQB24	FCB24515	N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	3,50	1661	E
Springer Carrier Ltda.	Springer	Split piso-teto	ZQB24	FCB24515	N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	3,50	1661	E
Springer Carrier Ltda.	Tempstar	Split piso-teto	ZQB24	FCB24515	N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	3,50	1661	E
Springer Carrier Ltda.	Silvermaxi	Split piso-teto	ZQB24	FCB24515	N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	3,50	1661	E
Springer Carrier Ltda.	Maxiflex	Split piso-teto	ZQB24	FCB24515	N/A	Frio	220V	R-410A	24.000	7.032	3,50	1661	E

CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2022)				
CLASSES	Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal – IDRS (Wh/Wh)			
	Categoria 1 ≤ 9.000 Btu/h	Categoria 2 9.001 a 13.999	Categoria 3 14.000 a 19.999	Categoria 4 ≥ 20.000
	≤ 2.637 W	2.638 a 4.102	4.103 a 5.859	≥ 5.860
A	≥ 3,10	≥ 3,21	≥ 2,95	≥ 2,89
B	≥ 3,01	≥ 3,12	≥ 2,87	≥ 2,81
C	≥ 2,93	≥ 3,03	≥ 2,79	≥ 2,72
D	≥ 2,84	≥ 2,94	≥ 2,71	≥ 2,65

CONDICIONADORES DE AR SPLIT (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2022)	
CLASSES	Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal – IDRS (Wh/Wh)
A	≥ 5,50
B	≥ 5,00
C	≥ 4,50
D	≥ 4,00
E	≥ 3,50
F	≥ 3,14

Tabela III. Classes de eficiência energética para condicionadores de ar tipo split (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2022)

CONDICIONADORES DE AR SPLIT (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2025)	
CLASSES	Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal – IDRS (Wh/Wh)
A	≥ 7,00
B	≥ 6,00
C	≥ 5,30
D	≥ 4,60
E	≥ 3,90
F	≥ 3,50

Tabela IV. Classes de eficiência energética para condicionadores de ar tipo split (com prazo de adequação para fabricação e importação até 31/12/2025)” (NR)